

Firmato digitalmente da:


SBLENDIDO LEONARDO

Firmato il 07/12/2023 15:56

Seriale Certificato: 189274

Valido dal 01/03/2021 al 01/03/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

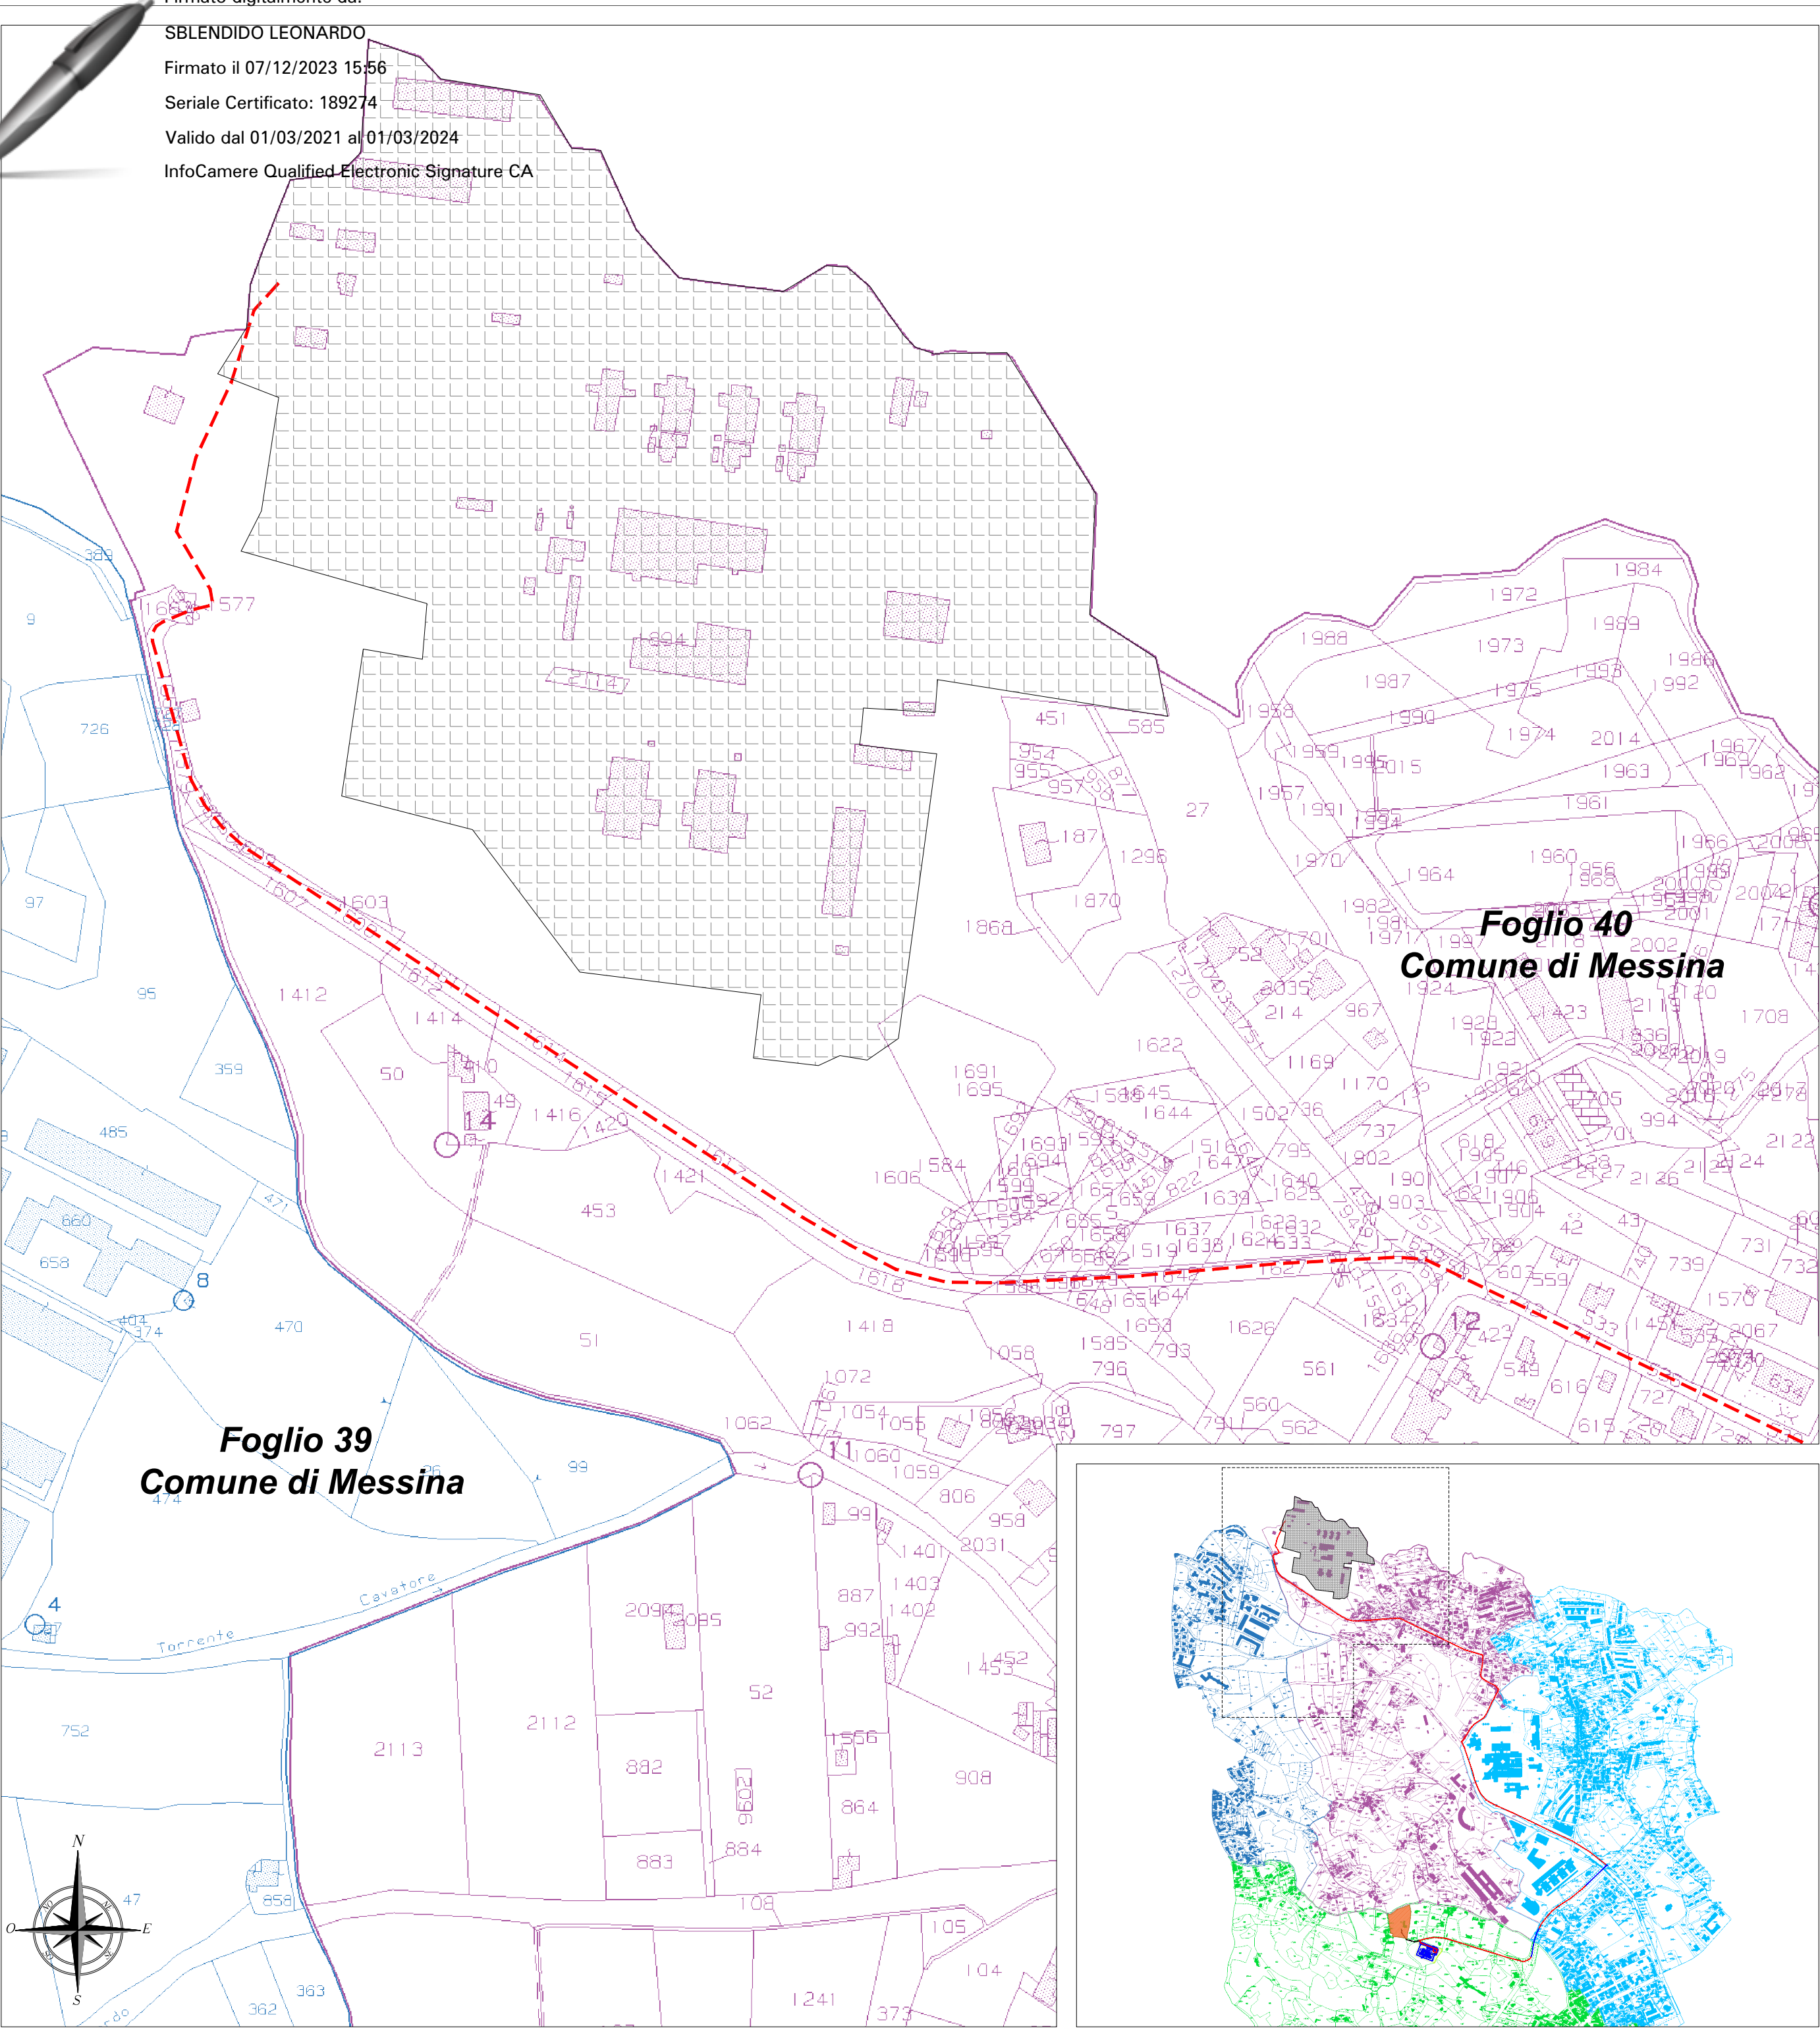

LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

- 

Centrale di Compressione Gas di Messina
(Gestore SNAM Rete Gas)
- 

Cavidotto MT 20 kV

REVISIONI	03					
	02					
	01	24/06/2022	Seconda Emissione	B. Latassa	G. Migliazza	L. Sblendido
	00	03/12/2021	Prima Emissione	D. Greco	G. Migliazza	L. Sblendido
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Green & Green S.r.l.
Via V. Alfieri, SNC,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it




Ing. Leonardo Sblendido




REVISIONE					
	00				
N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO			
		STZU_D_00056			
PROGETTO		TITOLO			
		CONNESSIONE AT CENTRALE SNAM IMPIANTO UTENTE 150/20 kV Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio			
RICAIVATO DAL DOC. TERNA					
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA					
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio		1 unità = 1 mt	A2	1:2000	1/4
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.					
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibiit.					

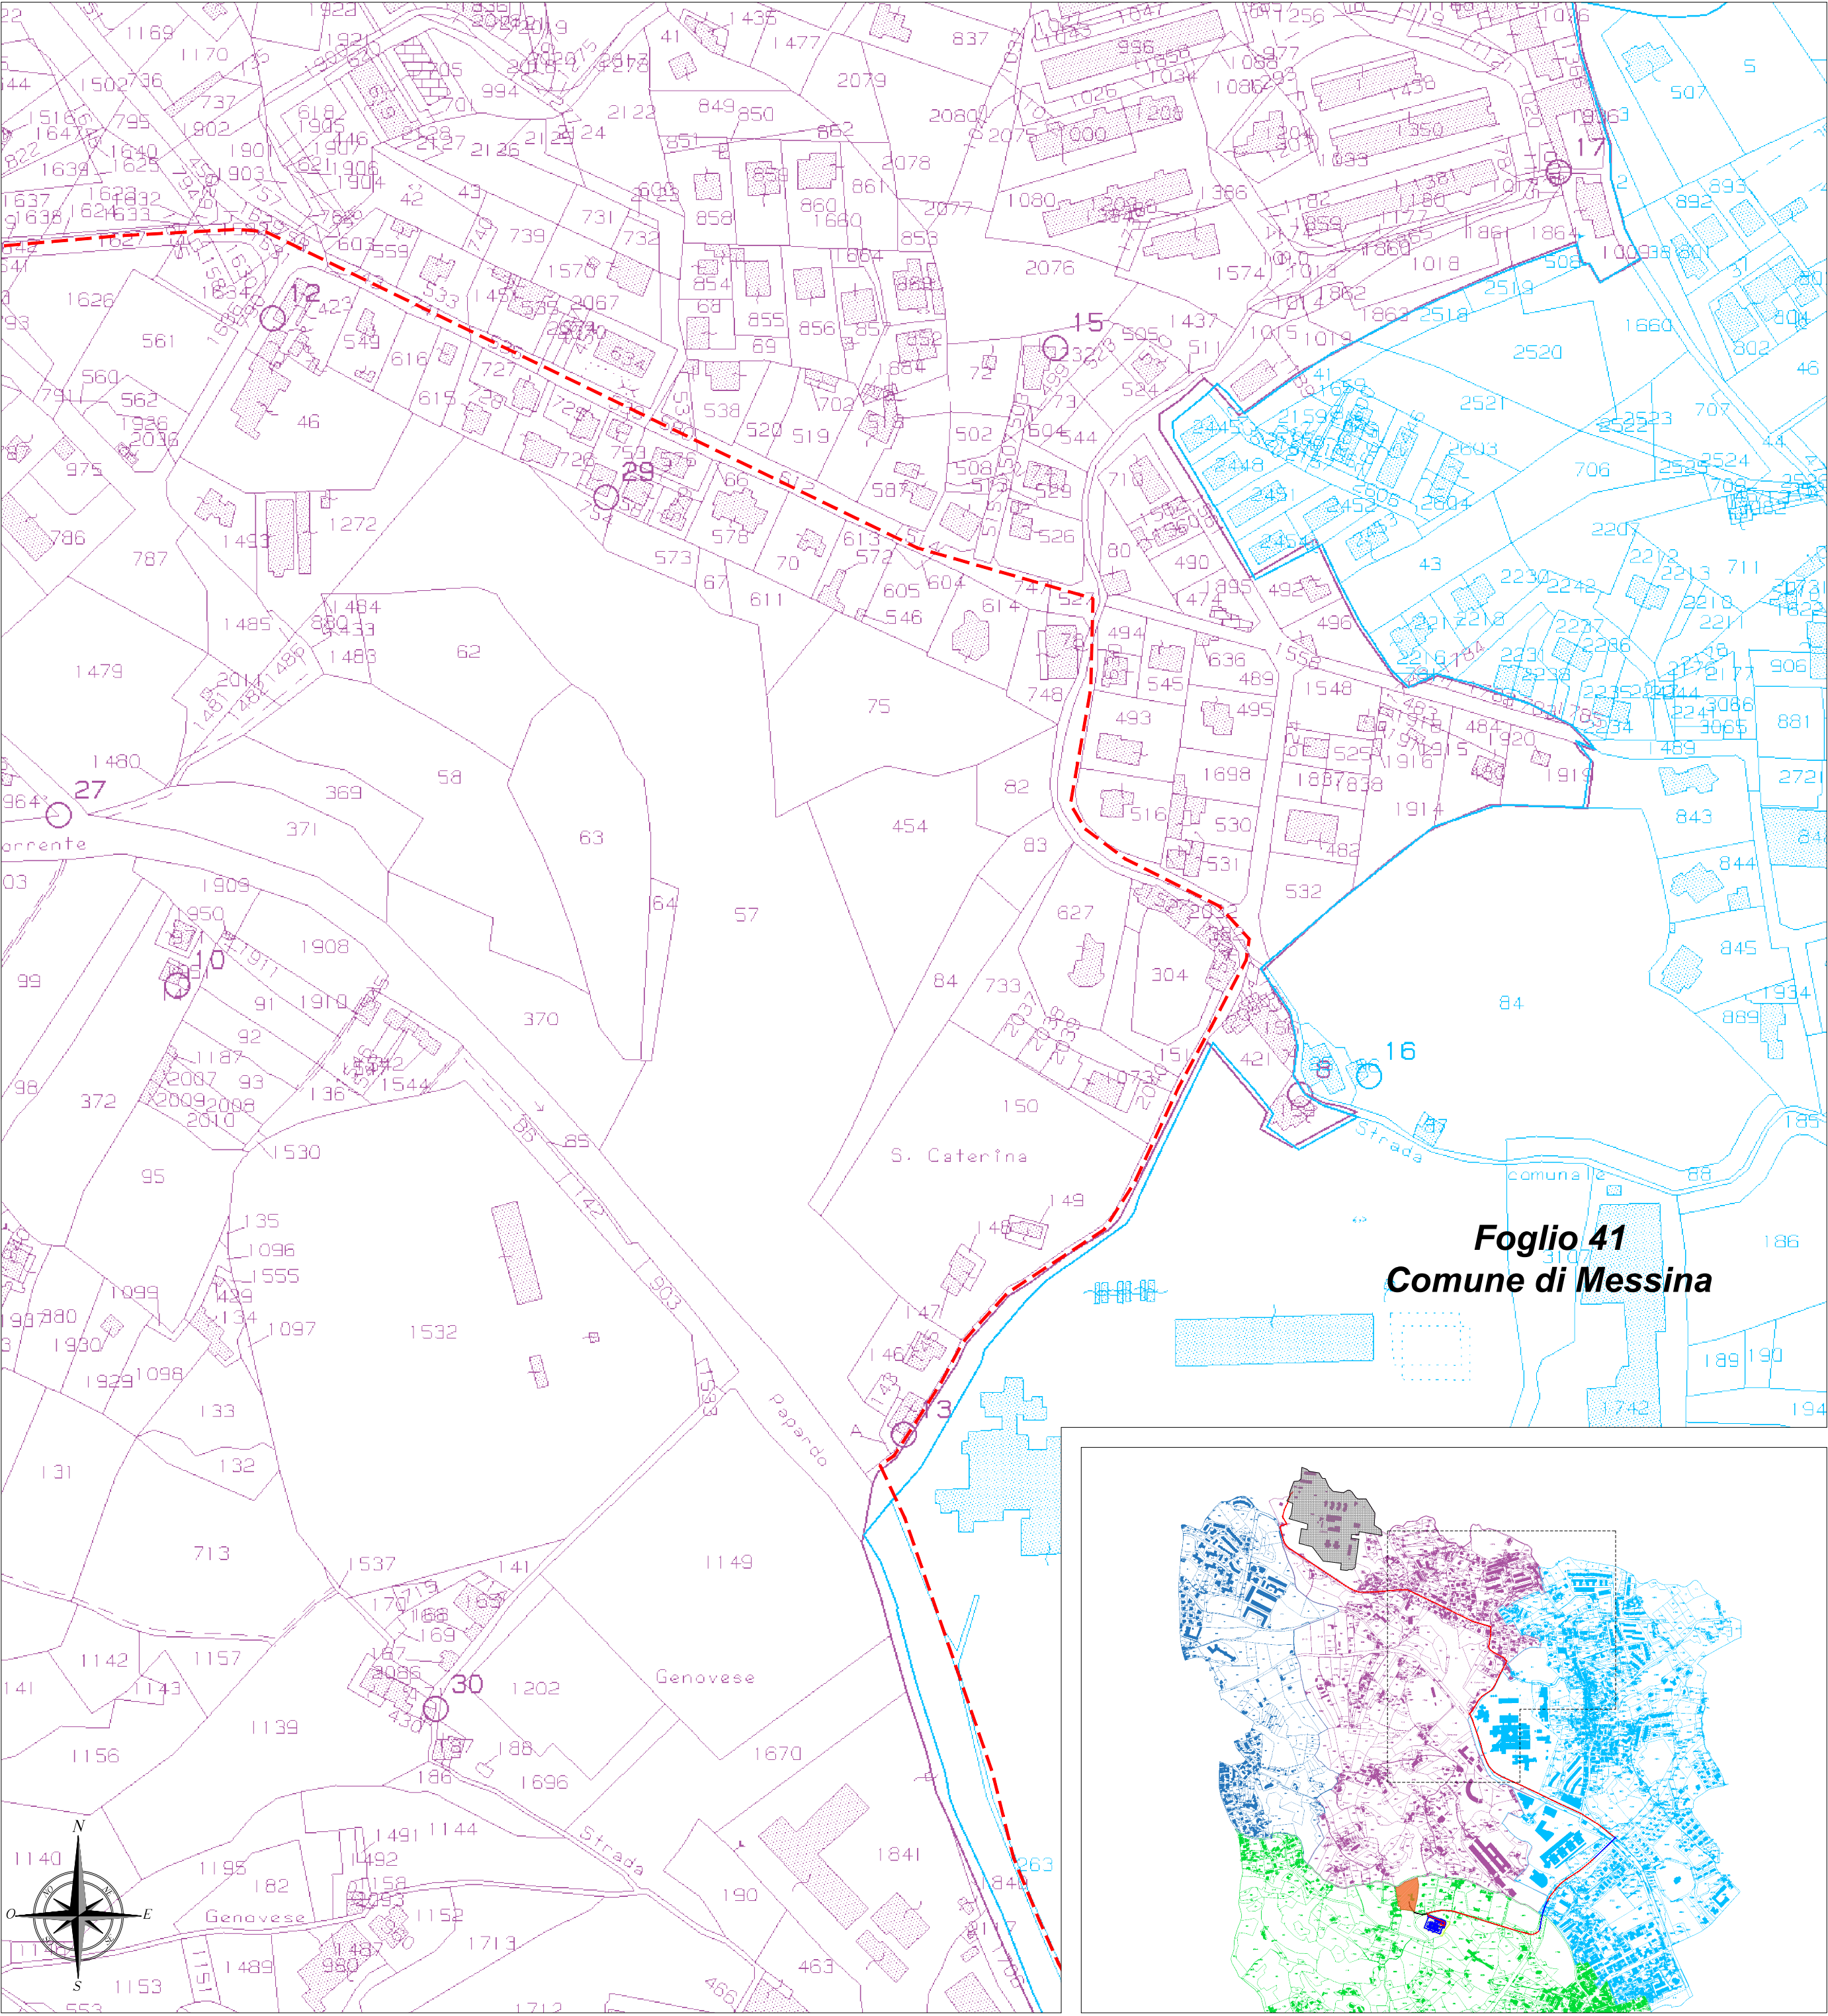

Foglio 41
Comune di Messina

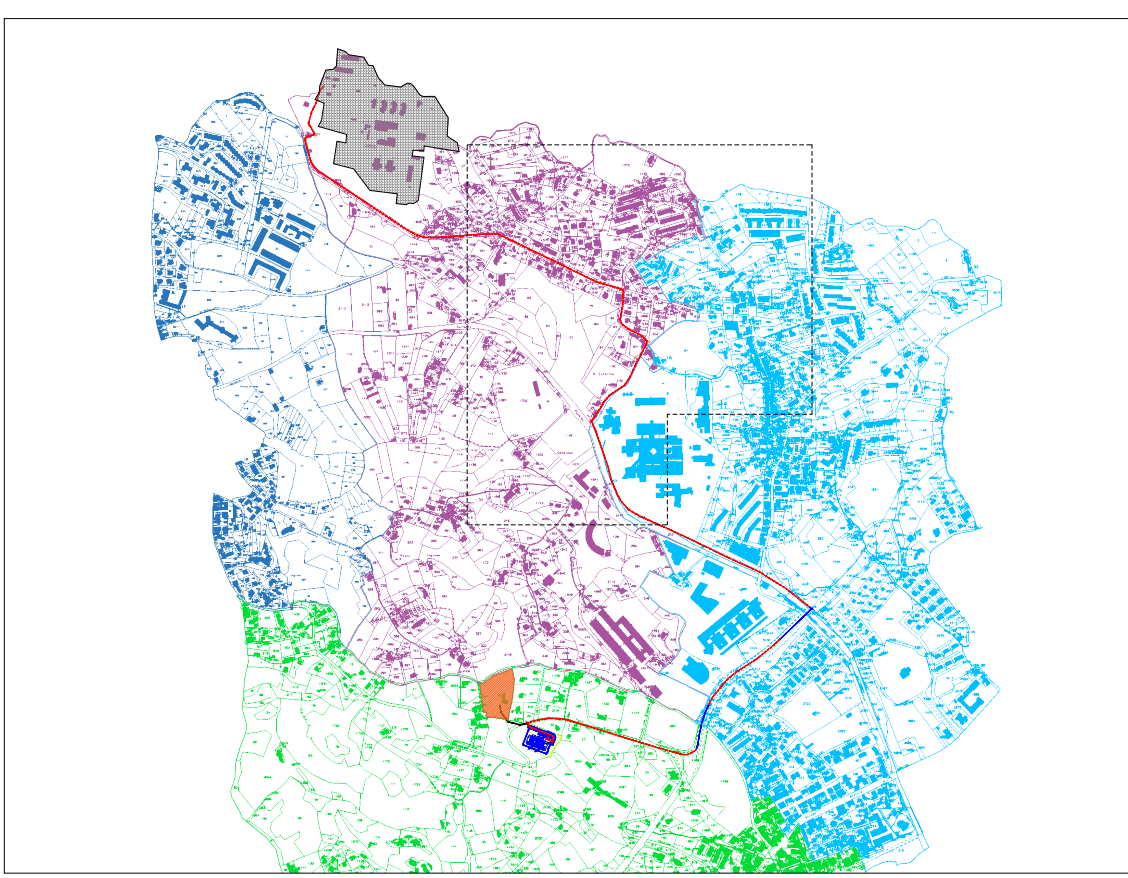

LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

----- Cavidotto MT 20 kV

REVISIONI	03					
	02					
	01	24/06/2022	Seconda Emissione	B. Latassa	G. Migliazza	L. Sblendido
	00	03/12/2021	Prima Emissione	D. Greco	G. Migliazza	L. Sblendido
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Green & Green S.r.l.
Via V. Alfieri, SNC,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it



Ing. Leonardo Sblendido





REVISIONE					
	00				
N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO		
	STZU_D_00056		
PROGETTO	TITOLO		
	CONNESSIONE AT CENTRALE SNAM IMPIANTO UTENTE 150/20 kV Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio		
RICAVATO DAL DOC. TERNA			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA			

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio	1 unità = 1 mt	A2	1:2000	2/4

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibiit.

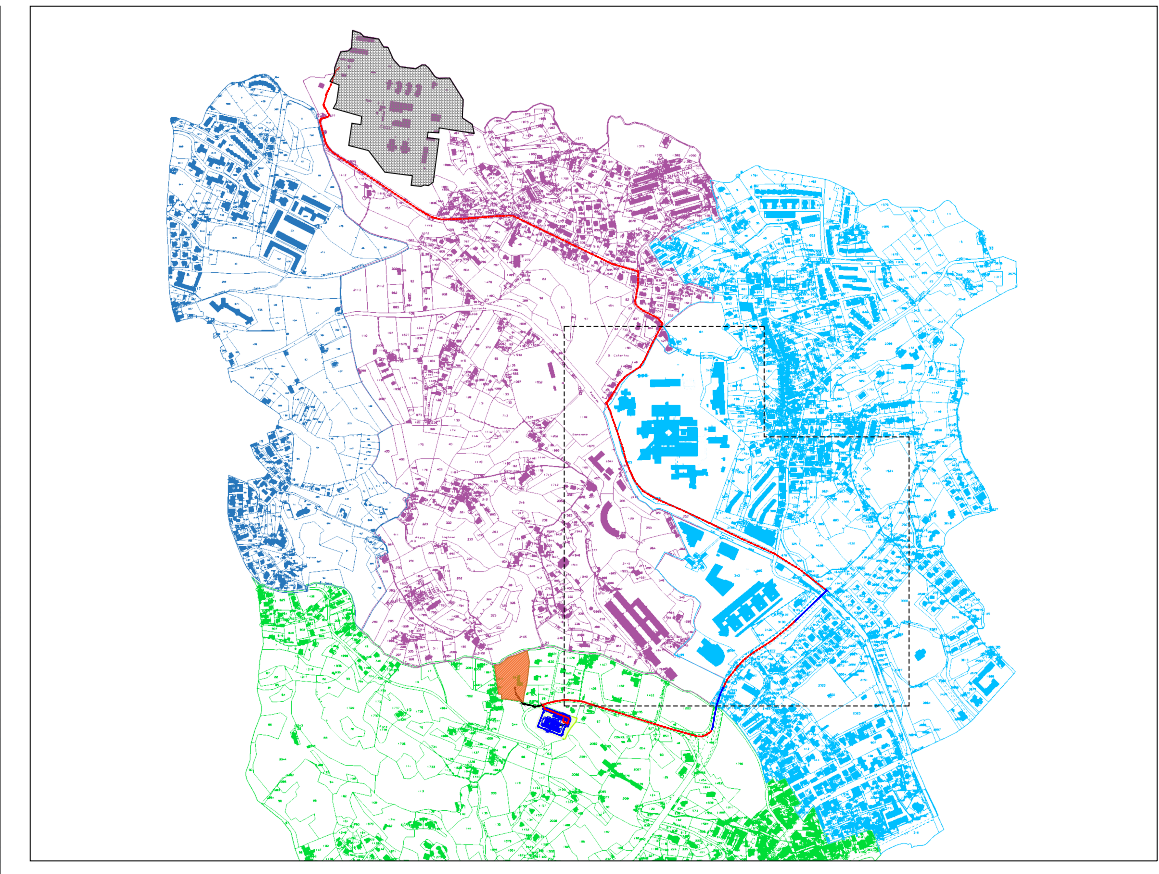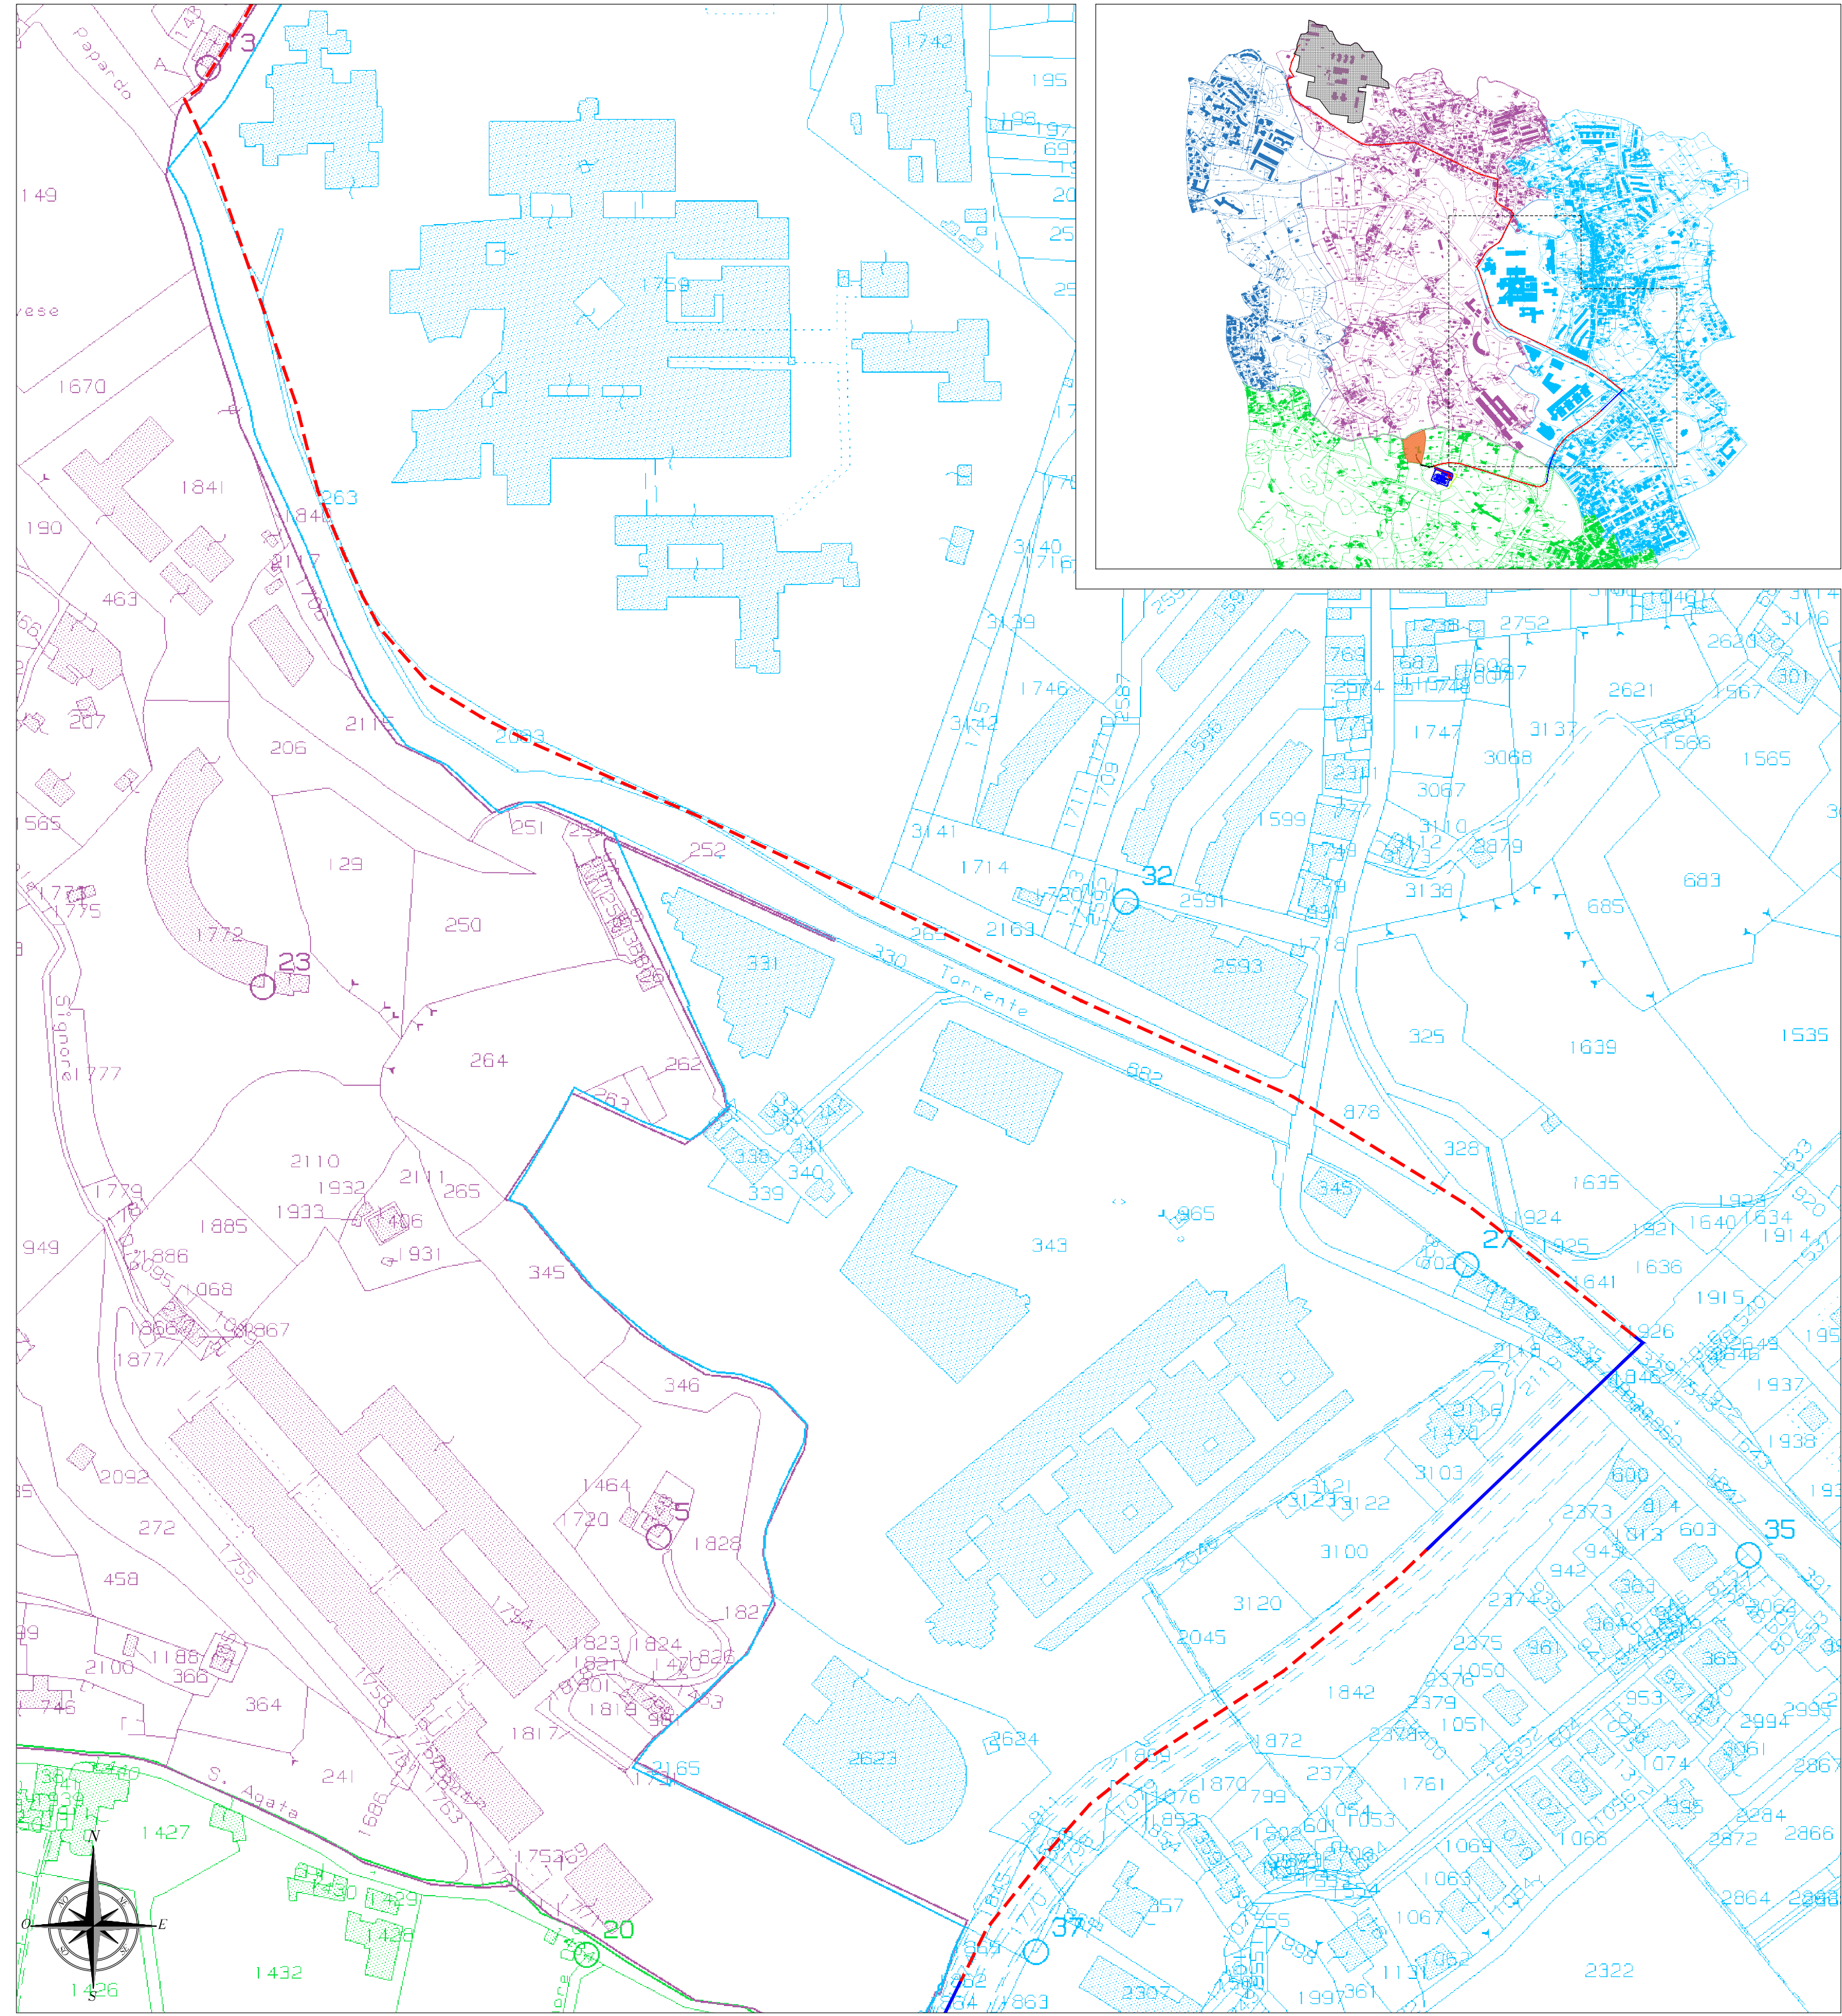

LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

- Cavidotto MT 20 kV
- Cavi MT in canaletta (fiancheggiamento al ponte esistente)

REVISIONI	03					
	02					
	01	24/06/2022	Seconda Emissione	B. Latassa	G. Migliazza	L. Sblendido
	00	03/12/2021	Prima Emissione	D. Greco	G. Migliazza	L. Sblendido
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Green & Green S.r.l.
Via V. Alfieri, SNC,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it



Ing. Leonardo Sblendido




REVISIONE					
	00				
N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO		
	STZU_D_00056		
PROGETTO	TITOLO		
	CONNESSIONE AT CENTRALE SNAM IMPIANTO UTENTE 150/20 kV Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio		
RICAVATO DAL DOC. TERNA			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA			

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio	1 unità = 1 mt	A2	1:2000	3/4

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.


This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibiti.

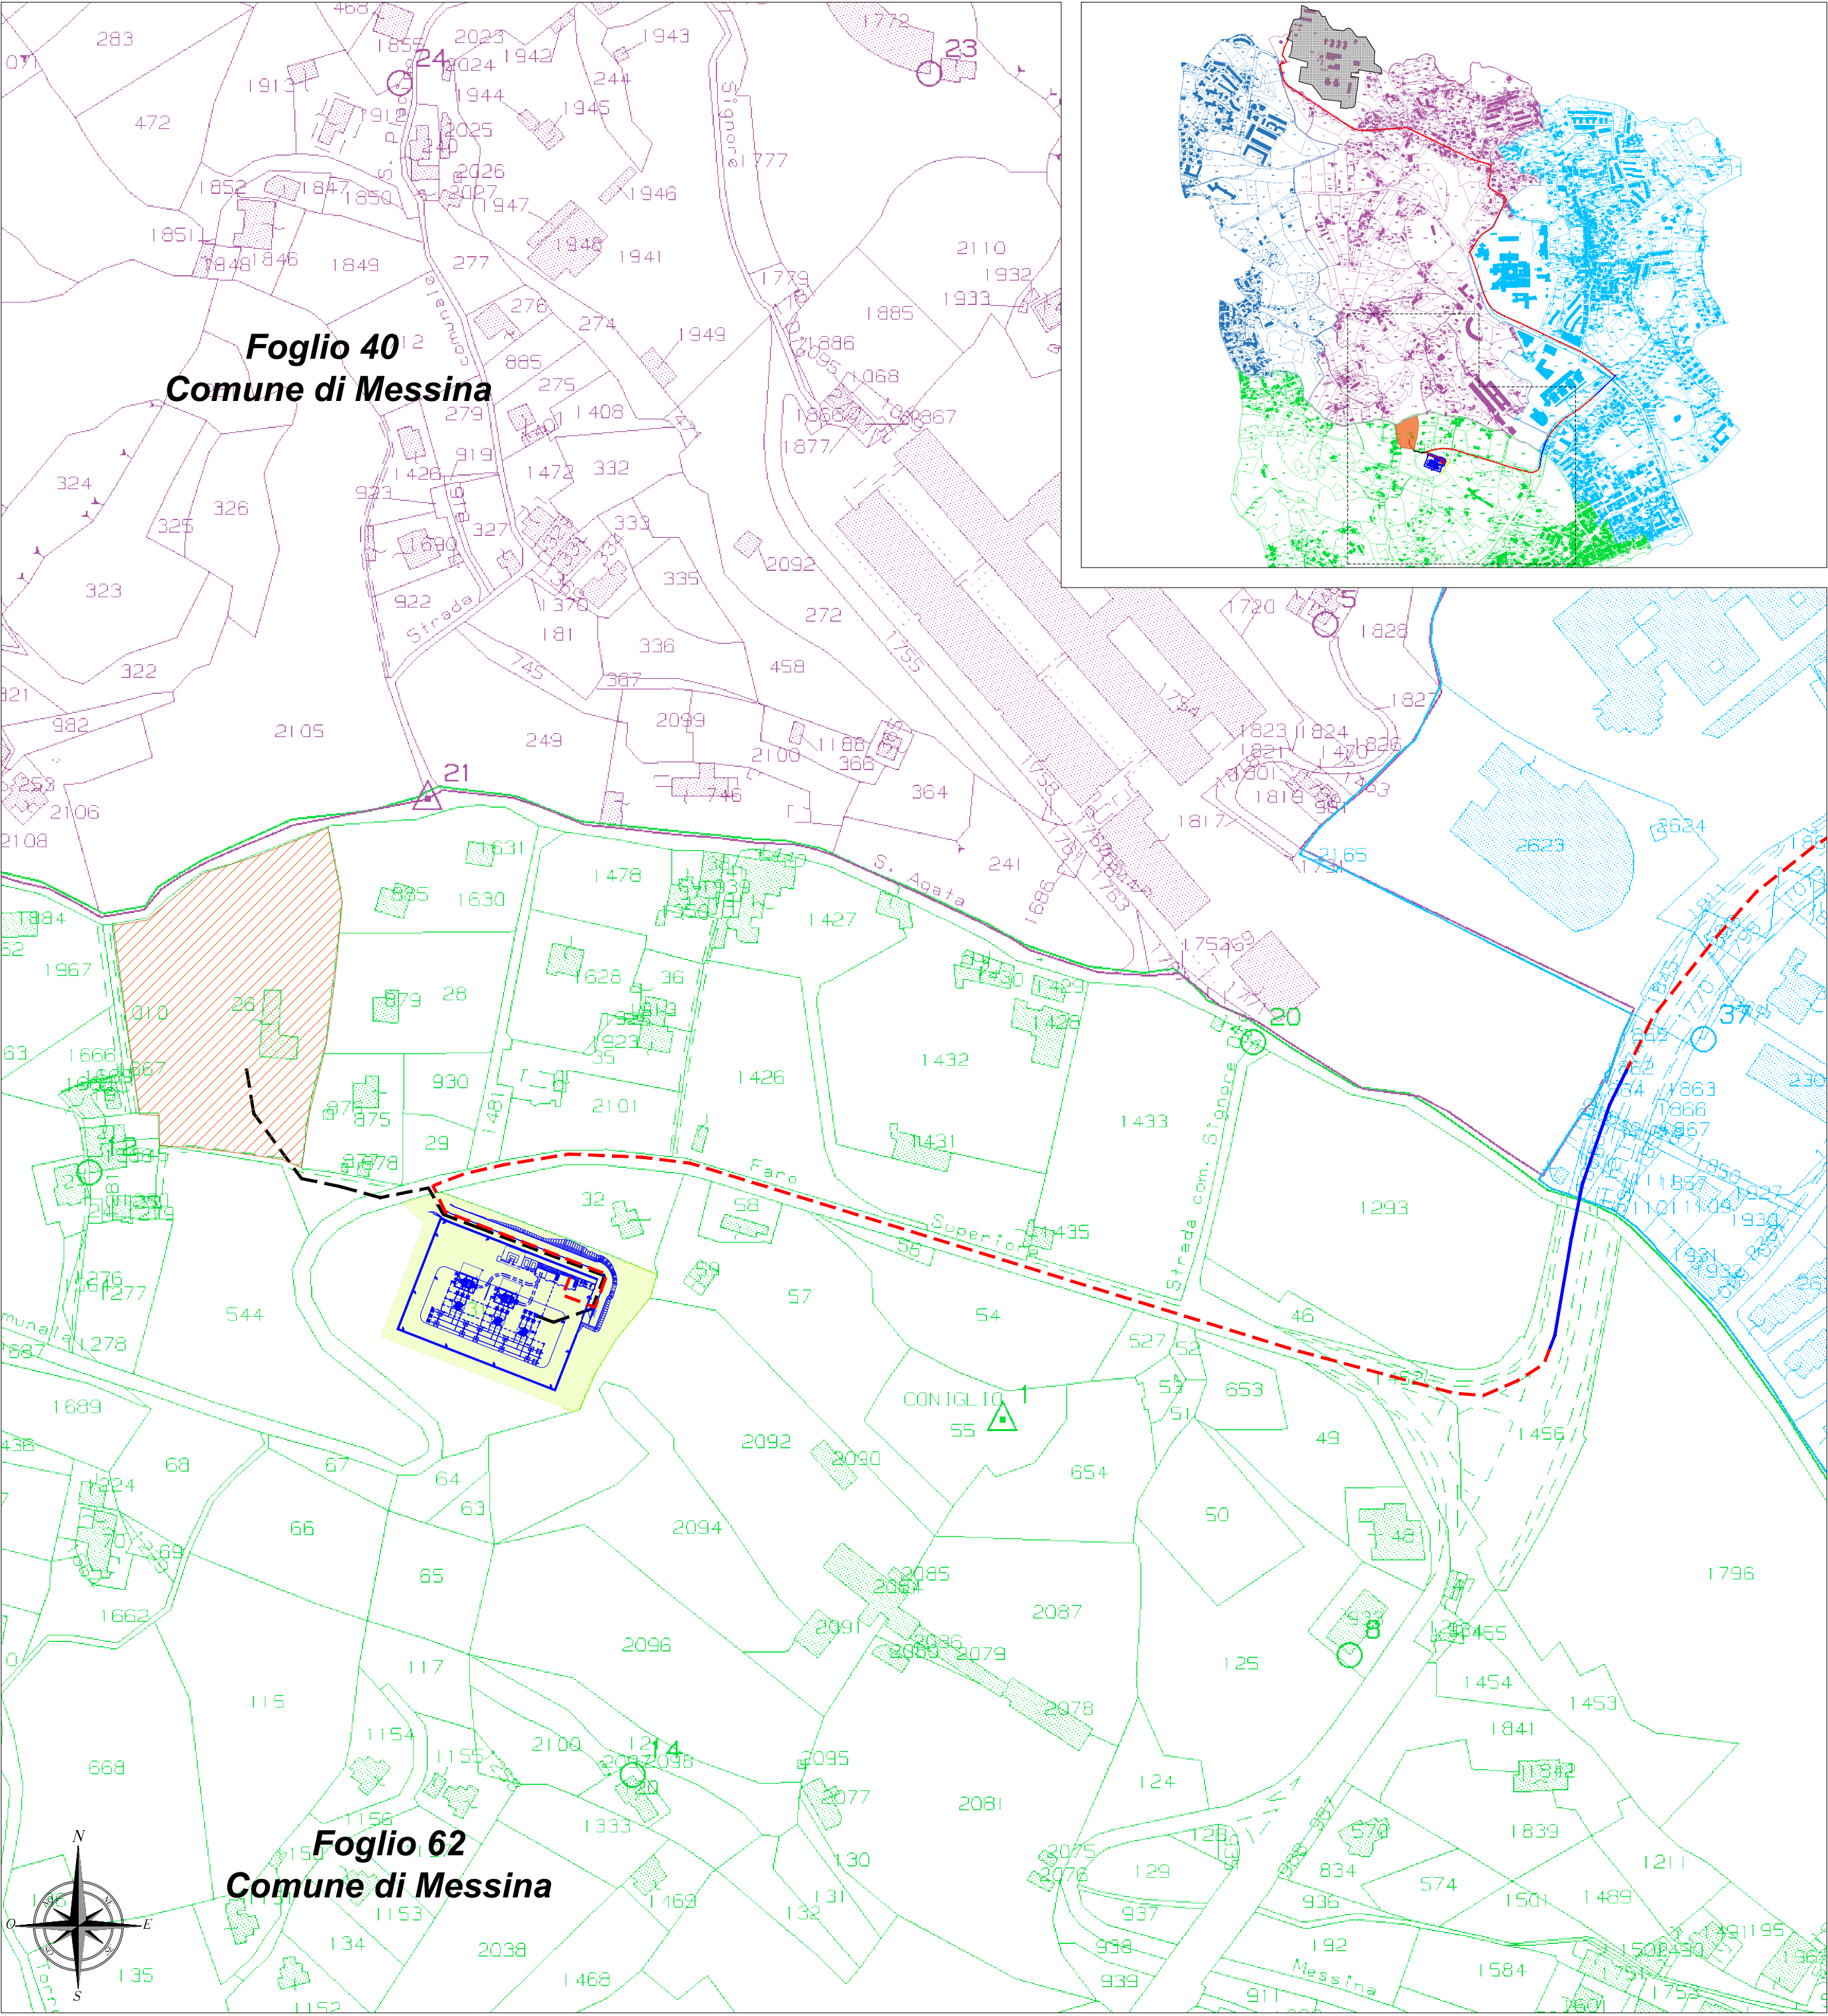

LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA



Cabina Primaria esistente "Messina Riviera"



Sottostazione utente 150/20 kV in progetto




Cavidotto MT 20 kV



Cavi MT in canaletta (fiancheggiamento al ponte esistente)



Cavidotto AT 150 kV



Area potenzialmente impegnata per esproprio coattivo S.S.E 150/20 kV in PROGETTO e relativa viabilità di accesso

REVISIONI	03					
	02					
	01	24/06/2022	Seconda Emissione	D. Greco	G. Migliazza	L. Sblendido
	00	03/12/2021	Prima Emissione	D. Greco	G. Migliazza	L. Sblendido
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Green & Green S.r.l.
Via V. Alfieri, snc,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it



Ing. Leonardo Sblendido



REVISIONE					
	00				
	N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO		
PROGETTO	STZU_D_00056	TITOLO	
	CONNESSIONE AT CENTRALE SNAM IMPIANTO UTENTE 150/20 kV Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio		
RICAVATO DAL DOC. TERNA			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA			

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo e all'esproprio	1 unità = 1 mt	A2	1:2000	4 / 4

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibiit.