


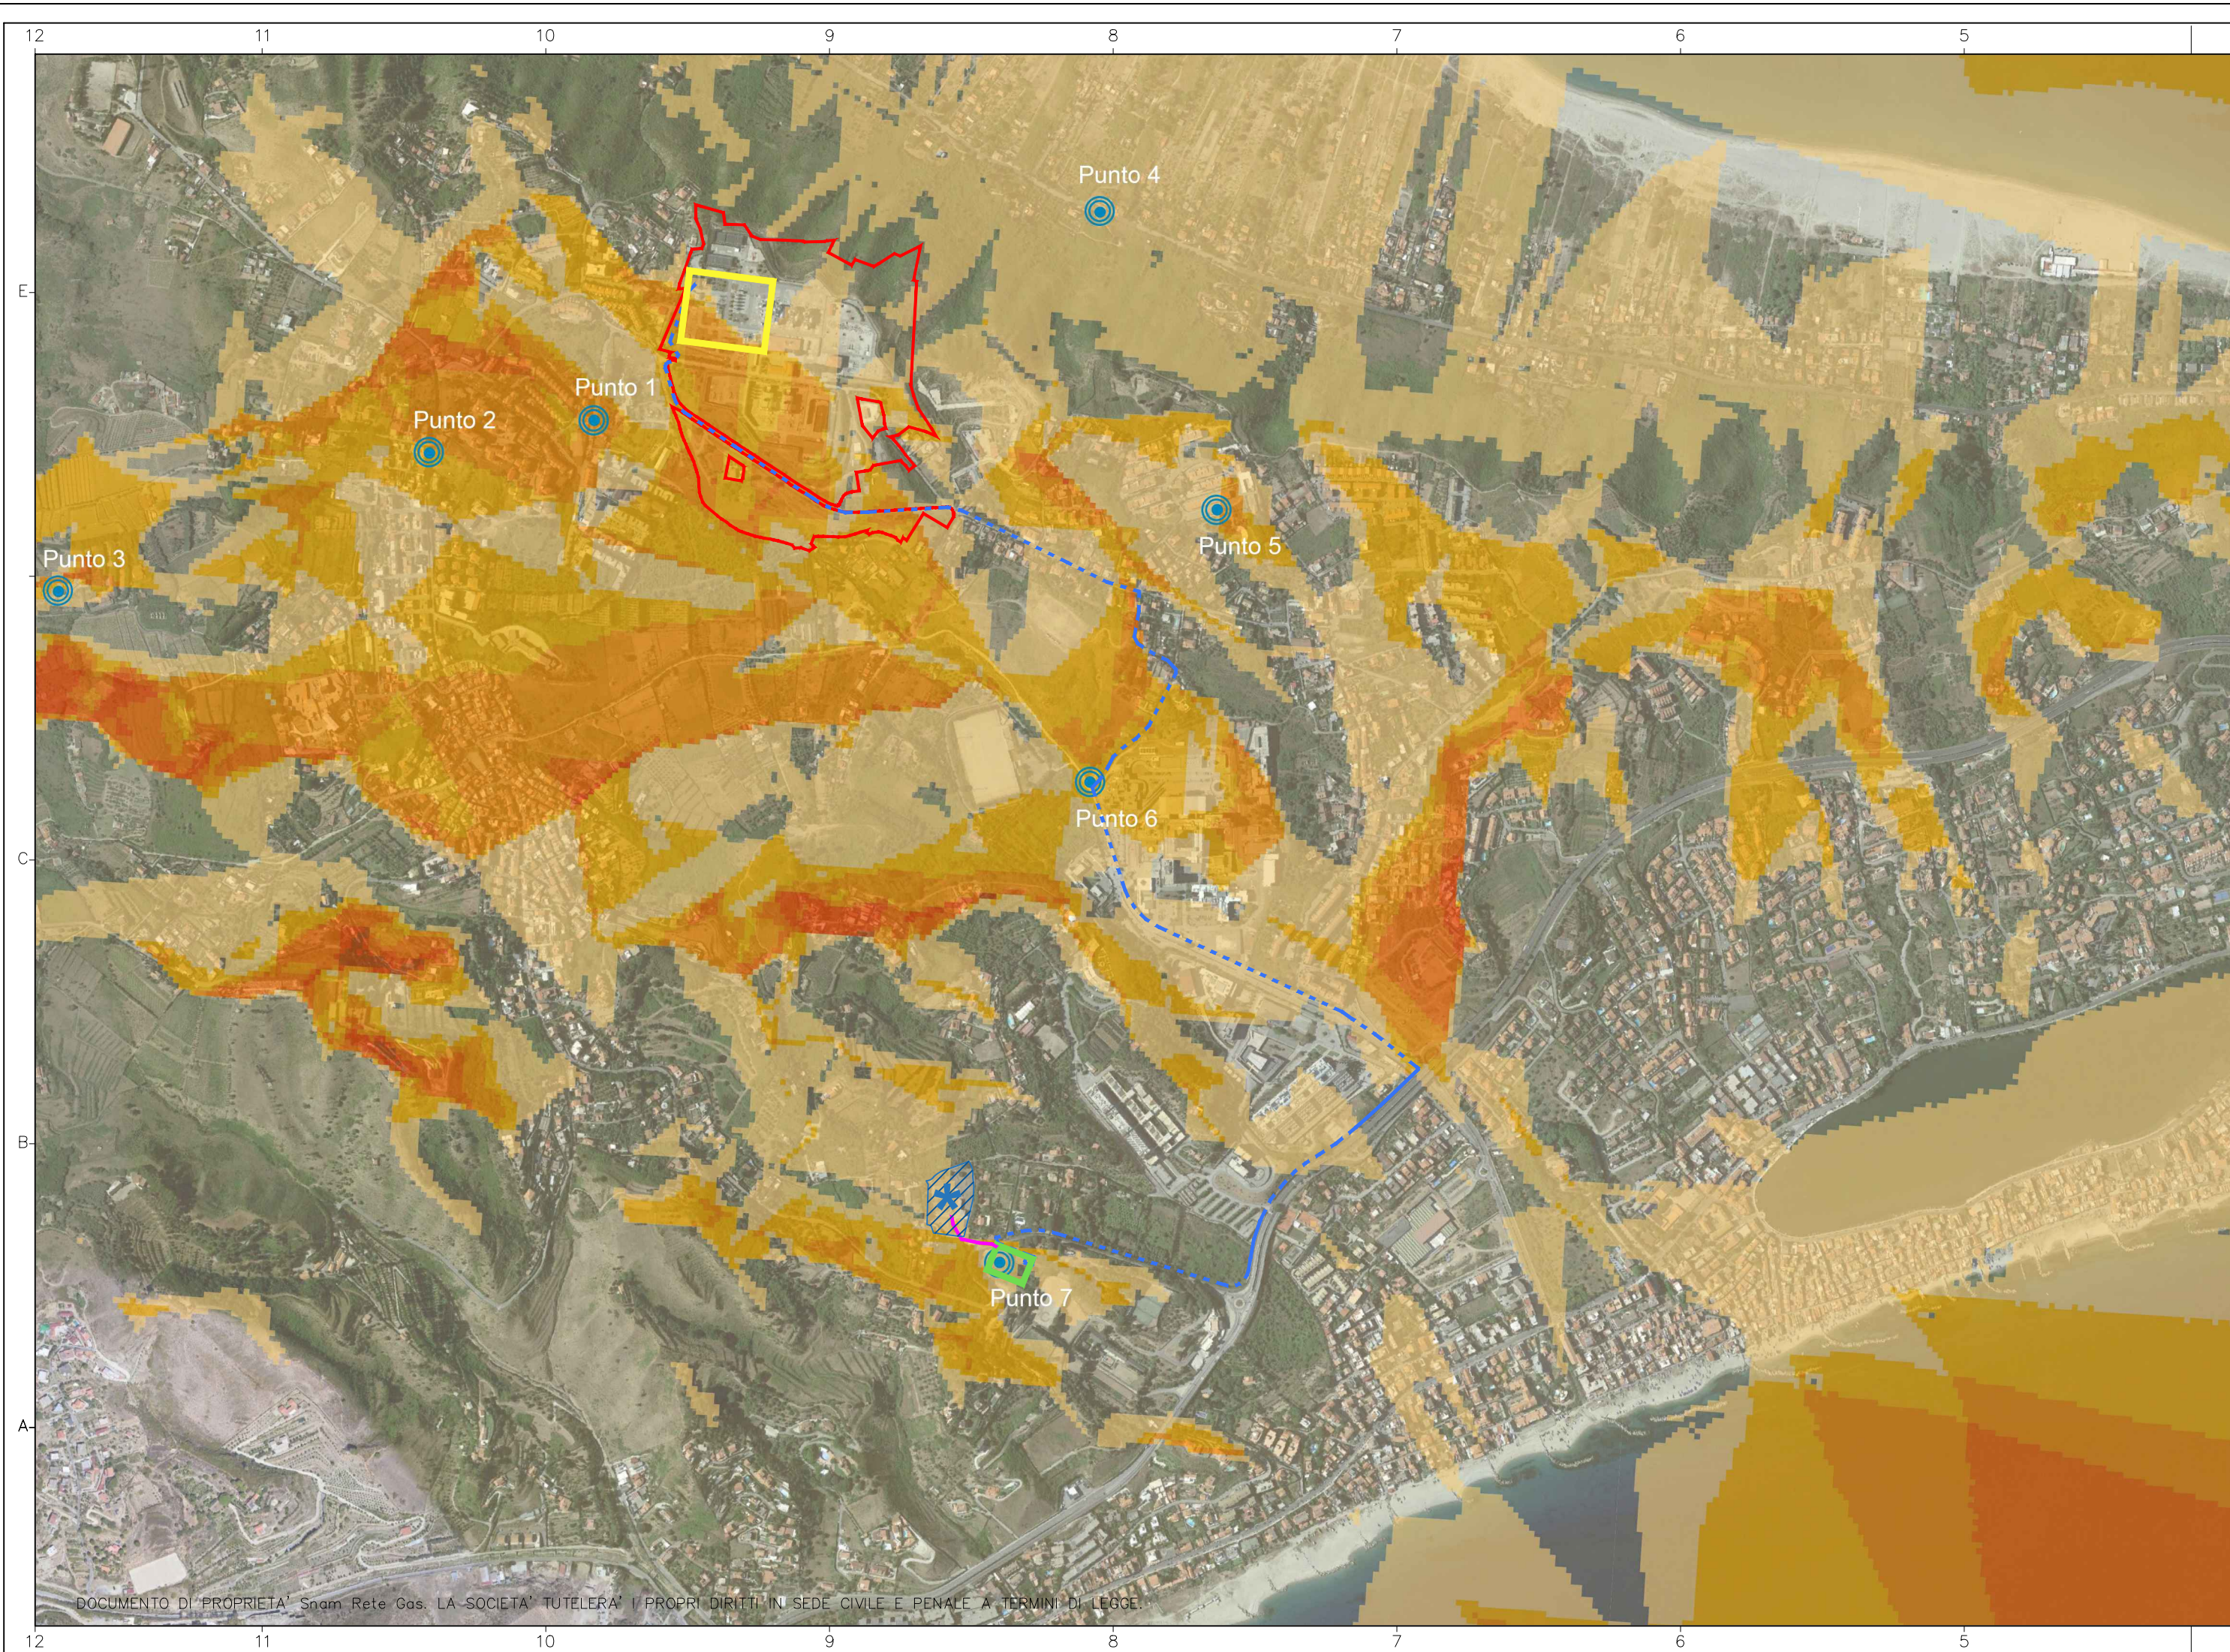

NOTE

Le aree mappate sono state elaborate su base DTM (Fonte: Tarquini S., Isola I., Favalli M., Battistini A. (2007) TINITALY, un modello digitale di elevazione dell'Italia con una dimensione di 10 m-cell (Versione 1.0) [Data set]. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/TINITALY/1.0 pertanto non tengono in considerazione eventuali elementi antropici e/o eschermature vegetali.

LEGENDA :

-  Area di proprietà dell'Impianto di Compressione GAS SRG di MESSINA
 -  Area di adeguamento interno
 -  Area sottostazione Utente
 -  Cavidotto AT 150 kV
 -  Cavidotto MT 20 kV
 -  Cavidotto MT in canaletta (in fiancheggiamento al ponte esistente)
 -  Cabina Primaria Messina Rivera (non in progetto)
 -  Stallo per partenza cavidotto AT

- Punti di osservazione
- Aree intercettate dalla visuale di un osservatore
- Aree intercettate dalla visuale di due osservatori
- Aree intercettate dalla visuale di tre osservatori
- Aree intercettate dalla visuale di quattro osservatori
- Aree intercettate dalla visuale di cinque osservatori
- Aree intercettate dalla visuale di sei osservatori
- Aree intercettate dalla visuale di sette osservatori

SCHILLACI PAOLO
 2023.11.21 15:36:40
 CN=SCHILLACI PAOL
 C=IT, O=608
 O=CONAF
 2.5.4.11 N. iscr. 608
 DOTTORE FORESTALE
 PAOLO
 RSA/2048 bits

0	15-04-21	EMISSIONE ENTI	LASI	CATANI	BUONGARZONE
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CLIENTE			PROGETTISTA		
			COMMESSA	UNITA' N.	
			023116	00	
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI COMPRESSIONE GAS DI MESSINA (ME)			DIS. N. 00-BL-F-94719		
Carta della Sensibilità Visiva			REVISIONE 0		
			FG. 1 DI 1		
			SCALA 1:10000		