


InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

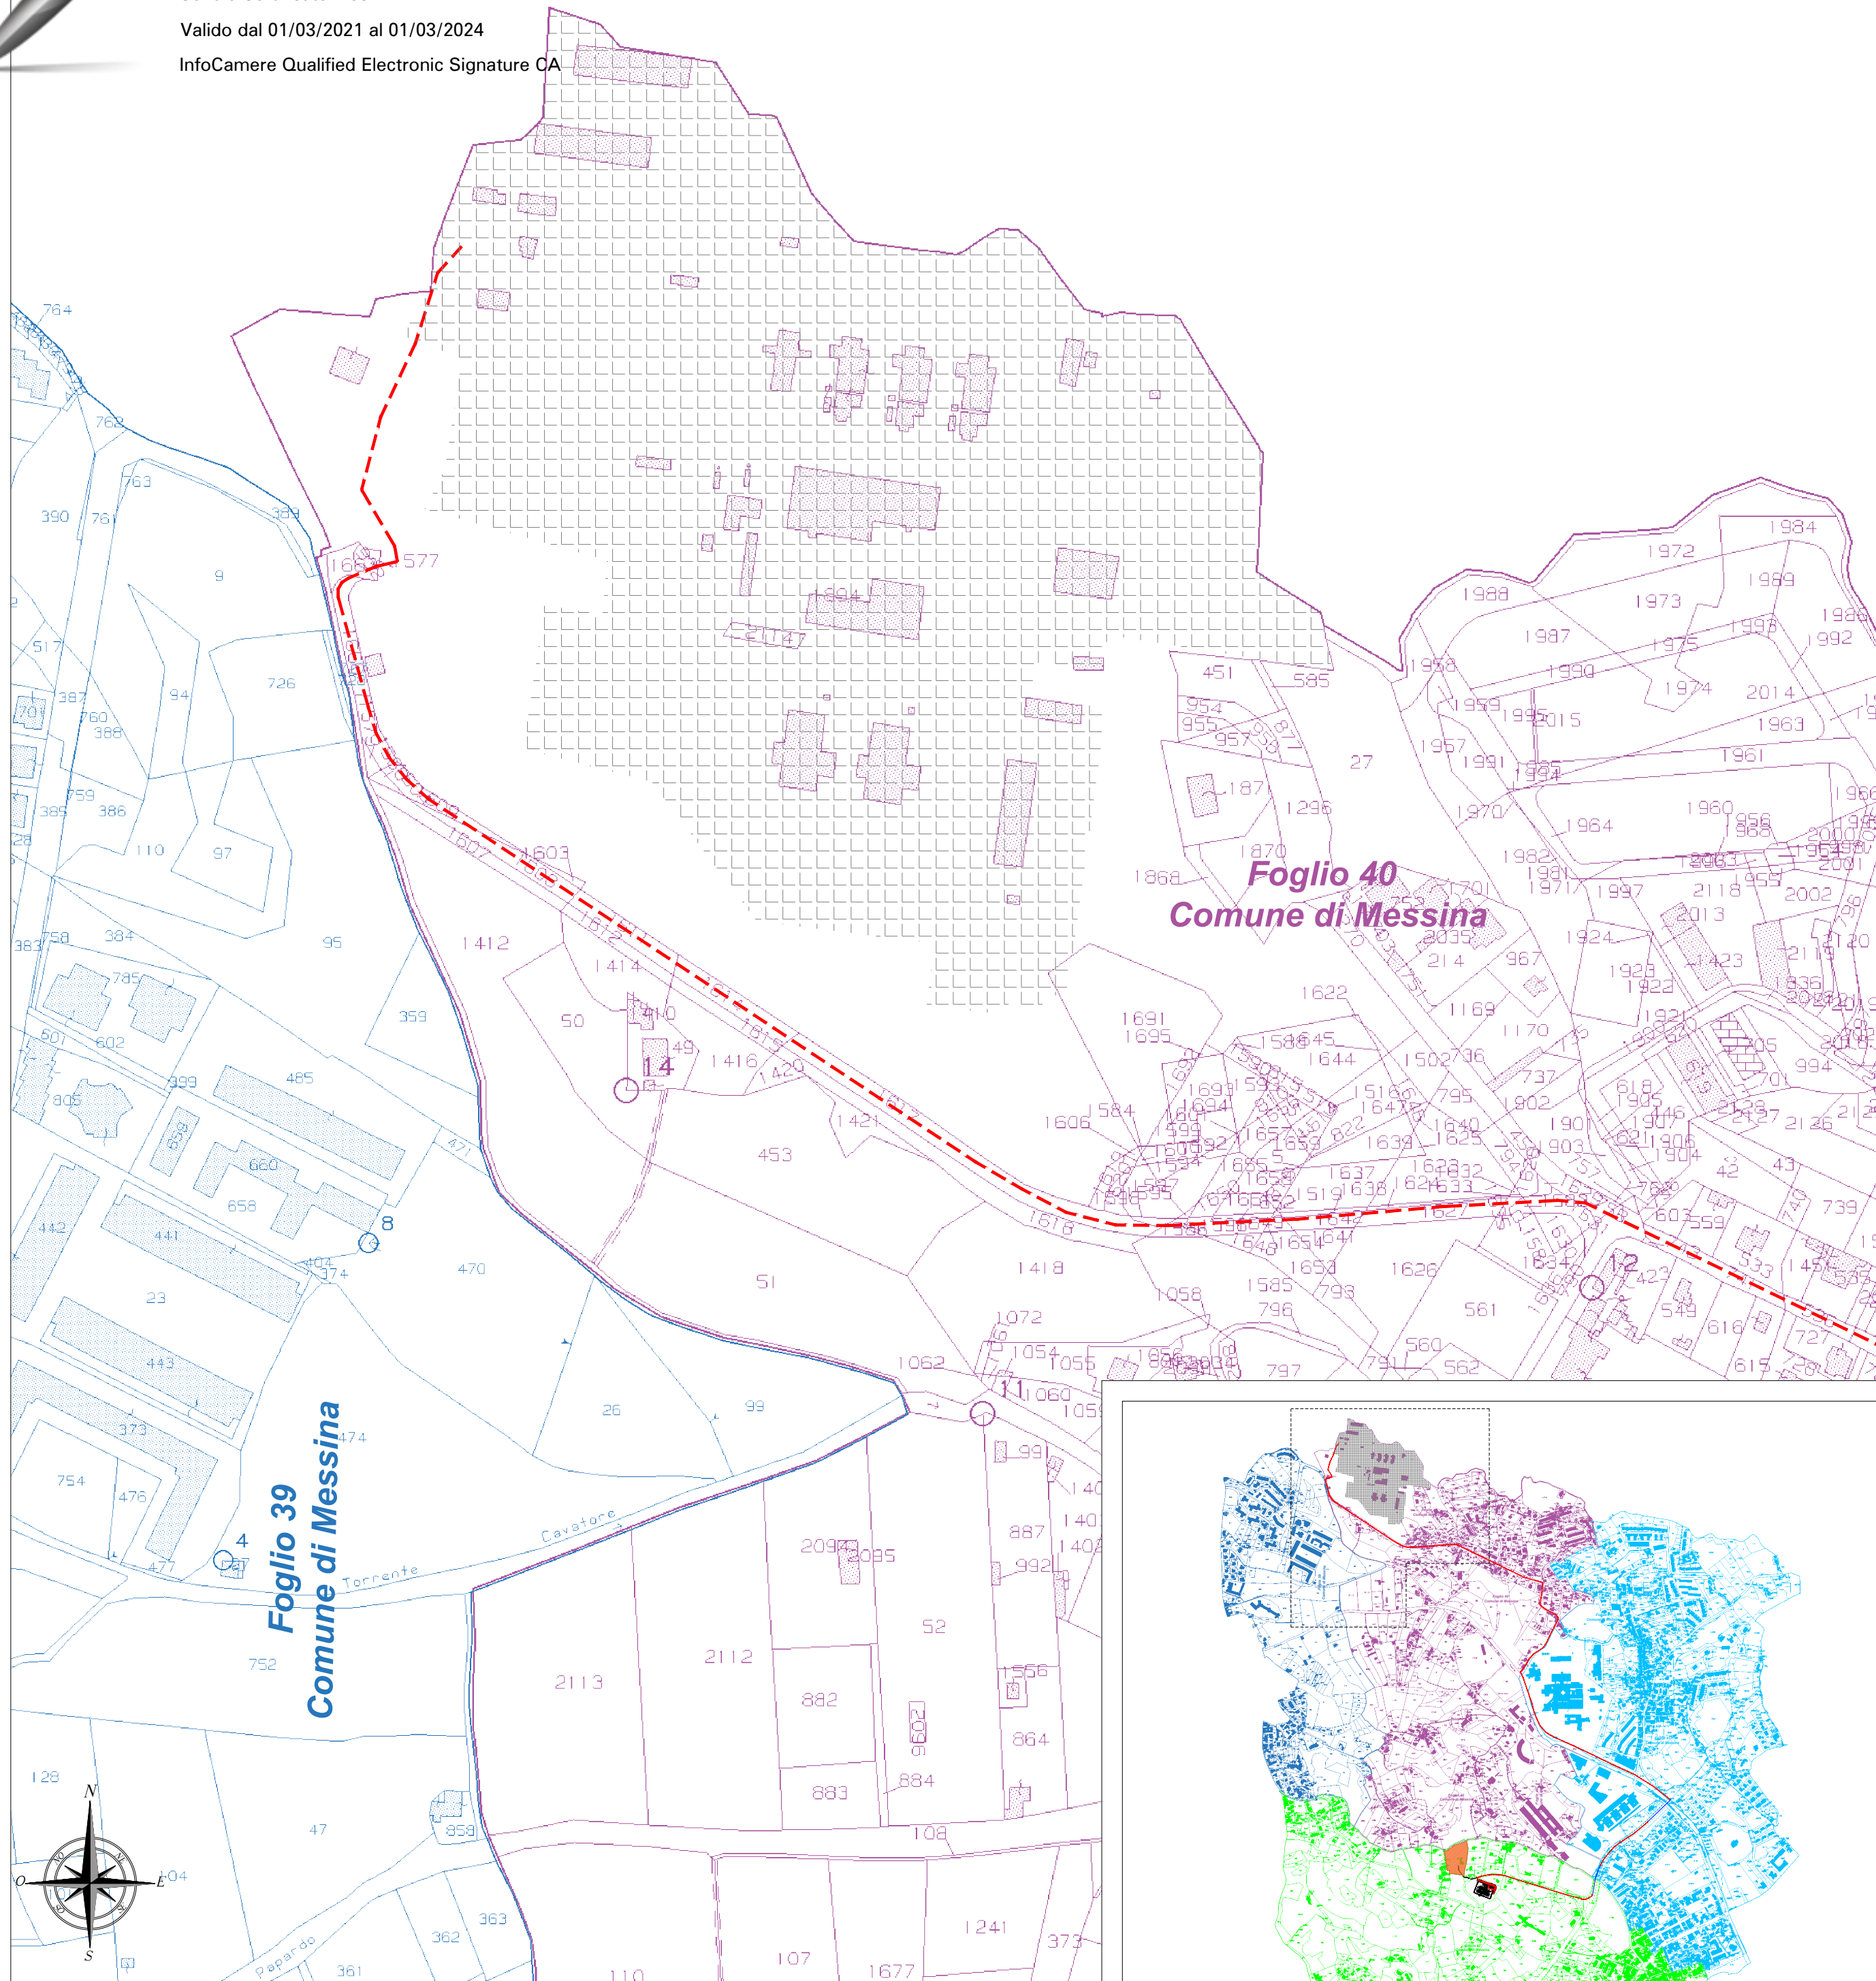


Cavidotto MT 20 kV in progetto

REVISIONE					
	00				
	N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.

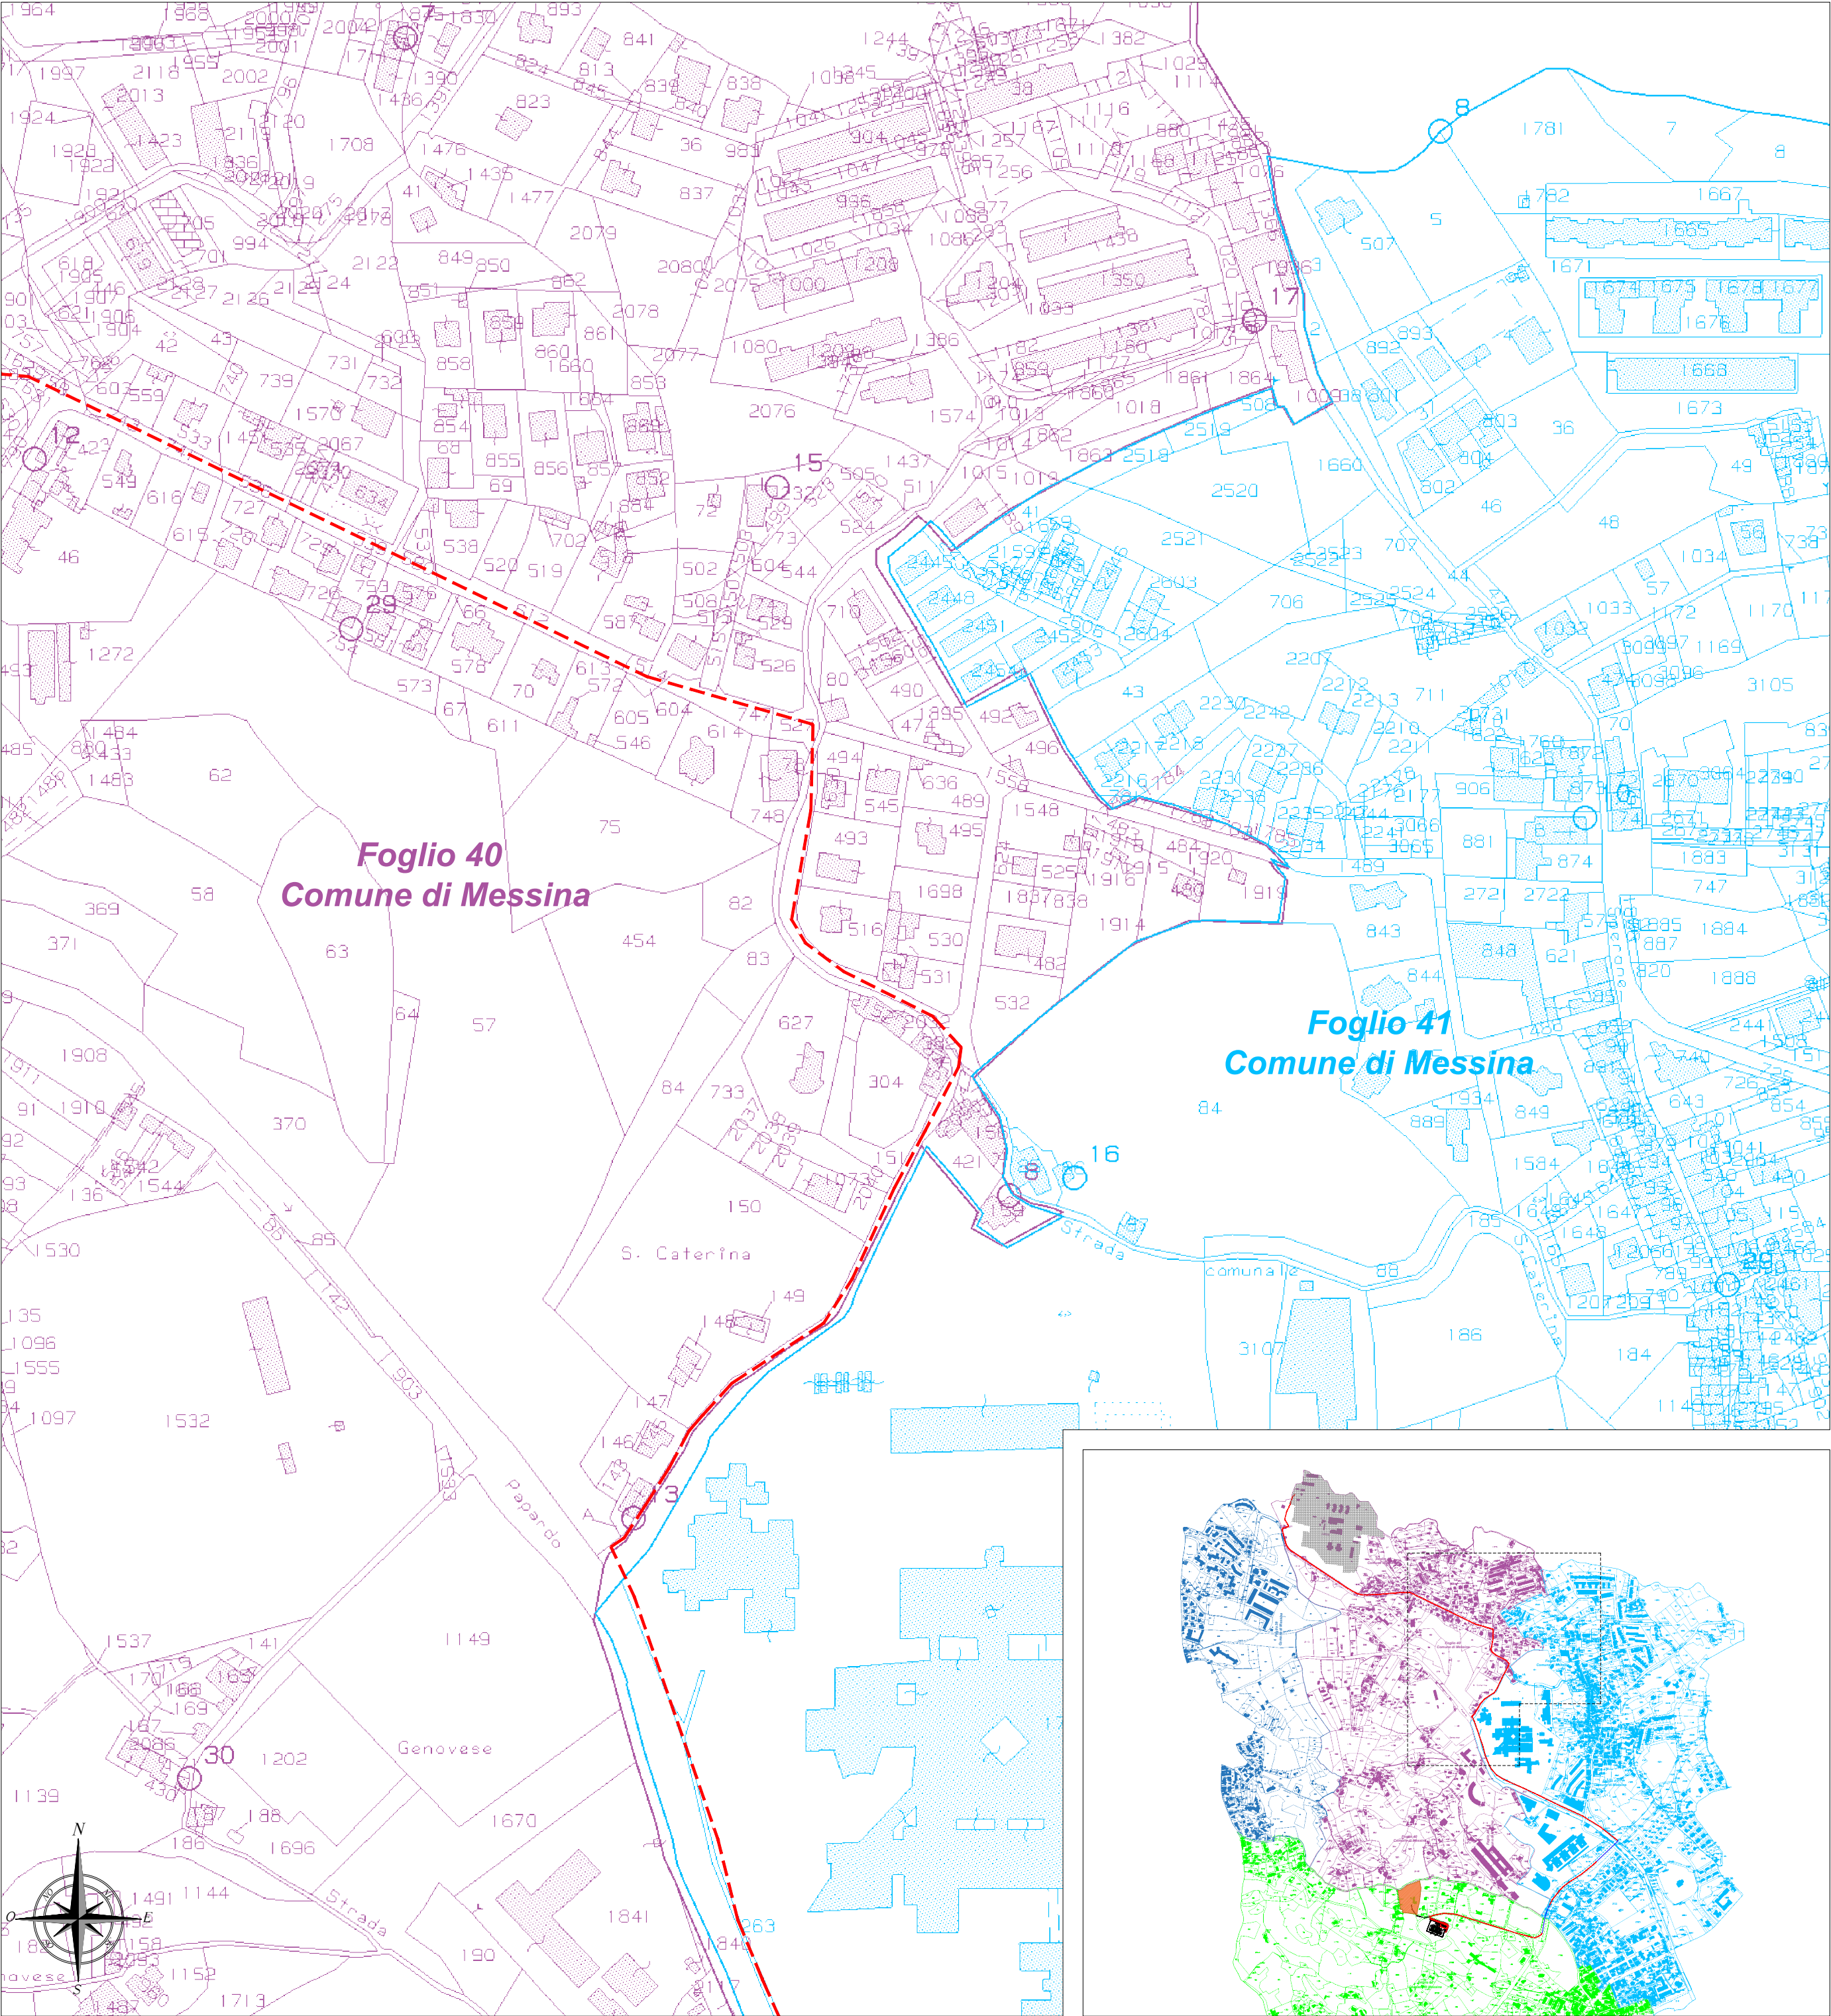

LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

----- Cavidotto MT 20 kV in progetto

REVISIONI	03					
	02	24/06/2022	Terza emissione	B. Latassa	G. Migliazza	L. Sblendido
	01	06/05/2021	Seconda emissione	E. Catanzaro	G.Dattolo/ E.Speranza	L. Sblendido
	00	17/03/2021	Prima Emissione	E. Catanzaro	G.Dattolo/ E.Speranza	L.Sblendido
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Green & Green S.r.l.
Via V.Alfieri, SNC,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it



green & green
WE ENGINEERING

Ing. Leonardo Sblendido



REVISIONE					
	00				
N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO				
	STZU_D_00016_02				
PROGETTO	TITOLO				
RICAVATO DAL DOC. TERNA	CONNESSIONE AT CENTRALE SNAM IMPIANTO UTENTE 150/20 kV INQUADRAMENTO SU BASE CATASTALE				
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA					
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
Inquadramento su base catastale	1 unità =	A2	1:2000	2/4	
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibiit.					

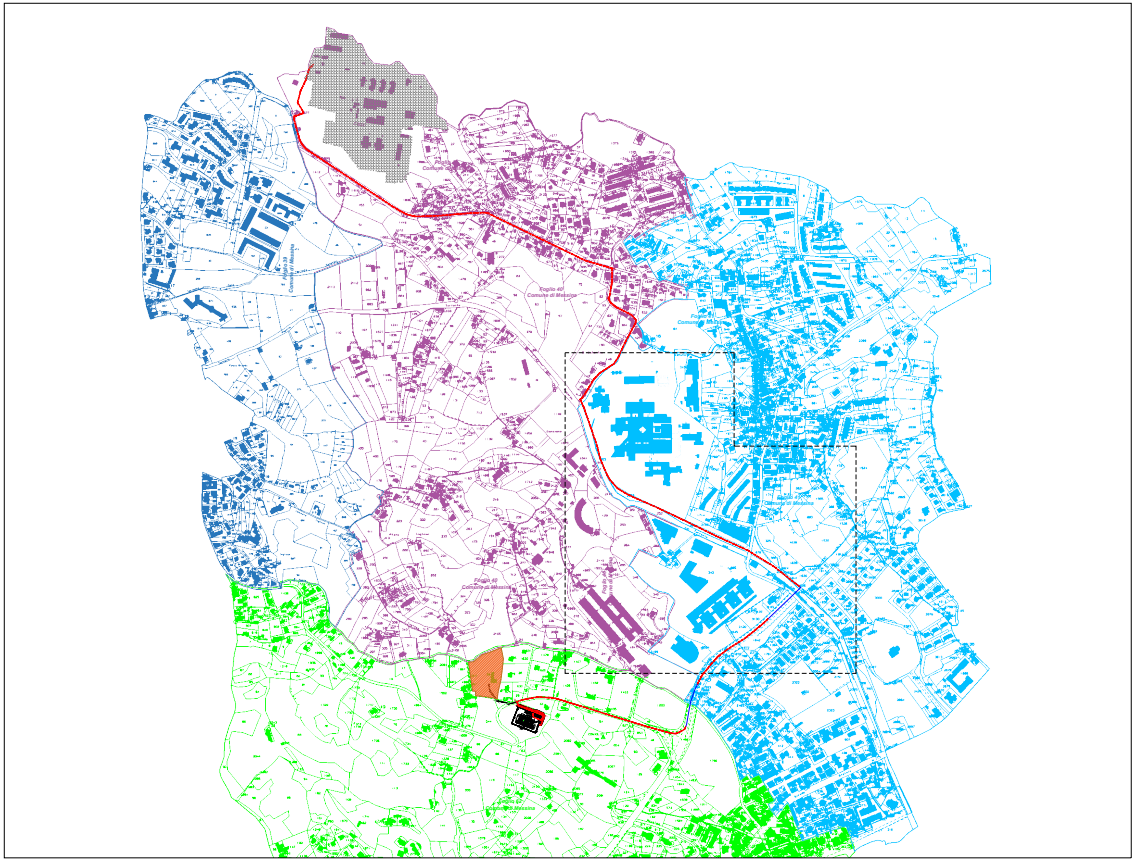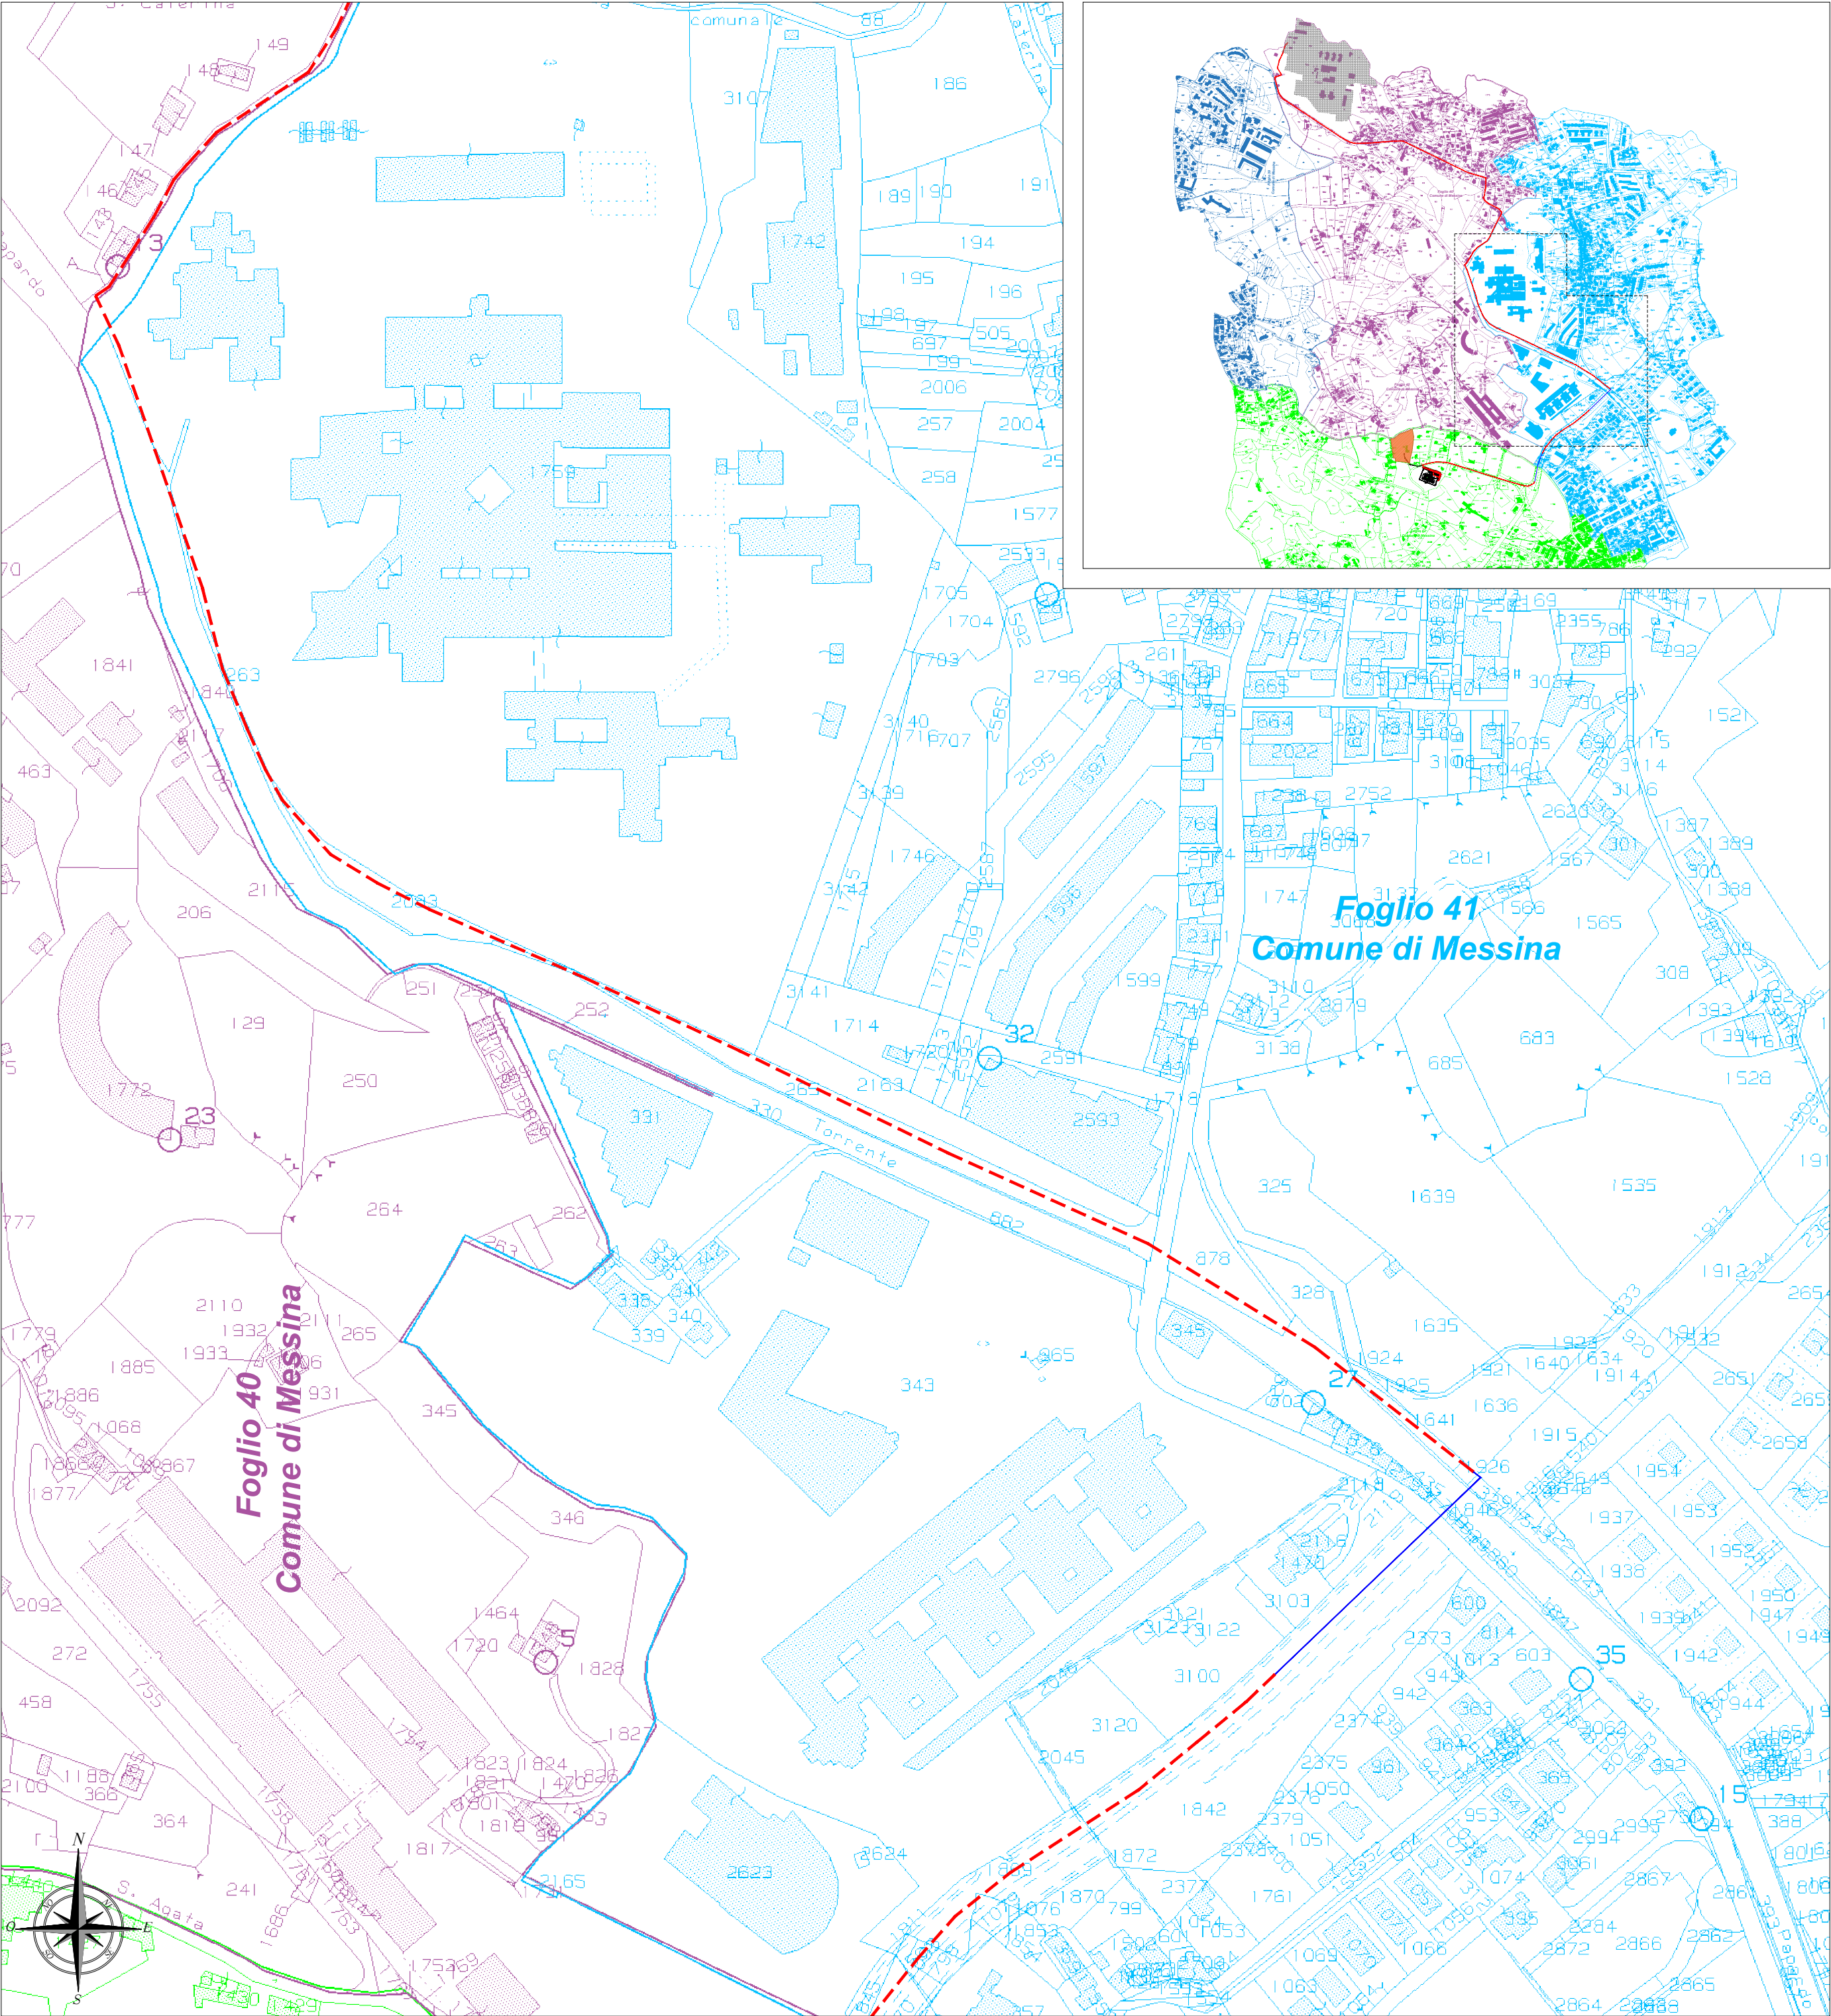

LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

- Cavidotto MT 20 kV in progetto
- Cavi MT in canaletta (fiancheggiamento al ponte esistente)

REVISIONI	03					
	02	24/06/2022	Terza emissione	B. Latassa	G. Migliazza	L. Sblendido
	01	06/05/2021	Seconda emissione	E. Catanzaro	G.Dattolo/ E.Speranza	L. Sblendido
	00	17/03/2021	Prima Emissione	E. Catanzaro	G.Dattolo/ E.Speranza	L.Sblendido
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Green & Green S.r.l.
Via V.Alfieri, SNC,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it



Ing. Leonardo Sblendido




REVISIONE					
	00				
N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO		
		STZU_D_00016_02		
PROGETTO		TITOLO		
		CONNESSIONE AT CENTRALE SNAM IMPIANTO UTENTE 150/20 kV INQUADRAMENTO SU BASE CATASTALE		
RICAVATO DAL DOC. TERNA				
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA				

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
Inquadramento su base catastale	1 unità =	A2	1:2000	3/4

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibiit.

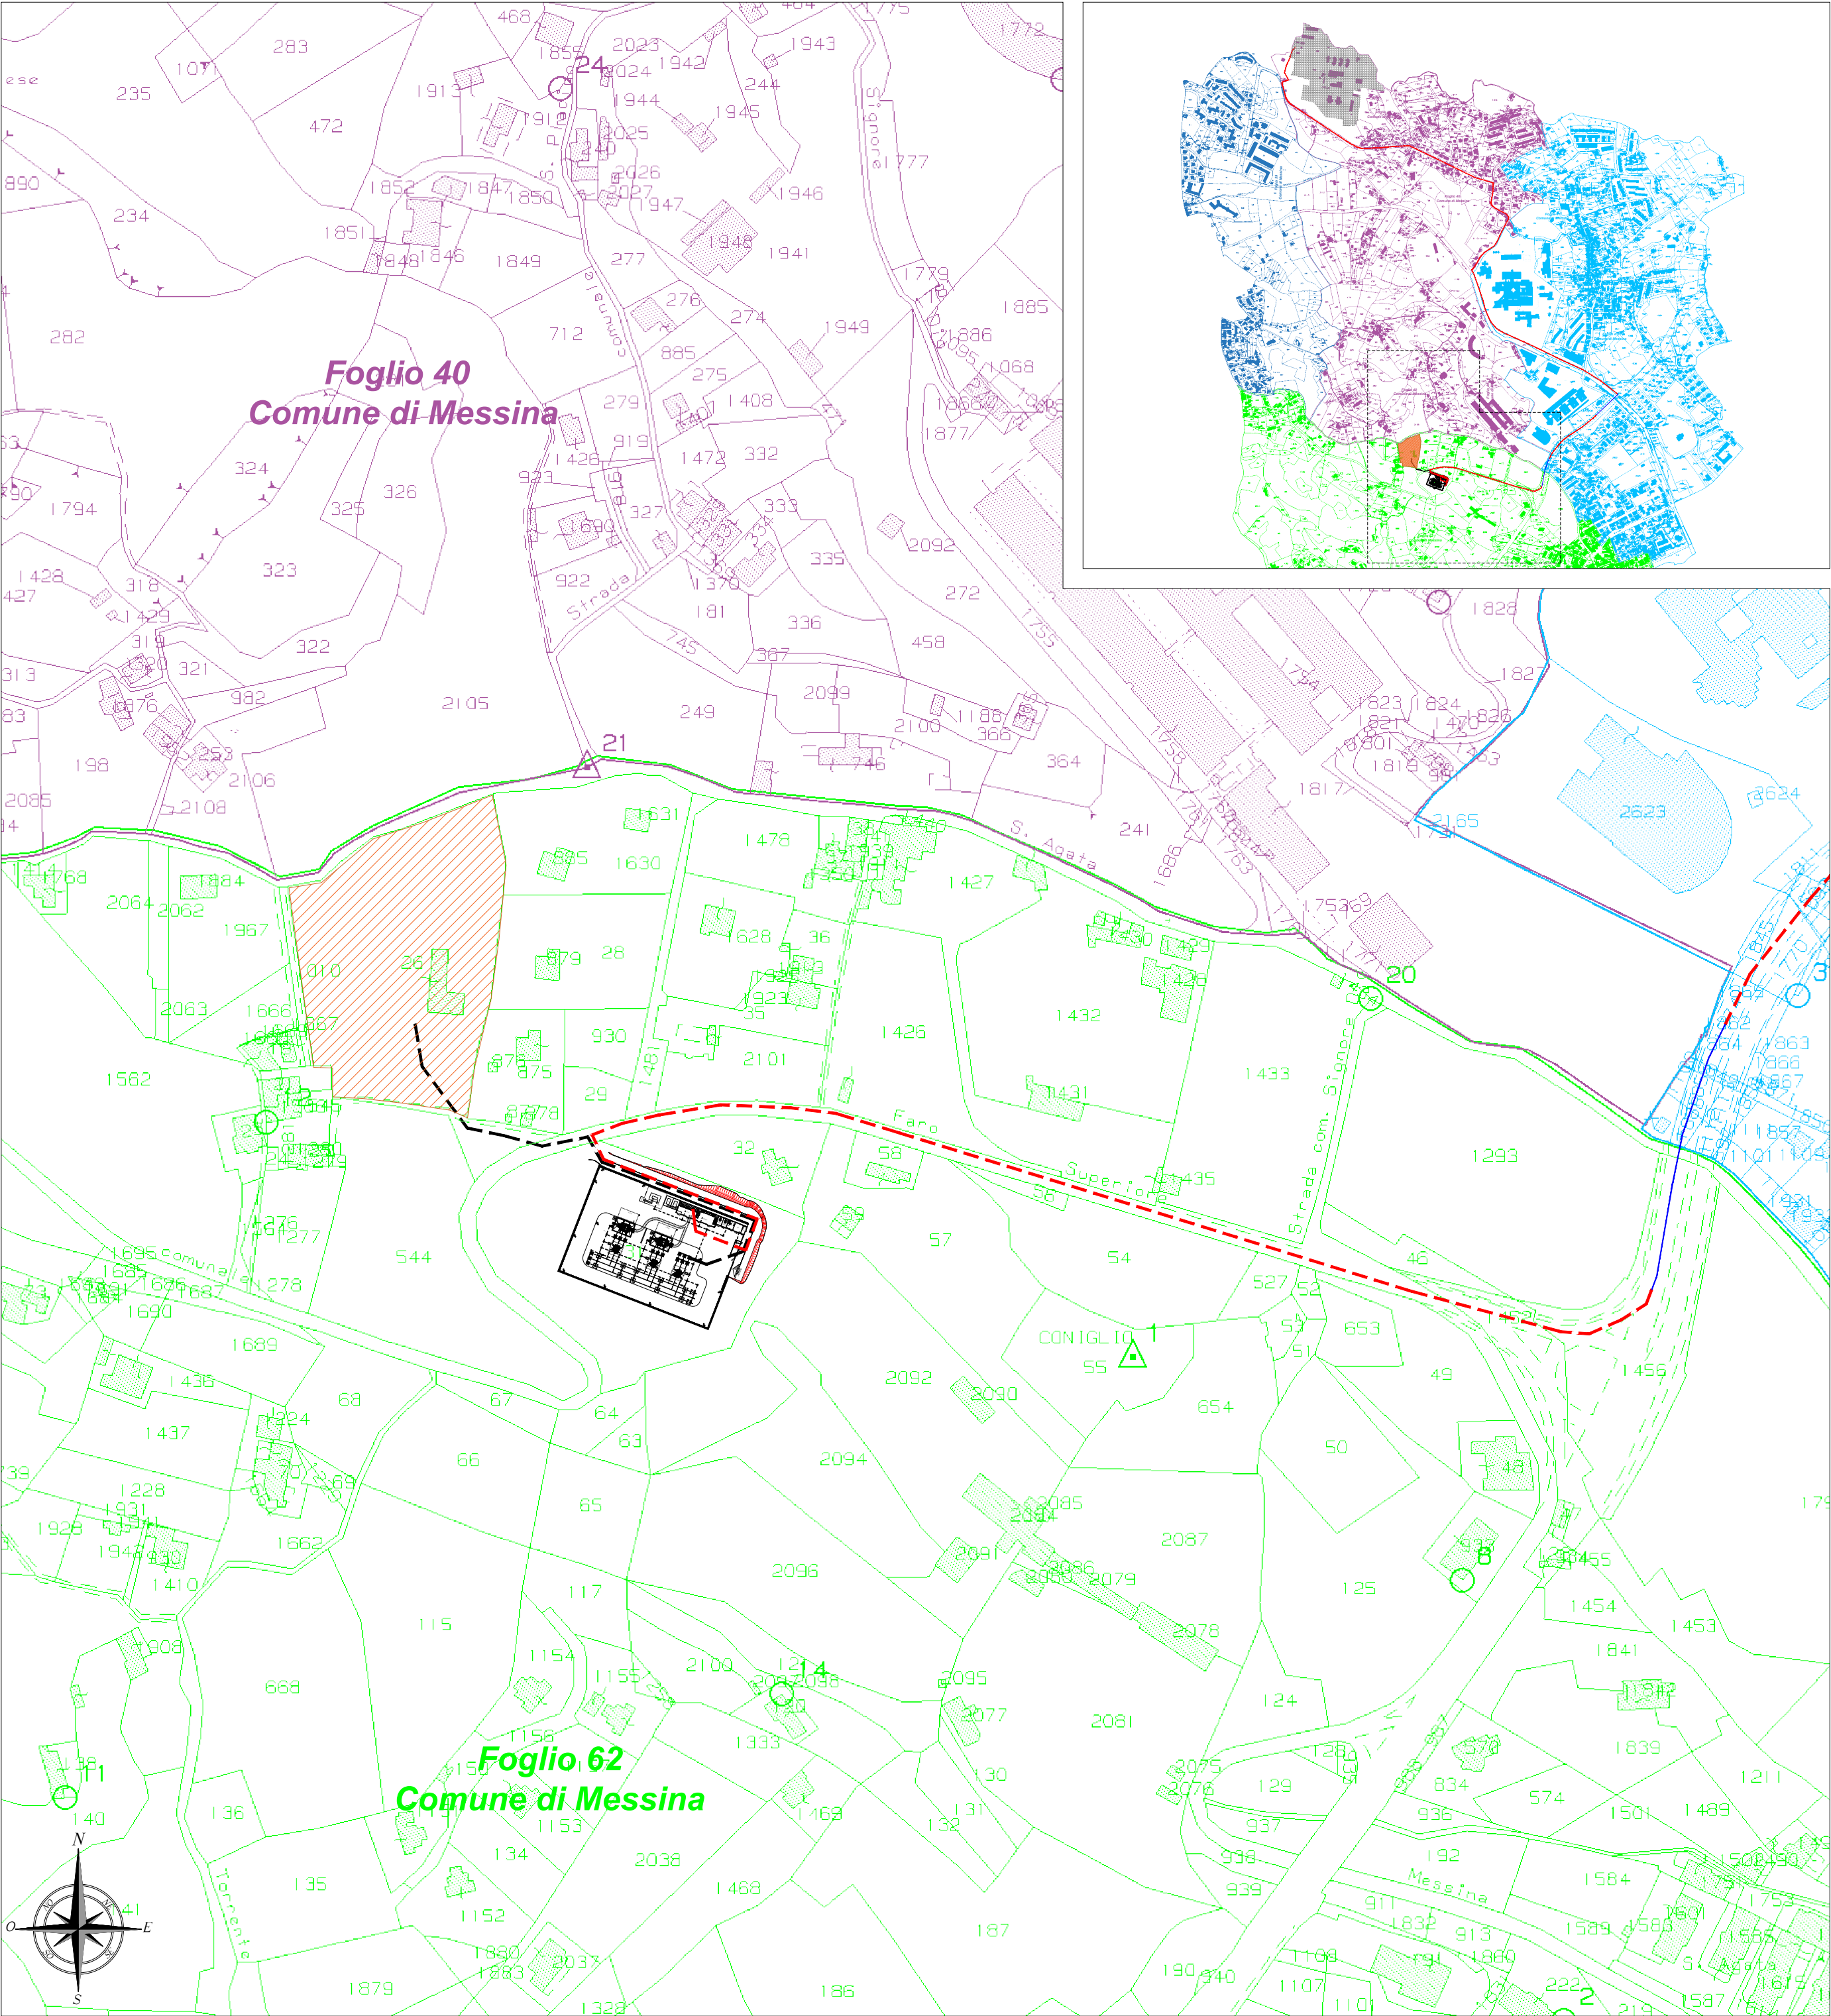

LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA



Cabina Primaria esistente "Messina Riviera"



Sottostazione utente 150/20 kV in progetto



Cavidotto MT 20 kV in progetto



Cavi MT in canaletta (fiancheggiamento al ponte esistente) in progetto



Cavidotto AT 150 kV in progetto

REVISIONI	03					
	02	24/06/2022	Terza emissione	B. Latassa	G. Migliazza	L. Sblendido
	01	06/05/2021	Seconda emissione	E. Catanzaro	G.Dattolo/ E.Speranza	L. Sblendido
	00	17/03/2021	Prima Emissione	E. Catanzaro	G.Dattolo/ E.Speranza	L.Sblendido
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Green & Green S.r.l.
Via V.Alfieri, snr,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it

green & green
WE ENGINEERING

Ing. Leonardo Sblendido



REVISIONE					
	00				
N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
	STZU_D_00016_02	
PROGETTO	TITOLO	
	CONNESSIONE AT CENTRALE SNAM IMPIANTO UTENTE 150/20 kV INQUADRAMENTO SU BASE CATASTALE	
RICAVATO DAL DOC. TERNA		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
Inquadramento su base catastale	1 unità =	A2	1:2000	4/4

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibiit.