Q.TTT	Quadro Elettrico (vedi schema blocchi distribuzione quadri)
	Interruttore
	Presa 2P+T 16A con scatola portafrutti
	Scatola di derivazione
	Apparecchio d'illuminazione a due tubi led a soffitto
EM	Apparecchio d'illuminazione a due tubi led a soffitto con complesso autonomo per illum. di emergenza
	Led pannel a soffitto
	Faro a led
	Complesso autonomo per illum. di emergenza a led
3P+T 32A	Presa interbloccata 3P+T 32A
3P+T 16A	Presa interbloccata 3P+T 16A
2P+T 16A	Presa interbloccata 2P+T 16A
	Unità interna condiz. a colonna
	Unità interna condiz. a parete
	Conduttura elettrica discendente
	Conduttura elettrica ascendente
	Conduttura formata da tubazioe in PVC corrugato incassato (colonna montante)
	Conduttura formata da tubazioe in PVC corrugato incassato (linee illuminazione)
	Conduttura formata da tubazioe in PVC corrugato incassato (linee F.M.)

SCHEMA A BLOCCHI DELLA DISTRIBUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TN-S

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

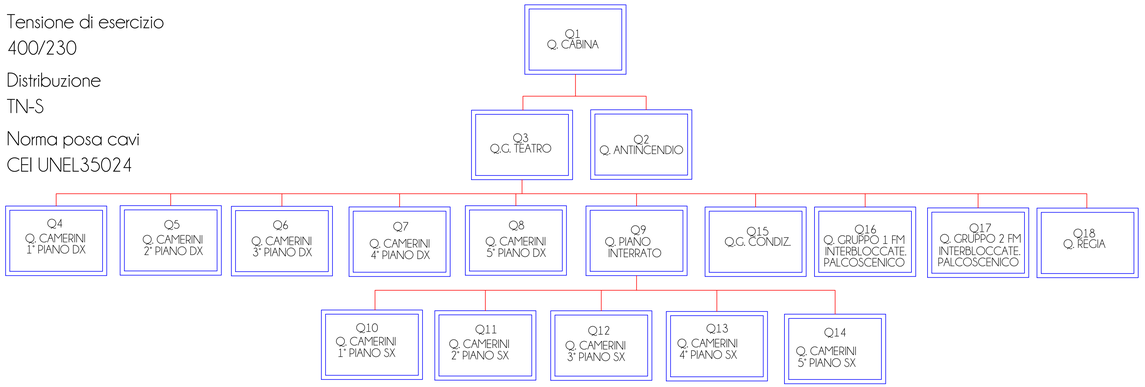

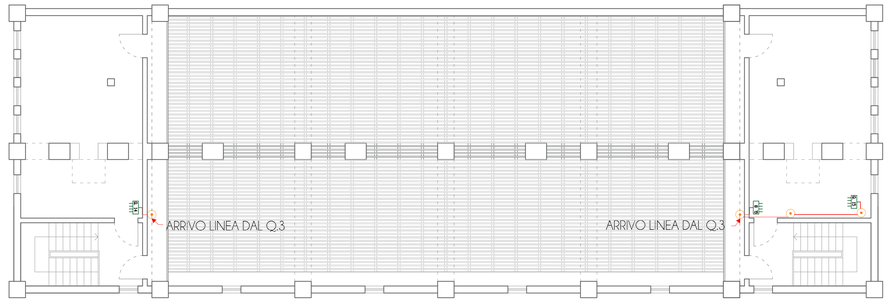

Piano Quinto

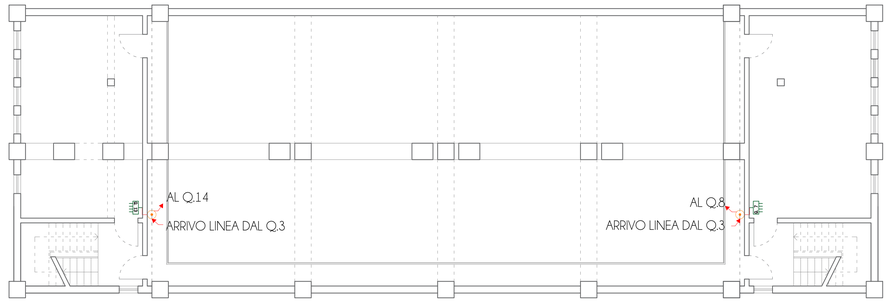

Piano Quarto

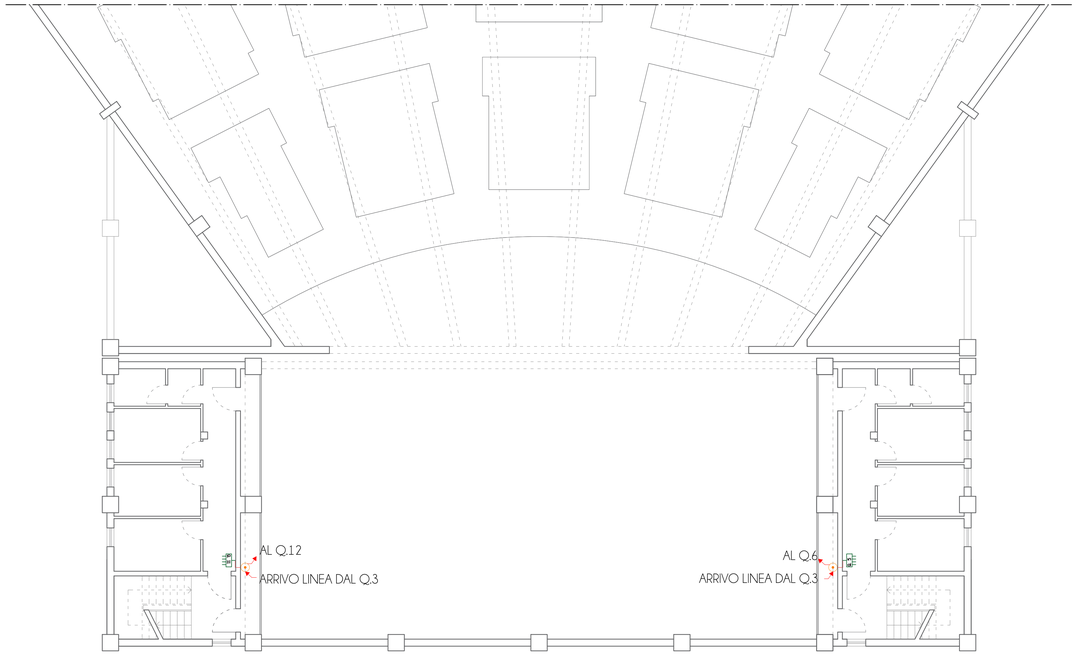

Piano Secondo

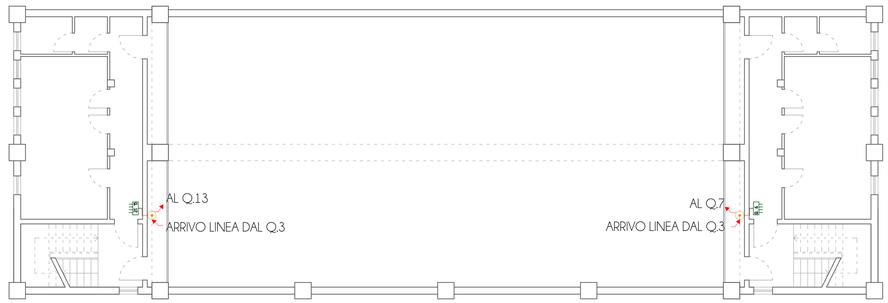

Piano Terzo

BENINATO SALVATORE
INGEGNERE

Via S. Anna 36 - 94018 Nicosia EN
TEL +39 392 2844176
P. Iva 01242770868
salvo89ben@live.it
salvatore.beninato@ordine.ingegnerienna.it

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.

3.08.EL — Rappr. top. - Distr. delle condutture ai Quadri Elettrici P2 / P3 / P4 / P5 — 1:100

Rev.	DESCRIZIONE	DATA	PROGETTISTA	RUP
0	Prima emissione	APRILE 2021	Ing. S. Beninato	Ing. S. Caruso
A				
B				
C				