ALLEGATO 1

AREE SOGGETTE A V.P.E.
IMPIANTI
STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE
STRADE / PISTE
PIAZZOLE
ALLARGAMENTI
CONFINI AMMINISTRATIVI

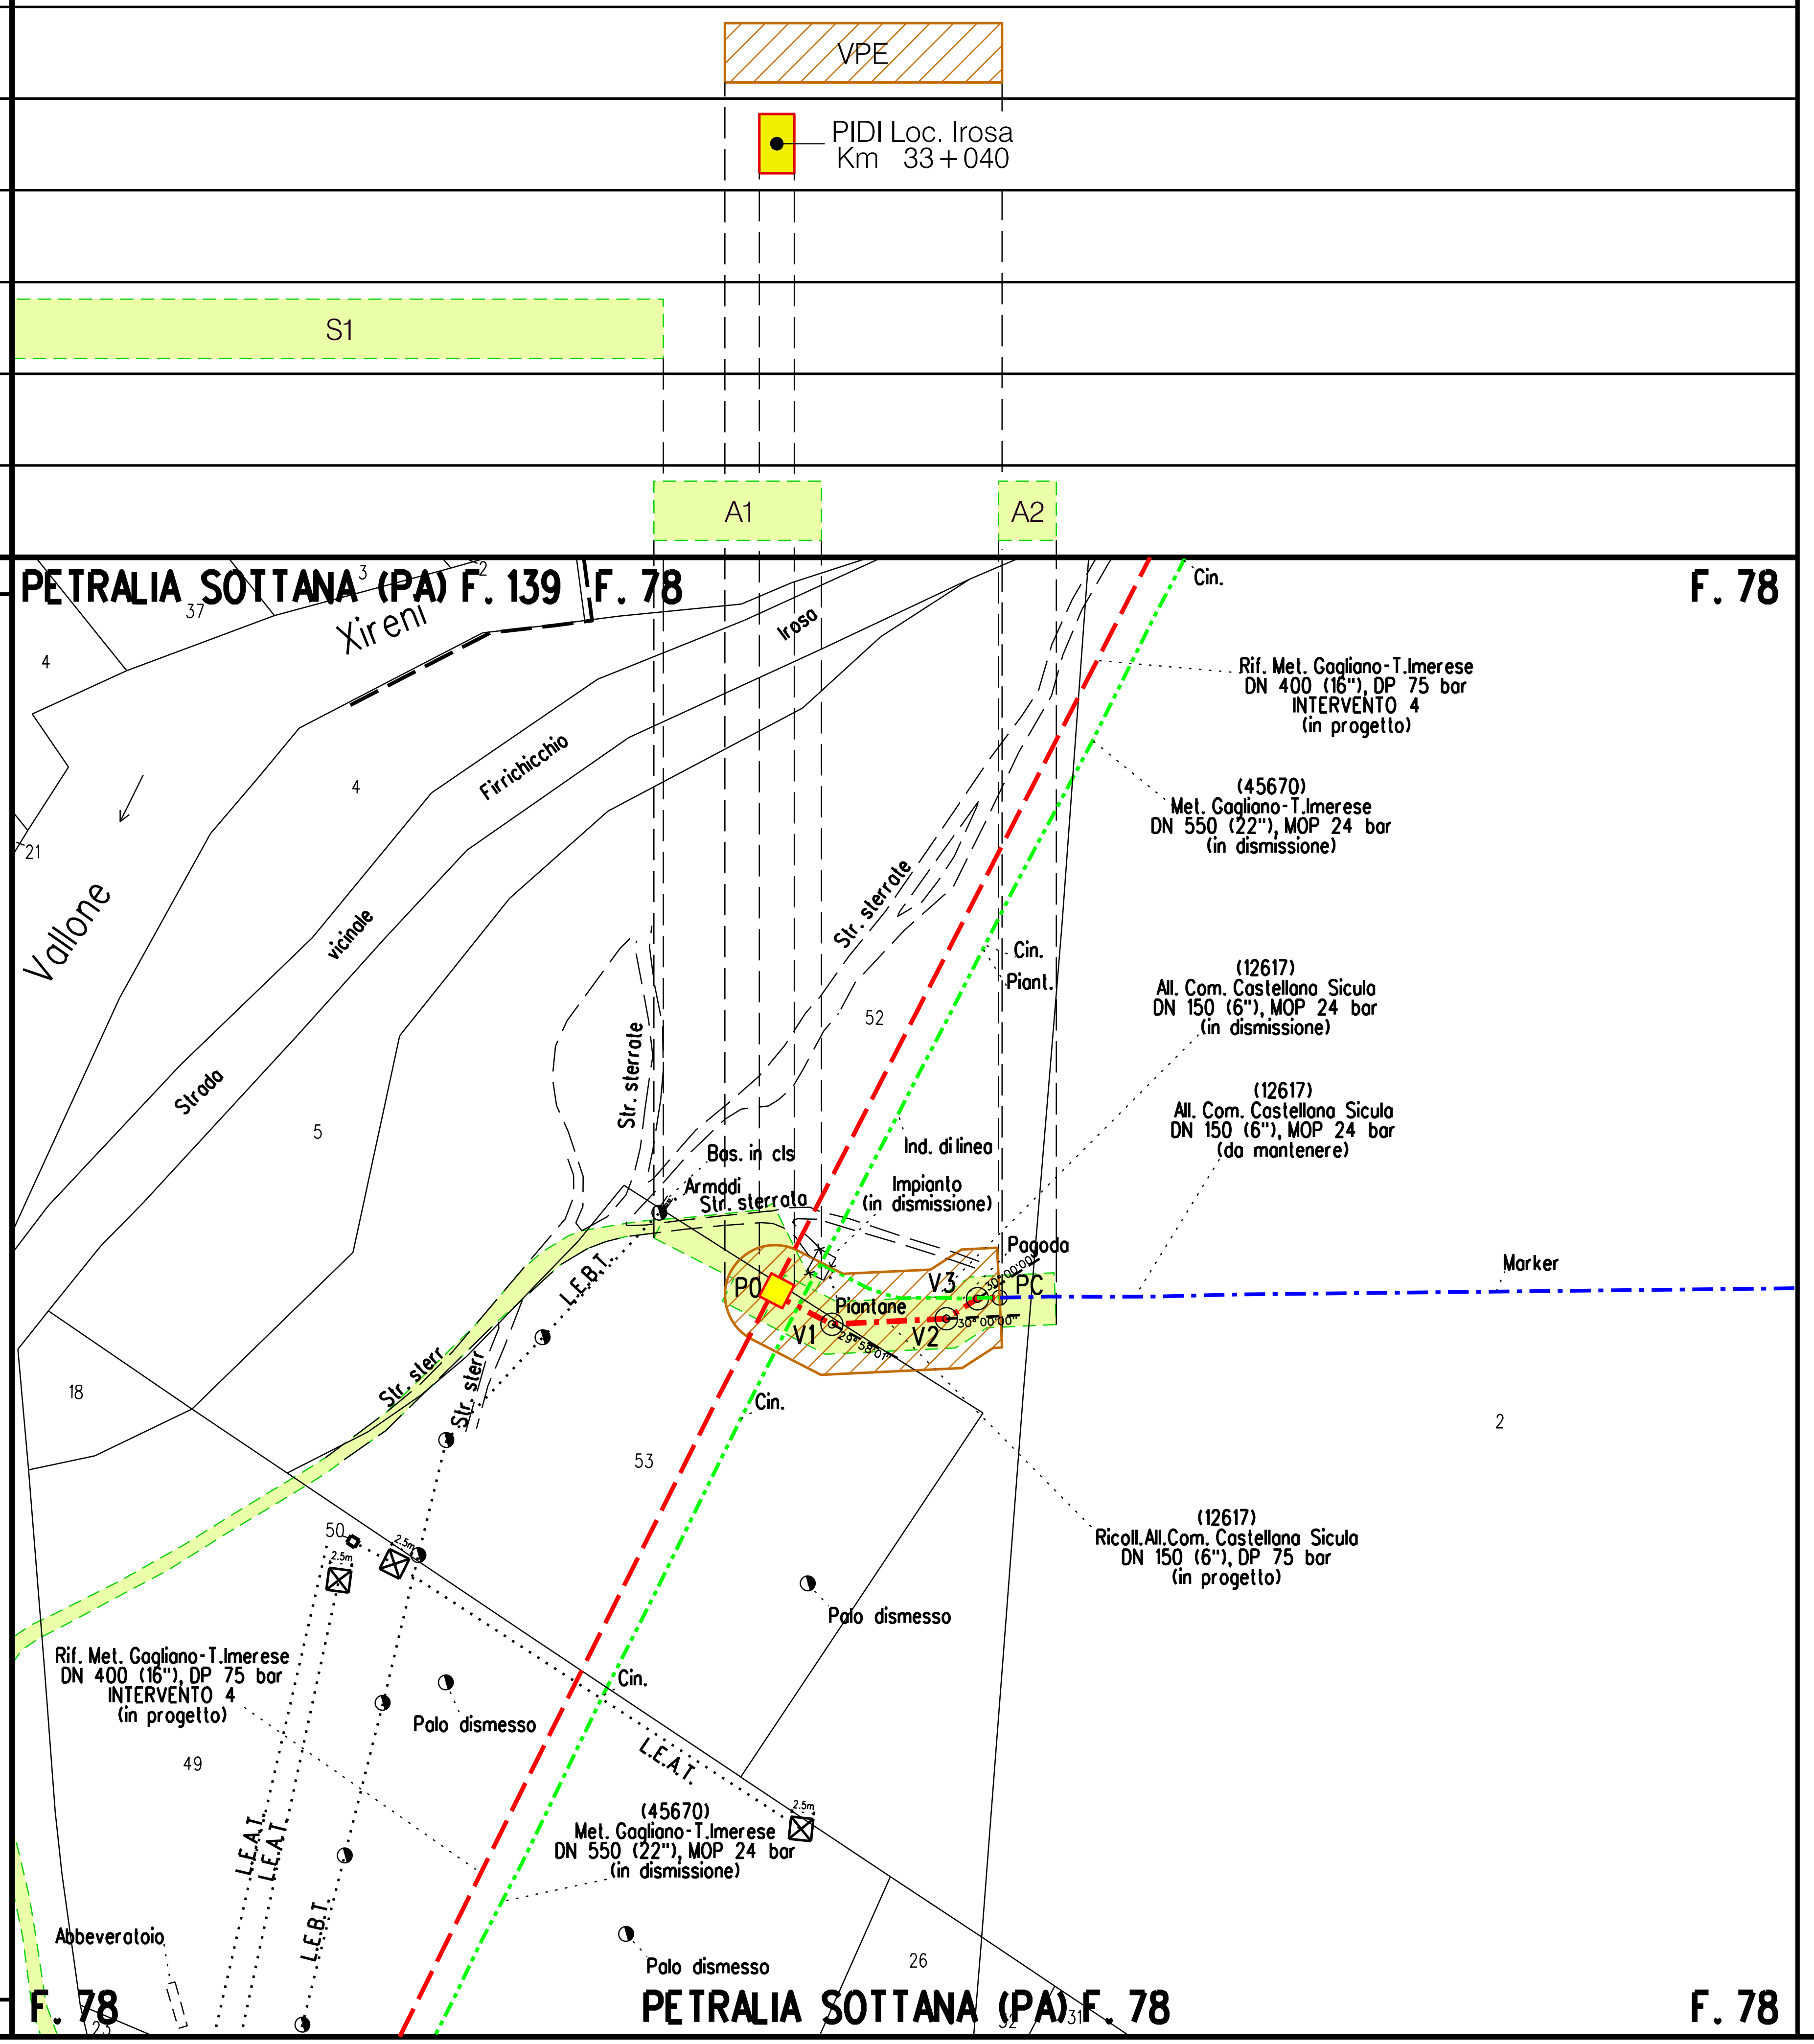

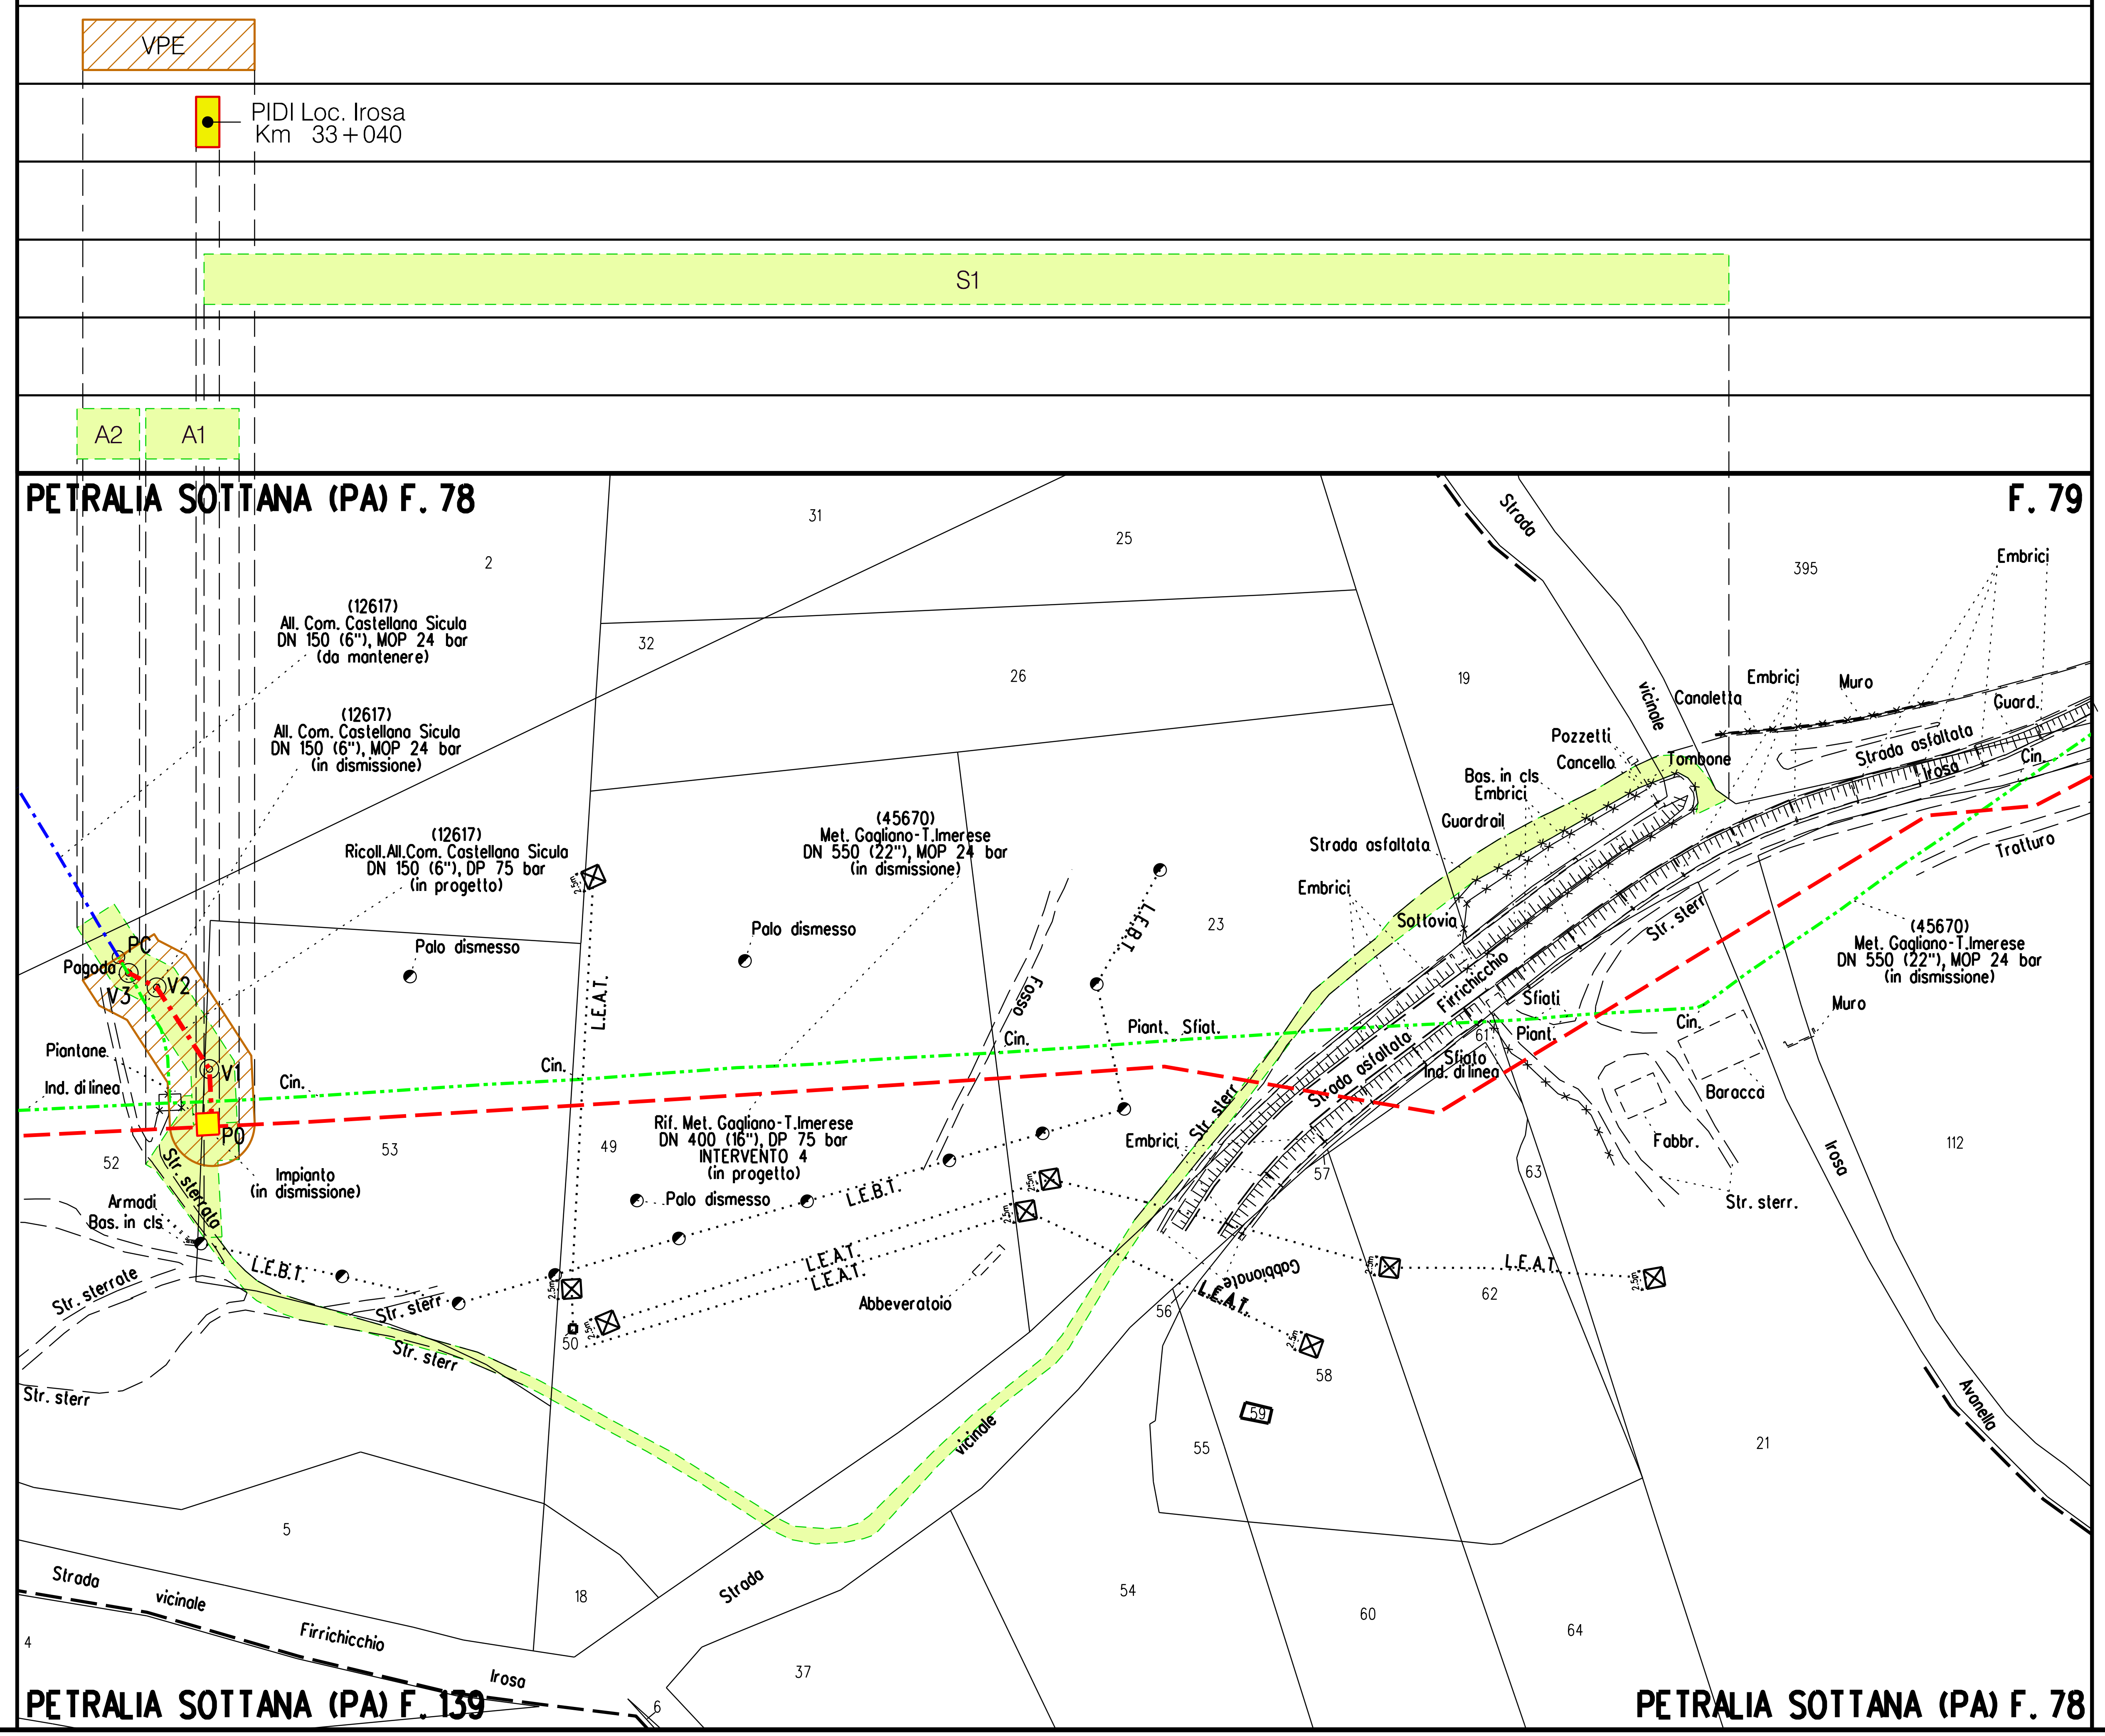

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 24.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f – 0.57
DIAMETRO PREVALENTE = 150.0 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M. 17/04/2008
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

Fasce Termorestringenti GASD A.07.10.02

DATI GENERALI

DN 150 SP 7.1 [UNI-EN] 65.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 65.00 m.

FASE EMISSIONE Permessi

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

LEGENDA

13.5 m / 13.5 m — Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitu'

A — Ampliamento impianto esistente

S — Strade di accesso definitivo

Aree di occupazione temporanea

A — Allargamenti in corrispondenza di fiumi/infrastrutture esistenti

S — Strade di accesso provvisorio

P — Piazzole provvisorie per i materiali

Aree impianti stacco-terminale in progetto

SIMBOLI DI LINEA

- Metanodotto in progetto
- Metanodotto in progetto in Tubo di protezione
- Metanodotto in progetto in Trenchless
- Metanodotto in progetto (opera principale)
- Metanodotto in esercizio da ricollegare
- Metanodotto da rimuovere
- Altri metanodotti
- Vn — Vertice
- Pn — Picchetto

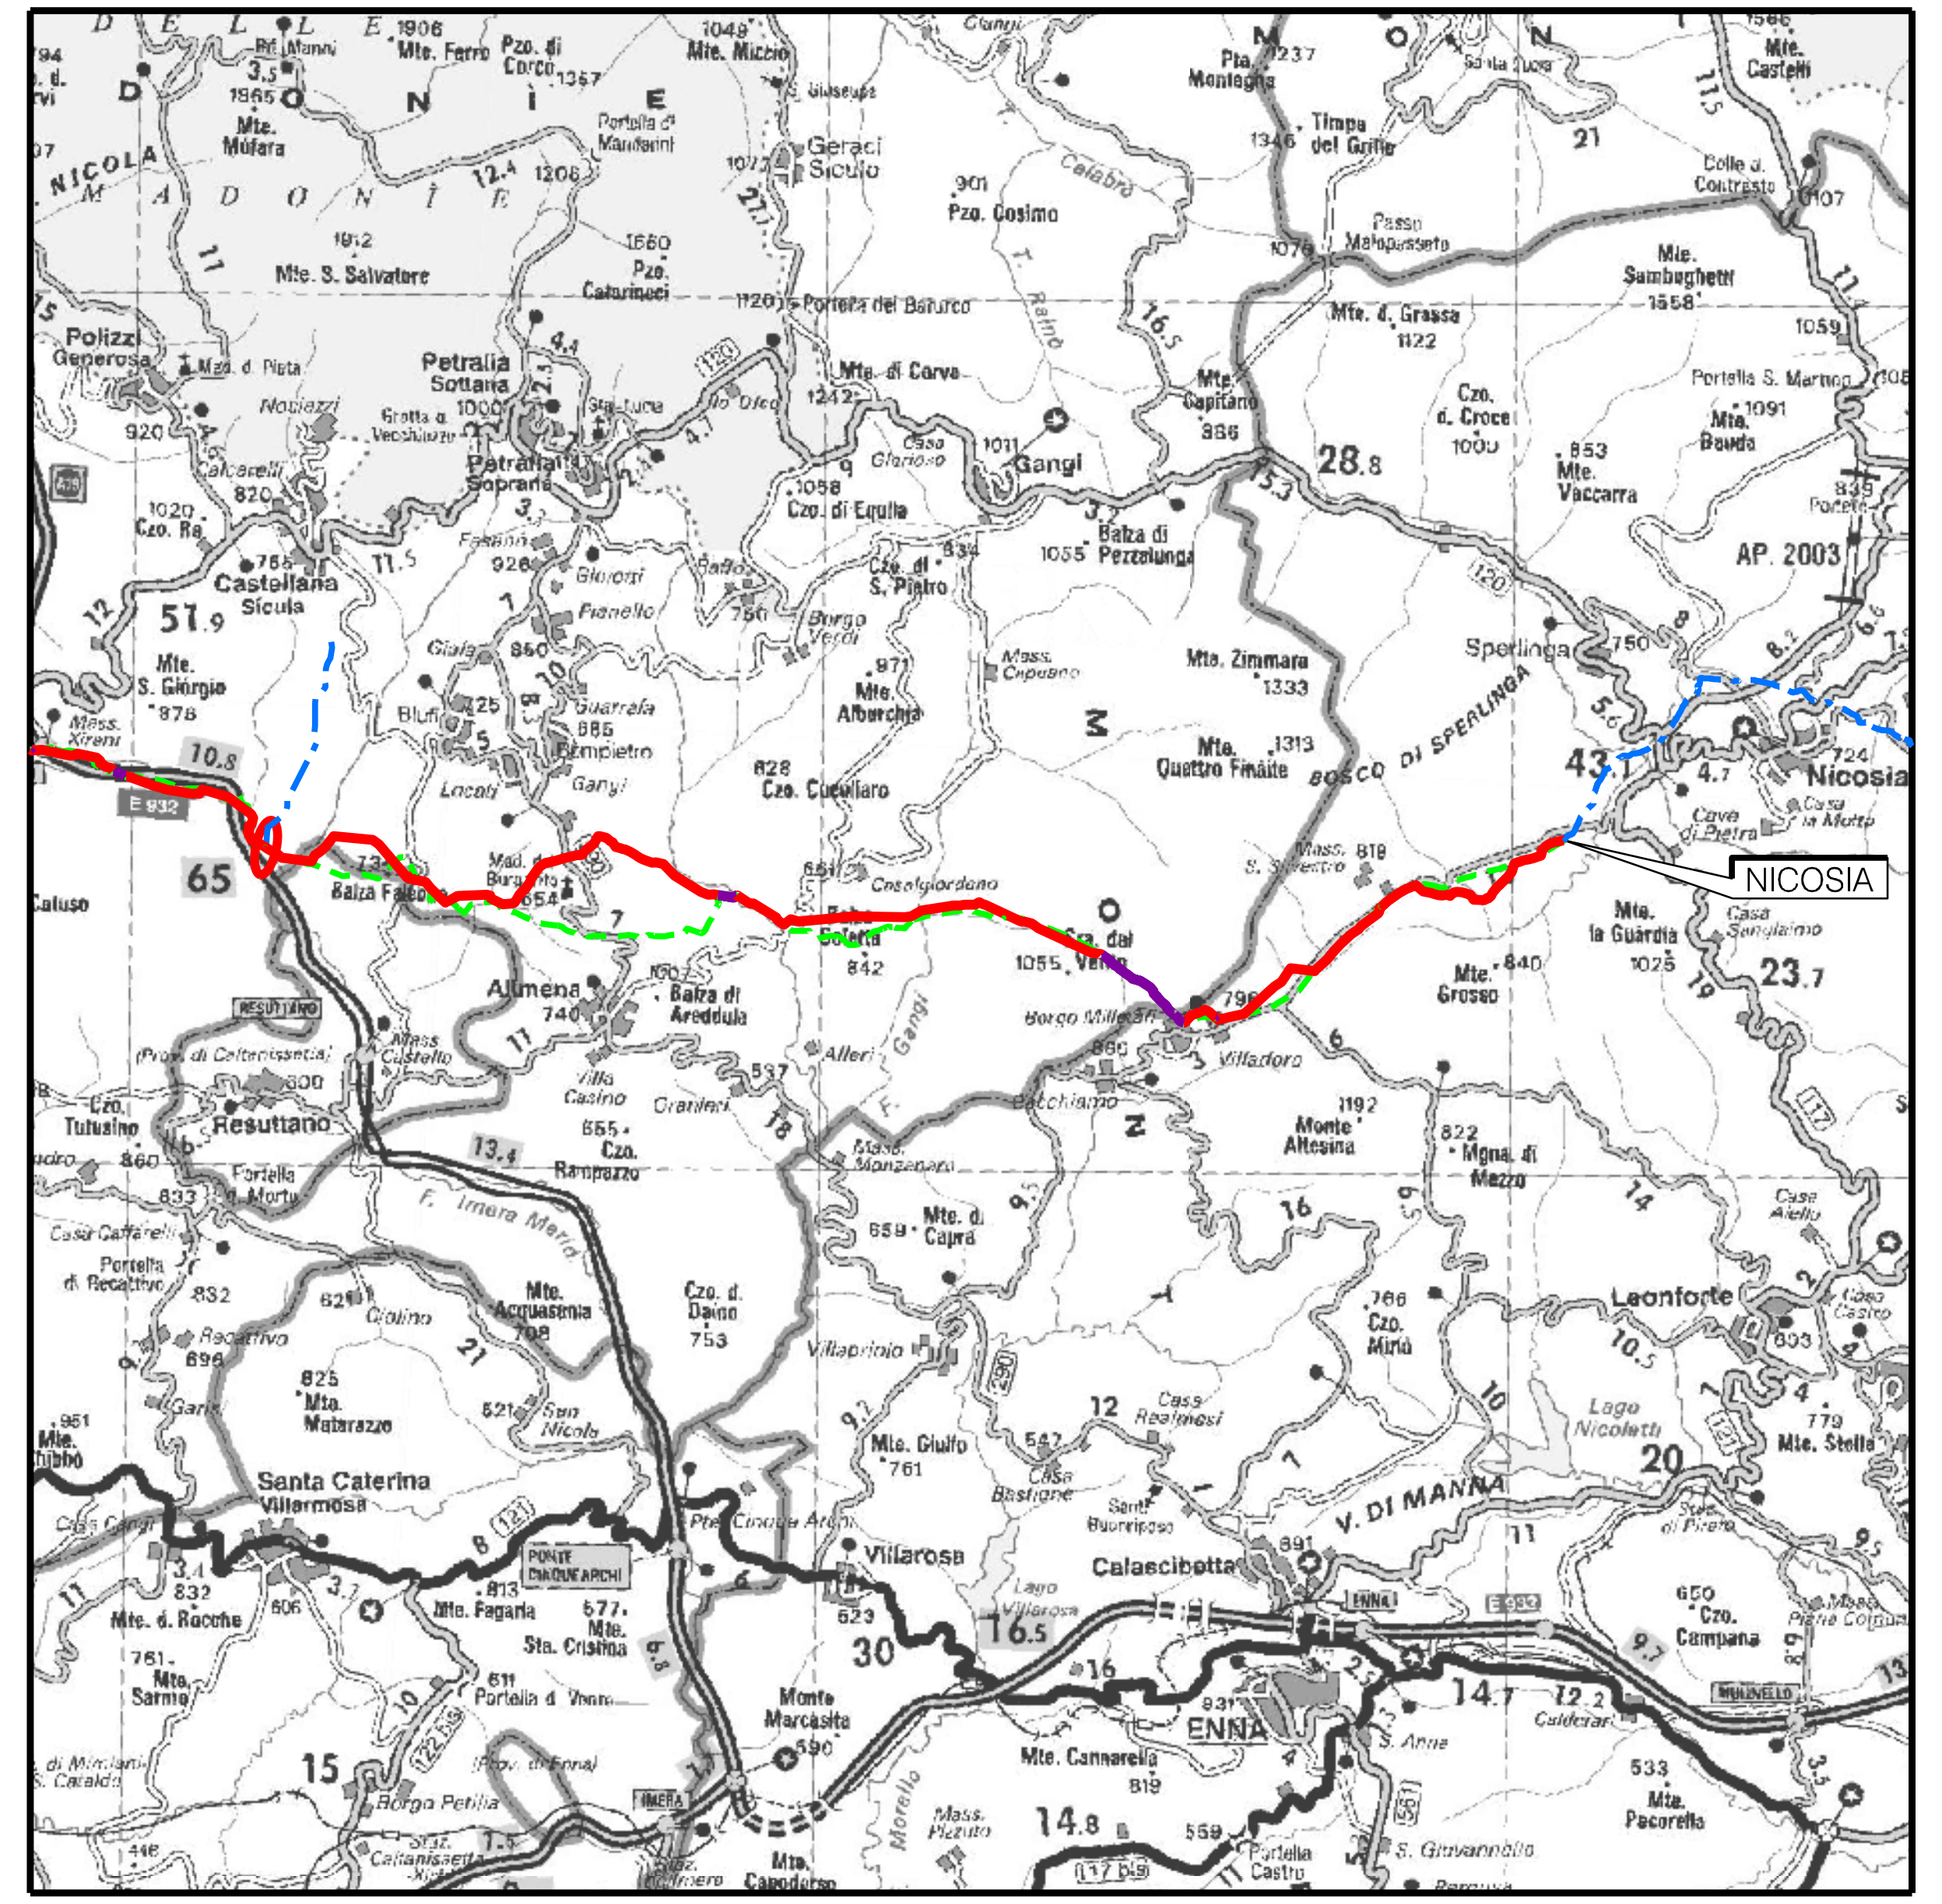

COROGRAFIA SCALA 1: 250.000

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La società tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Nel Comune di Petralia Sottana

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
00	15/12/2020	EMISSIONE	DEL VECCHIO	DI RUSCIO	PEDINI

Proprietario: snam

Progettista: EnerecO

Disegno: PL-VPE2000-203

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2
Ricoll. All. Com. di Castellana Sicula DN 150 (6"), DP 75 bar

Revisione: 00
Comm. NR/19188/R-L05
Cod.tec. 9113365

PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE

Scala 1:2000

N. Rif. 03858–PPL–DW–203–0015 – FILE NAME: PG–VPE2000–203_00