



04	30-09-22	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
03	15-11-21	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE
DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2)

Dis.		SI-1100					Foglio 1 di 13		
Comm.		NR/19188							
Revisioni		00	01	02	03	04			

SCHEDE IMPIANTI

INTERVENTO 1

PIL – Com. di SPERLINGA (EN), Loc. Masseria S. Silvestro

Fg. 2 di 13

INTERVENTO 3

PIL – Com. di GANGI (PA), Loc. Bordonaro Soprano

Fg. 3 di 13

PIL – Com. di ALIMENA (PA), Loc. Contrada Rognoni

Fg. 4 di 13

INTERVENTO 4

PIL – Com. di BOMPIETRO (PA), Loc. Casazo Pipitone

Fg. 5 di 13

PIDI – Com. di BOMPIETRO (PA), Loc. Casa Incenso

Fg. 6 di 13

IMPIANTO FOTOVOLTAICO MICROTUNNEL "Casa Marabuto"

Fg. 7 di 13

PIDI – Com. di PETRALIA SOTTANA (PA), Loc. Irosa

Fg. 8 di 13

INTERVENTO 8

PIL – Com. di CALTAVUTURO (PA), Loc. Contrada Balate

Fg. 9 di 13

STAZIONE DI L /R PIG – Com. di CALTAVUTURO (PA)

Fg. 10 di 13

INTERVENTO 9

PIL – Com. di CALTAVUTURO (PA), Loc. Gurgo Brignoli

Fg. 11 di 13

PIDI – Com. di SCLAFANI BAGNI (PA), Loc. Contrada Mintima

Fg. 12 di 13


IMPIANTO FOTOVOLTAICO MICROTUNNEL "Discesa Salito"

Fg. 13 di 13

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

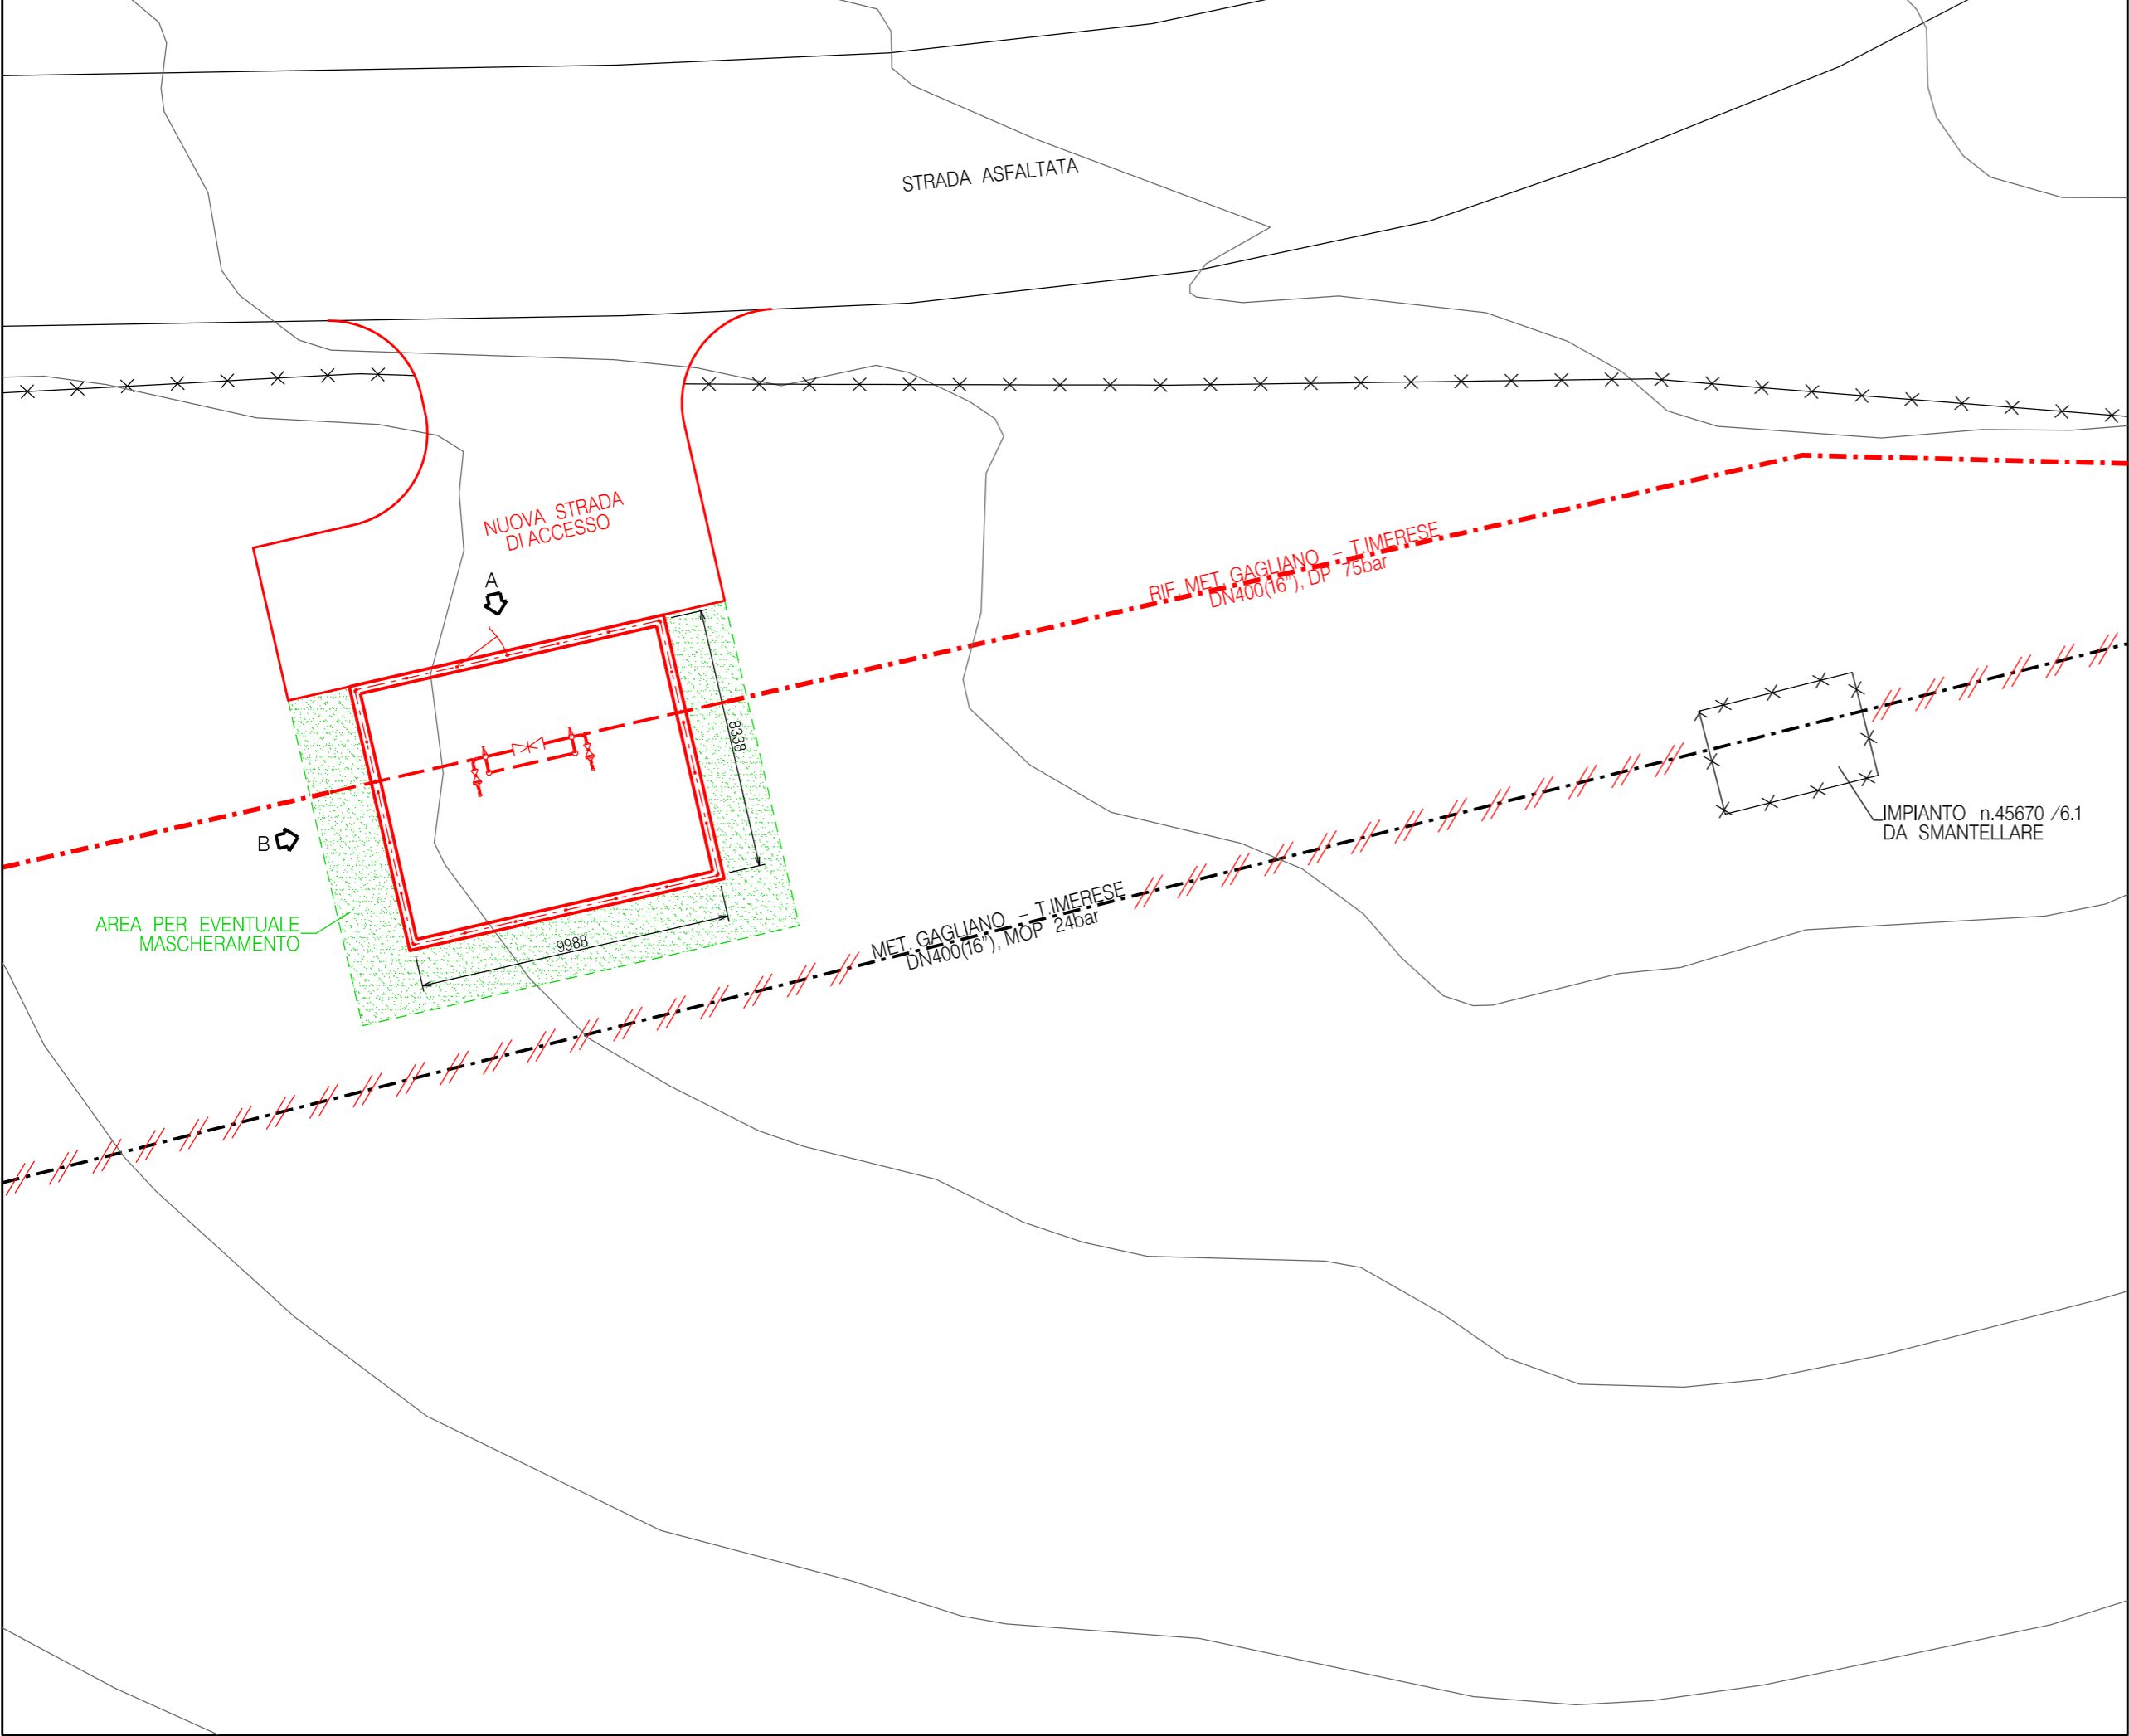


NOTE:
TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)


- LEGENDA:
- OPERE ESISTENTI
 - OPERE IN PROGETTO
 - // // OPERE DA SMANTELLARE

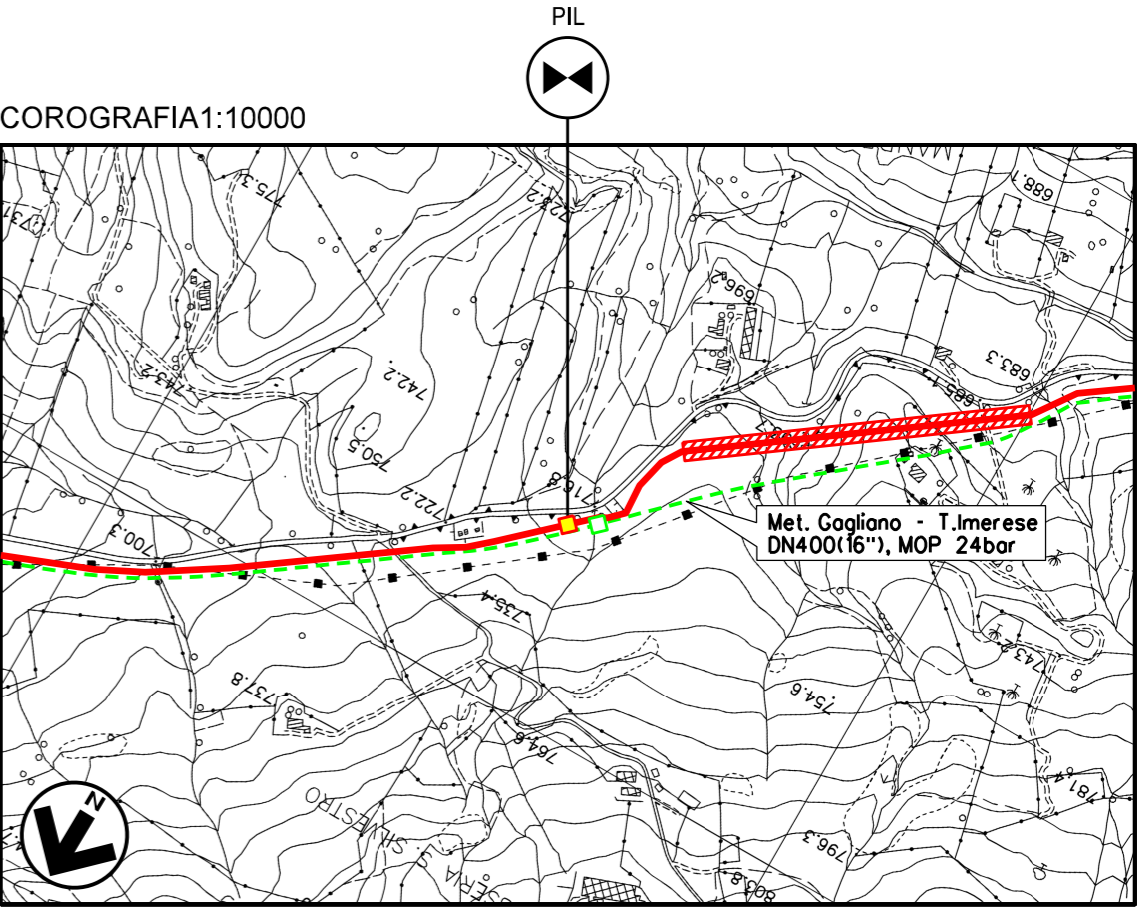

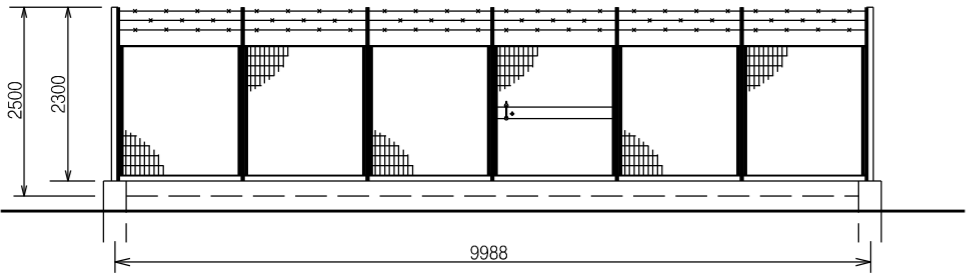

CTR FG. 622080

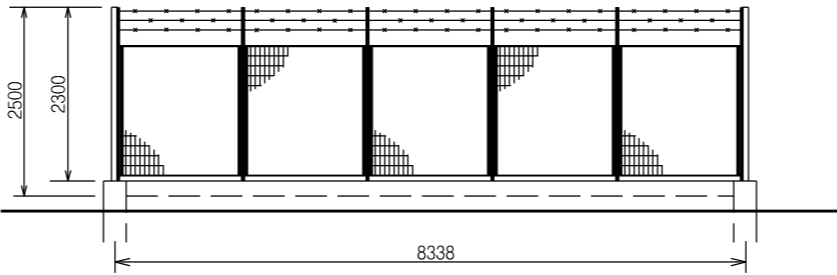


PROSPETTO A – Scala 1:100



PROSPETTO B – Scala 1:100



04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO										
				Dis. SI-1100											
				Fg. 2 di 13											
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) Intervento 1		Comm.		NR/19188											
		INDICE		<table><tr><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		00	01	02	03	04					
		00	01	02	03	04									
Scala --															
SCHEDA IMPIANTO – PIL Com. di SPERLINGA (EN), Loc. Masseria S. Silvestro		Sostituisce il													
		Sostituito dal													

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

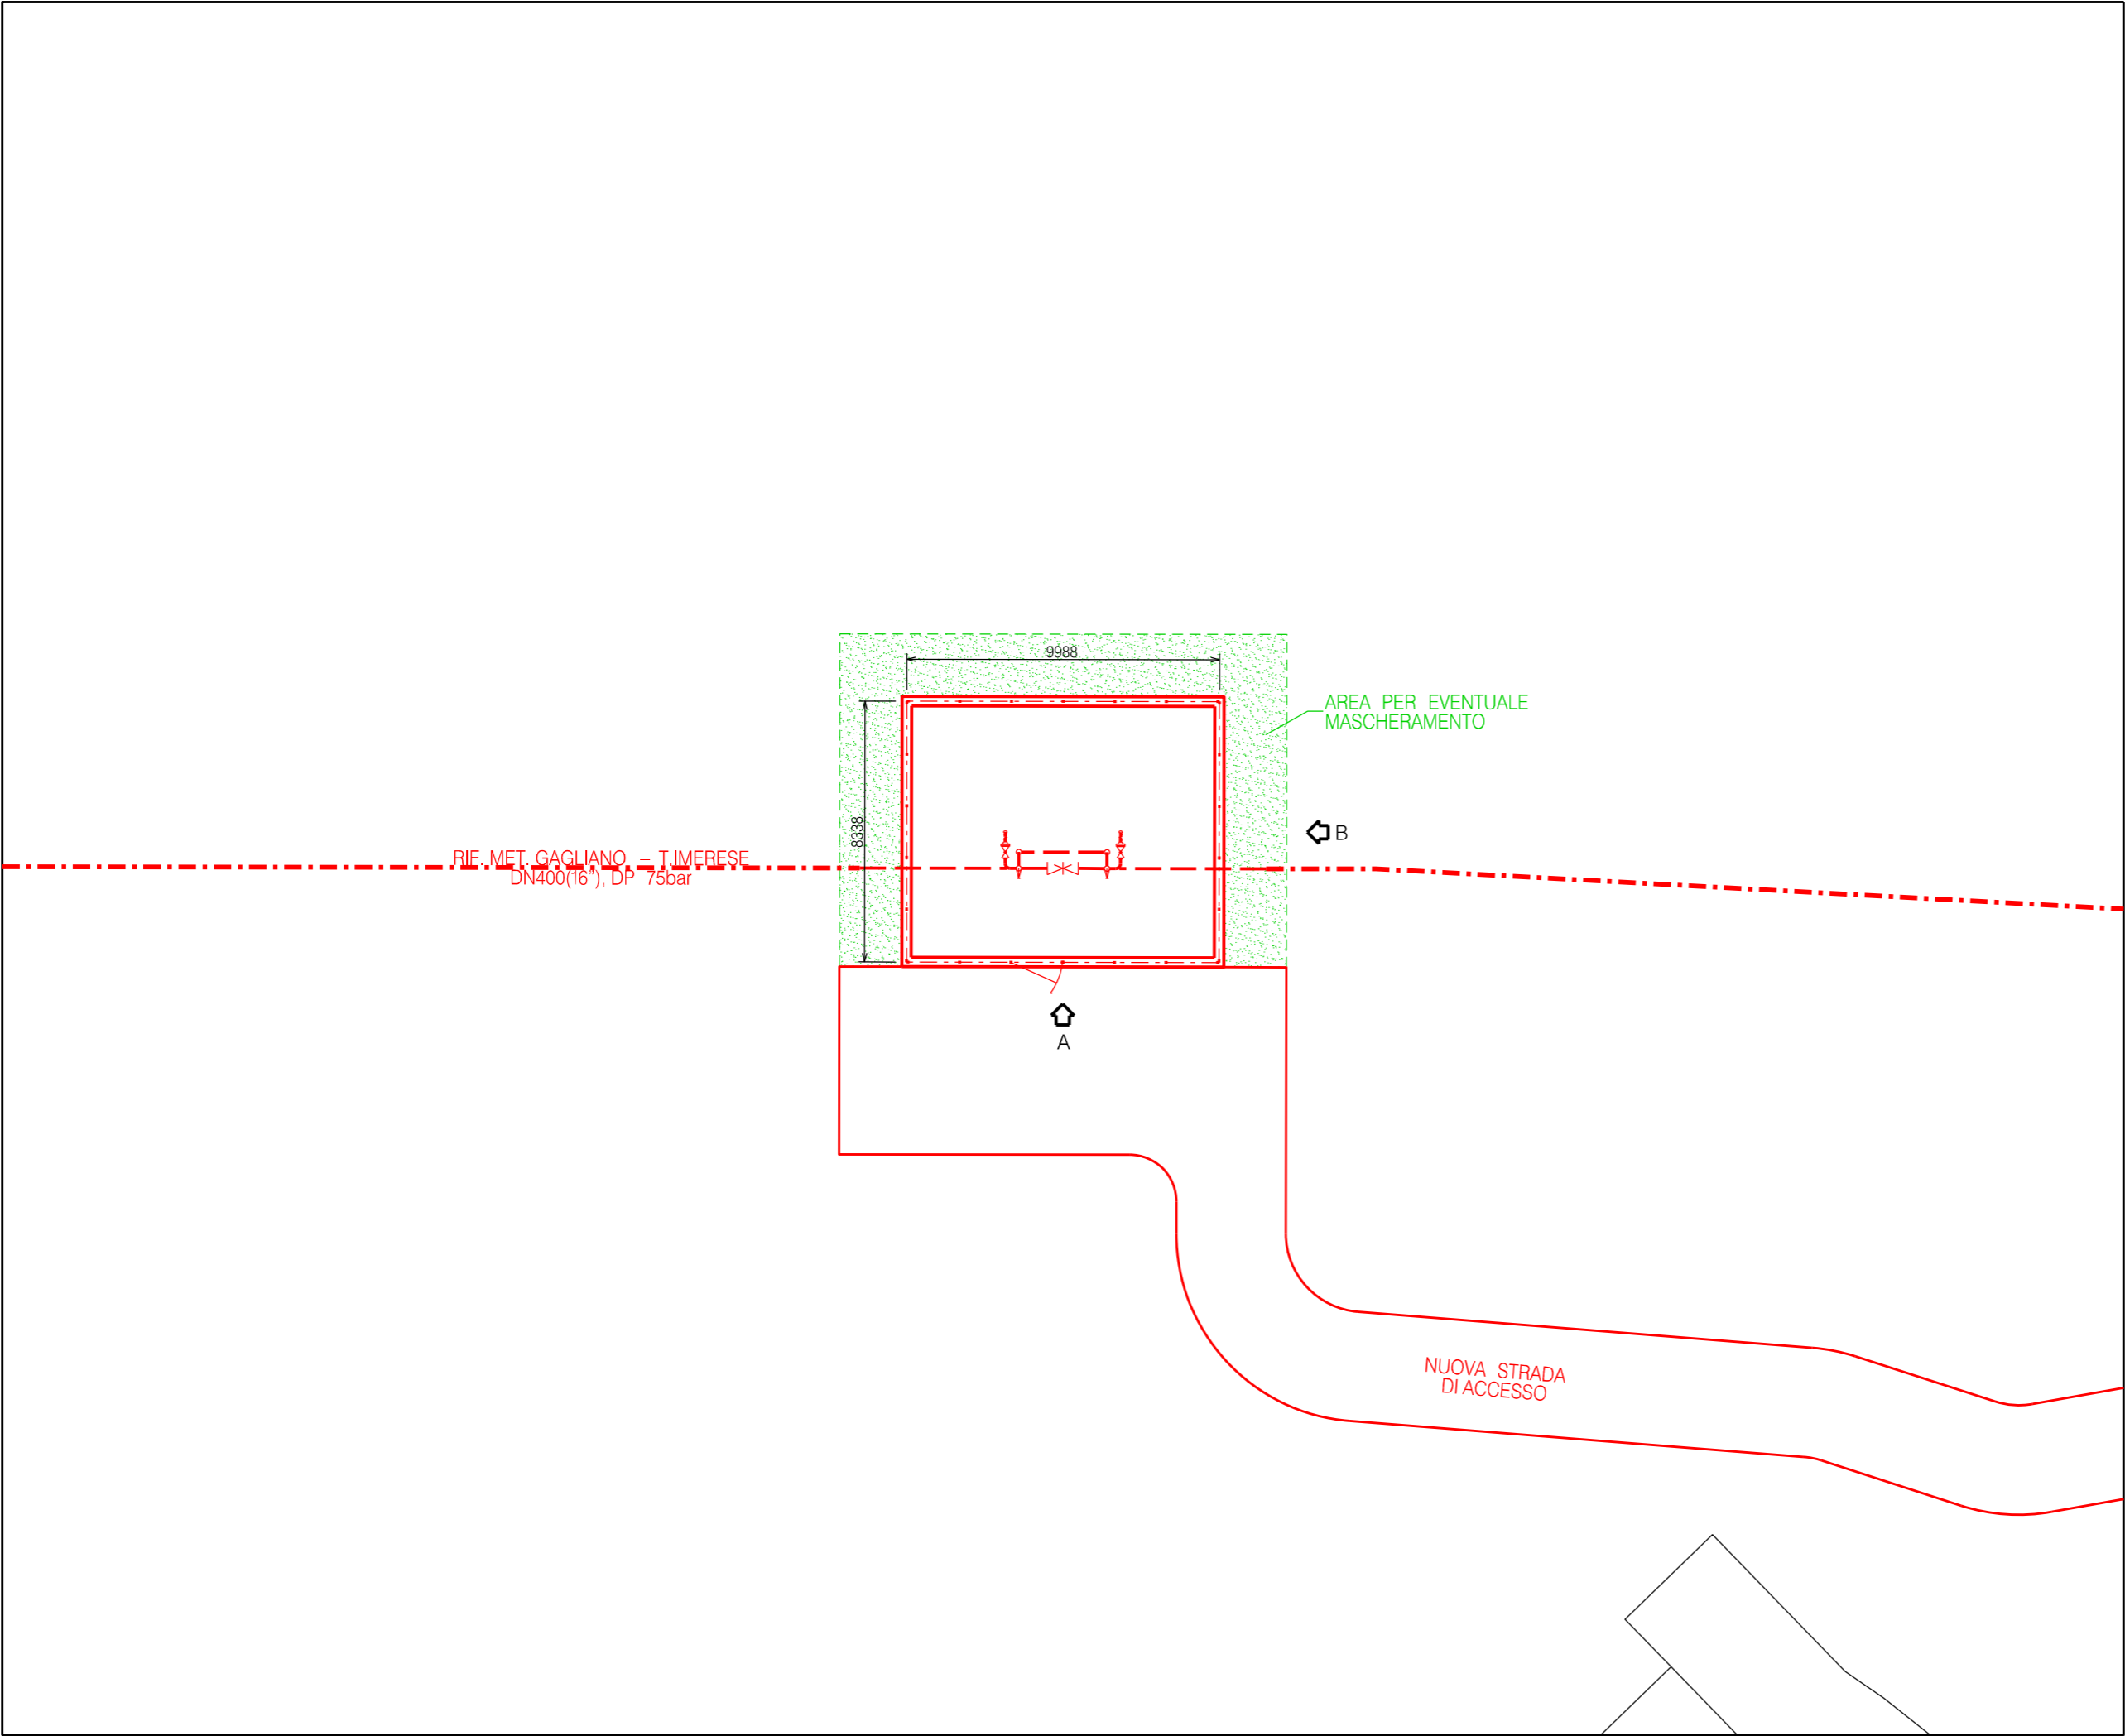


NOTE:
TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

- LEGENDA:
- OPERE ESISTENTI
 - OPERE IN PROGETTO
 - /// OPERE DA SMANTELLARE

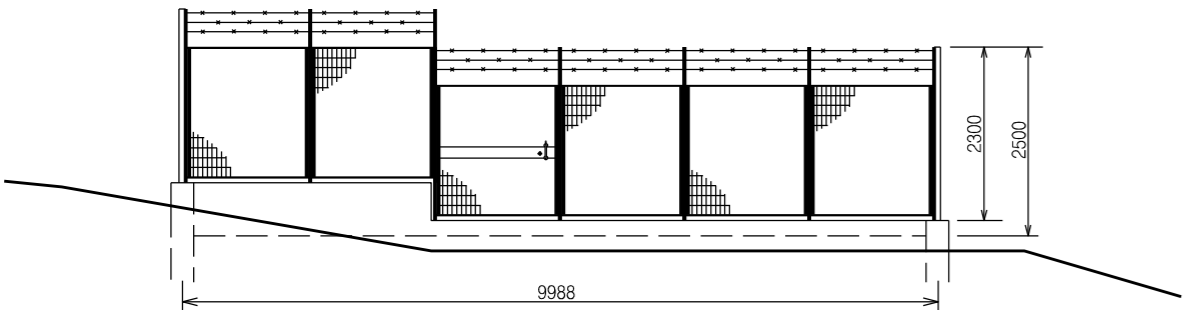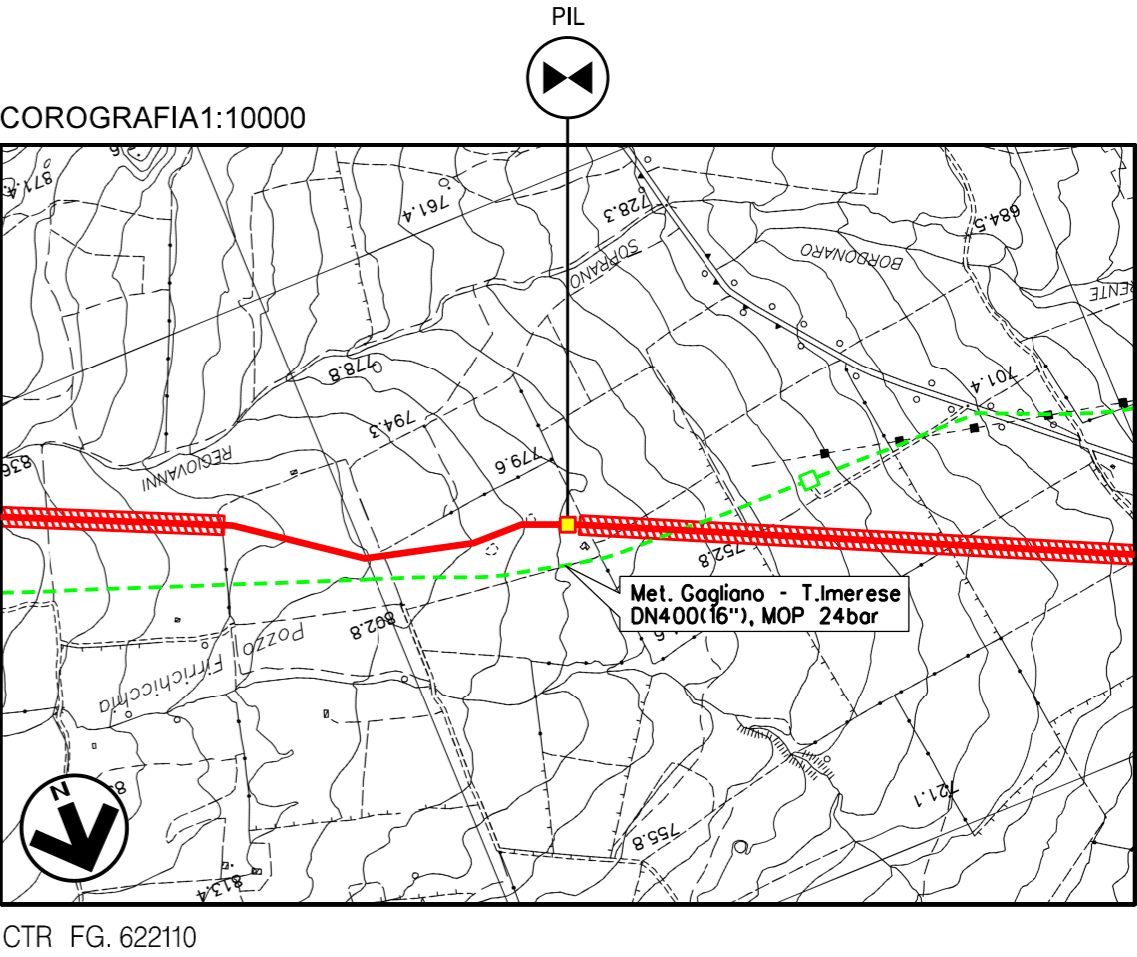


PROSPETTO A – Scala 1:100

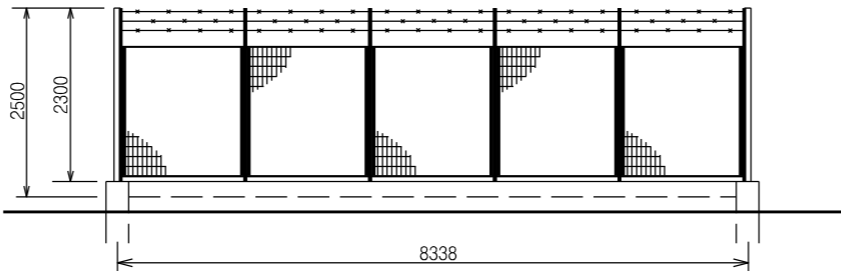

PROSPETTO B – Scala 1:100

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO VERIFICATO APPROVATO
				Dis.	SI-1100
				Fg.	3 di 13
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2)		Intervento 3		Comm.	NR/19188
				INDICE	00 01 02 03 04
				Scala	--
SCHEDA IMPIANTO – PIL Com. di GANGI (PA), Loc. Bordonaro Soprano				Sostituisce il
				Sostituito dal

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

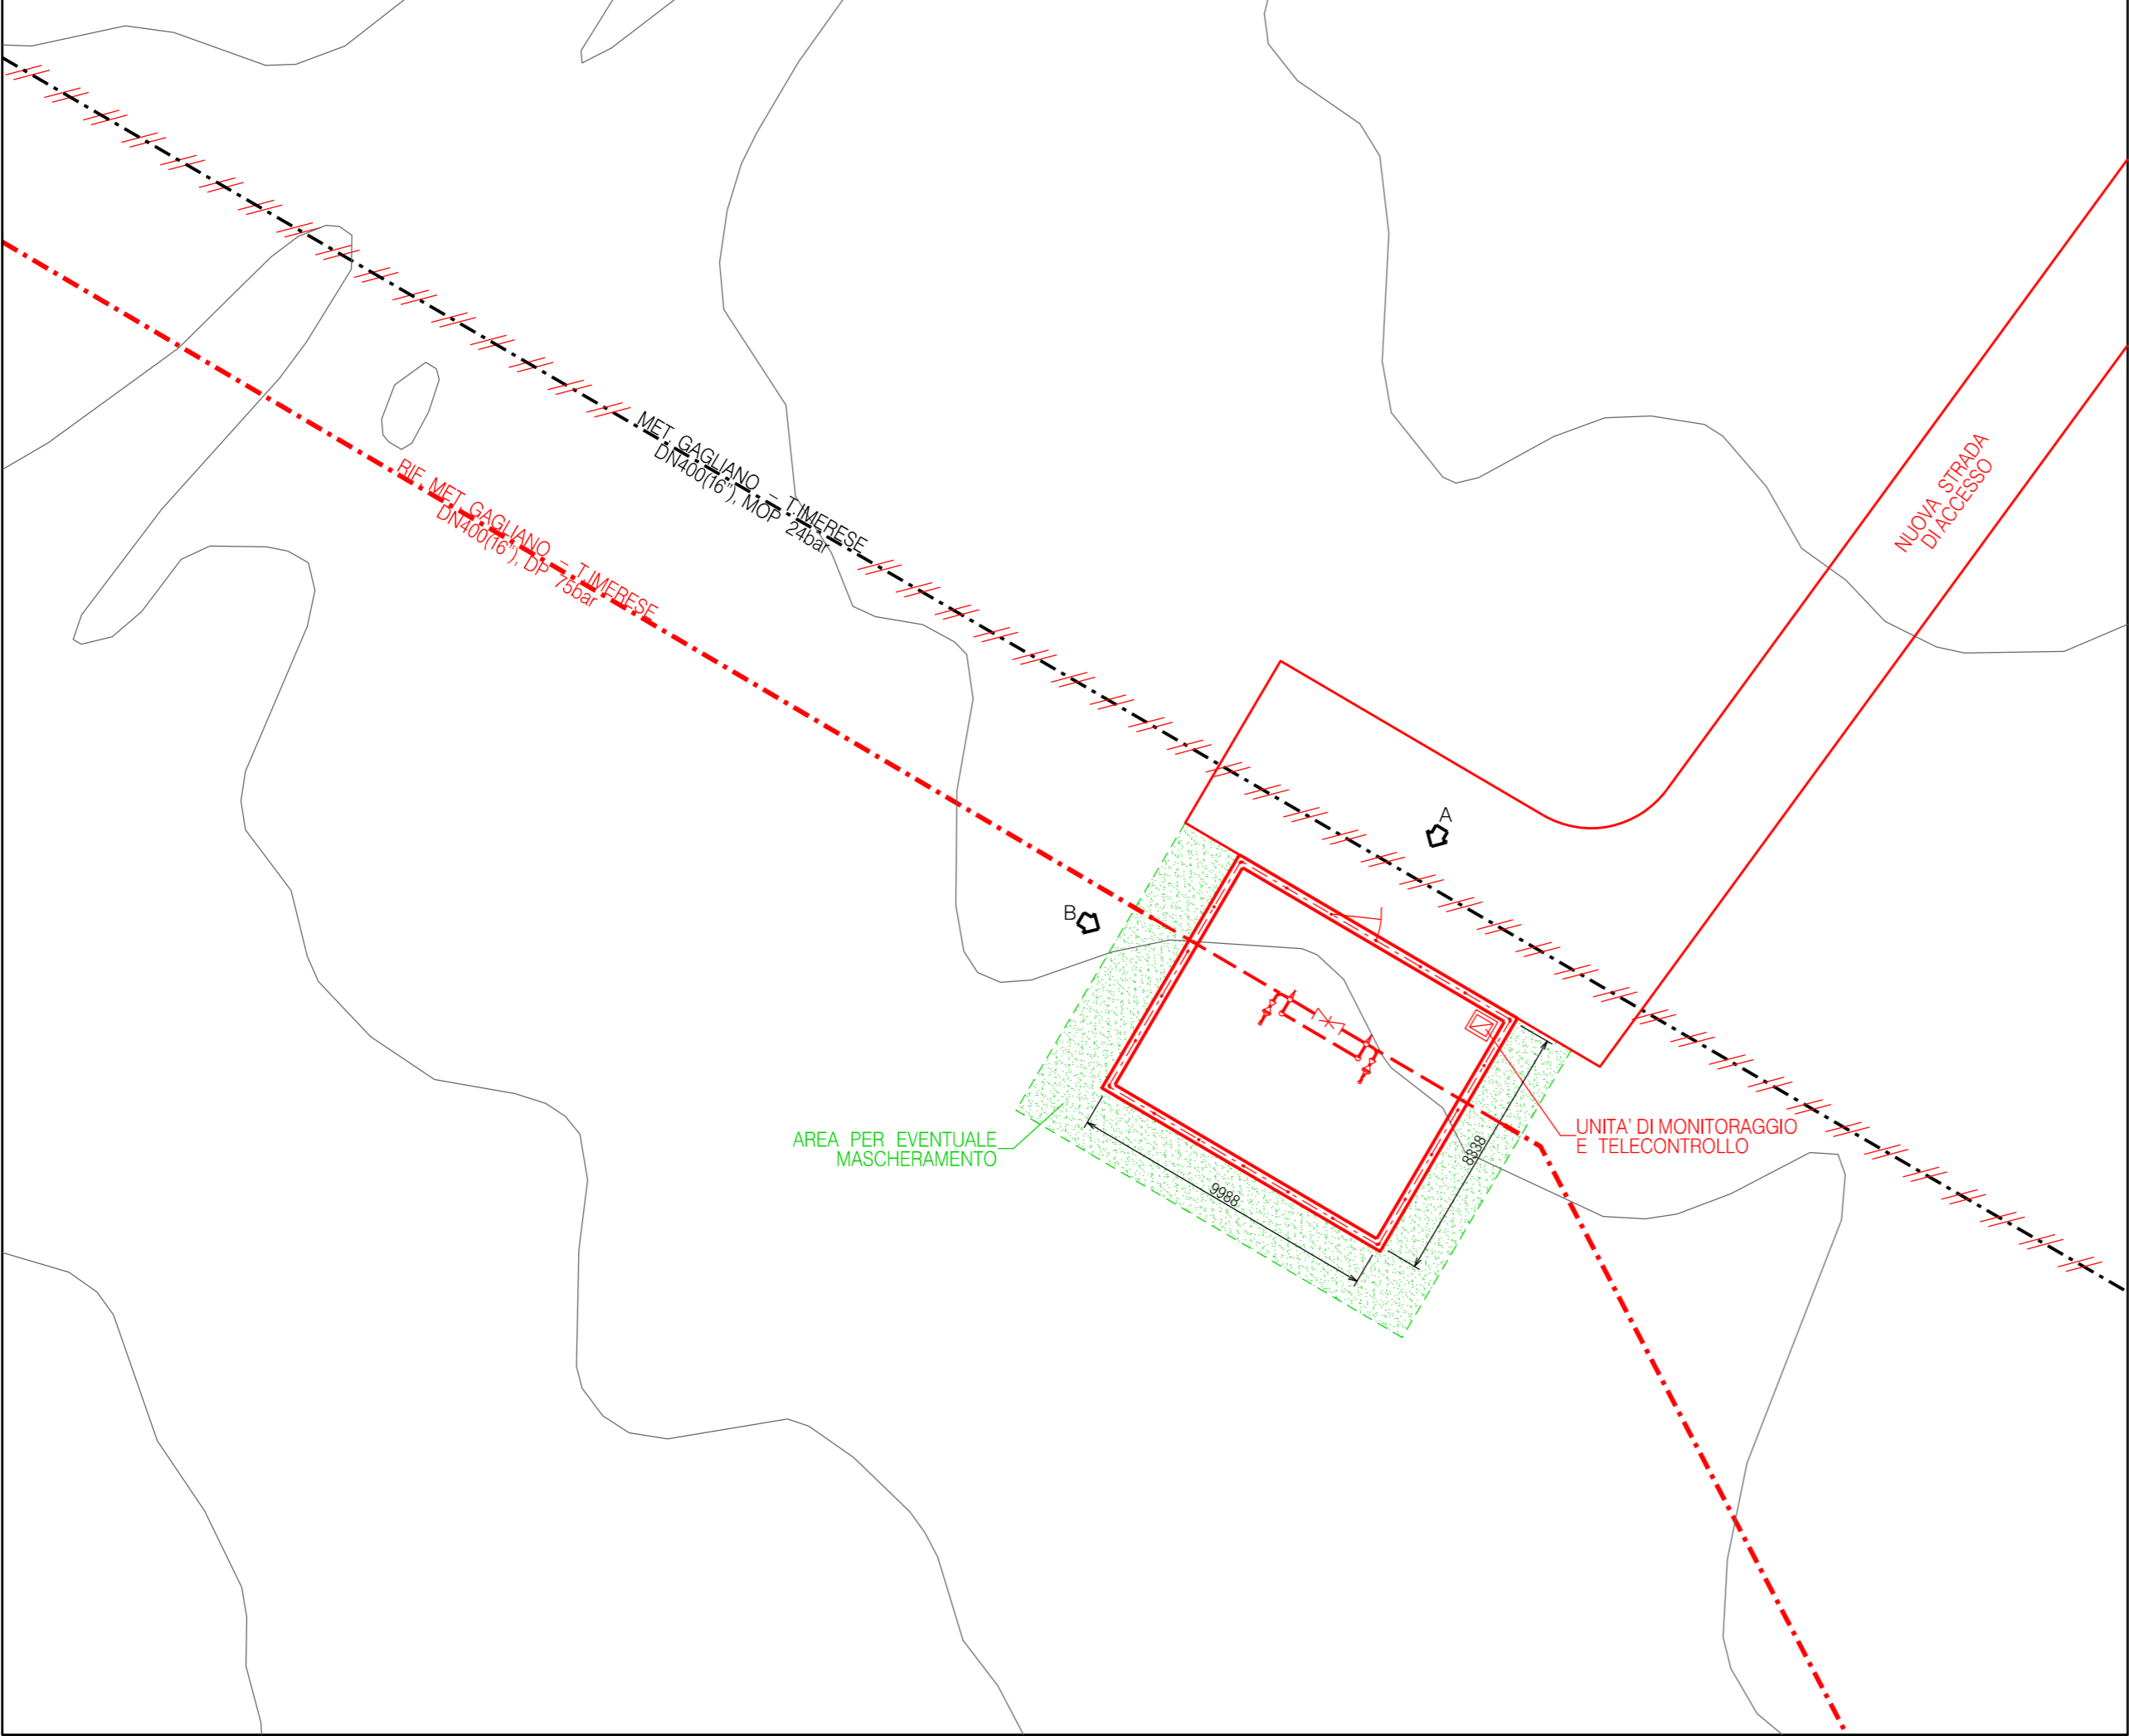


NOTE:

TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)


LEGENDA:

- OPERE ESISTENTI
- OPERE IN PROGETTO
- /// OPERE DA SMANTELLARE


COROGRAFIA1:10000

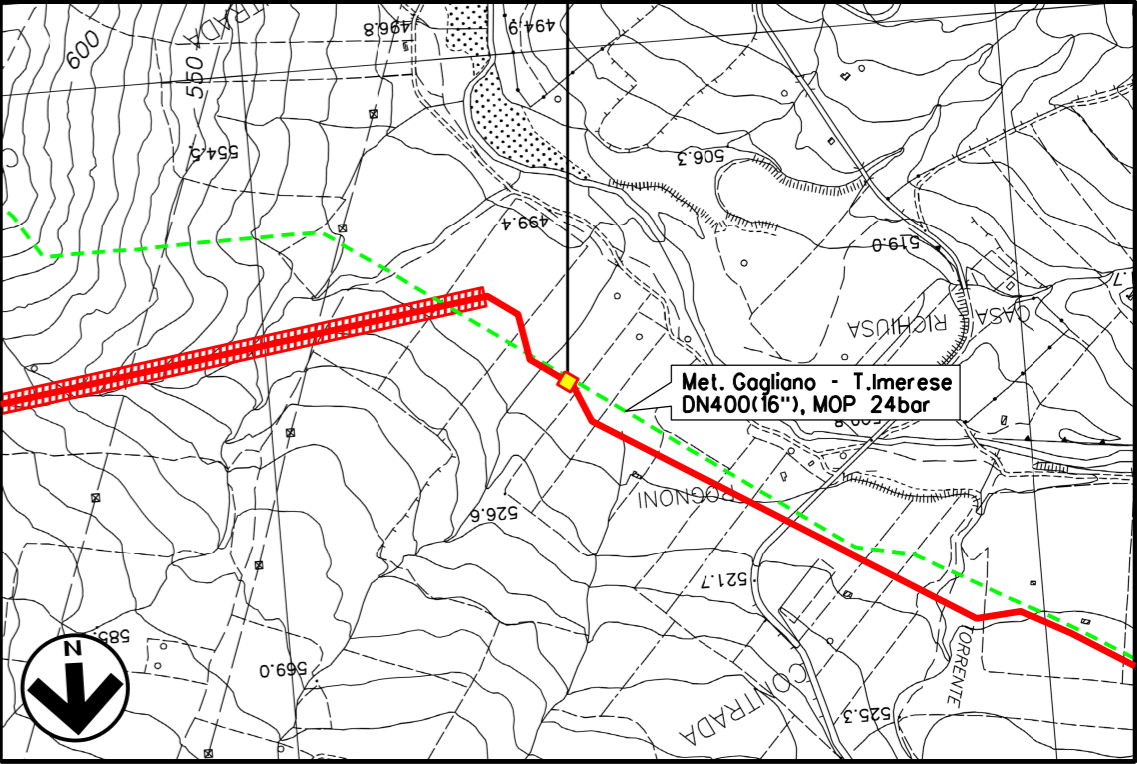

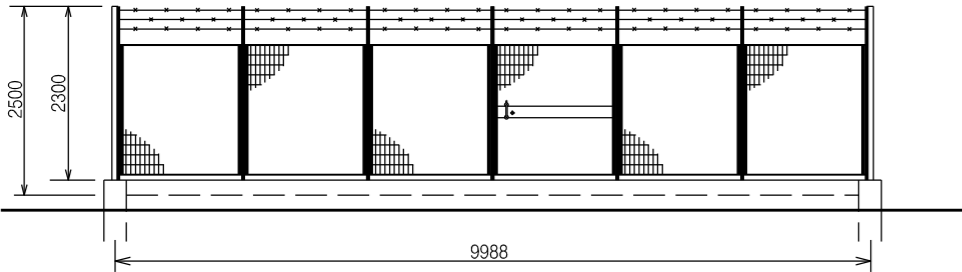

CTR FG. 622060

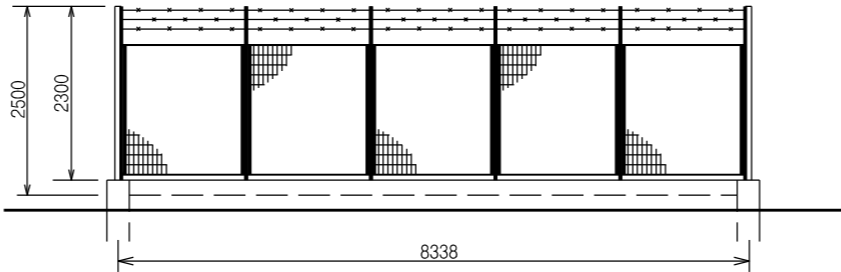



PROSPETTO A – Scala 1:100




PROSPETTO B – Scala 1:100

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO								
						Dis.	SI-1100							
						Fg.	4	di	13					
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) Intervento 3			Comm.			NR/19188								
						INDICE	00	01	02	03	04			
			Scala			--								
Sostituisce il														
SCHEDA IMPIANTO – PIL Com. di ALIMENA (PA), Loc. Contrada Rognoni			Sostituito dal											

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

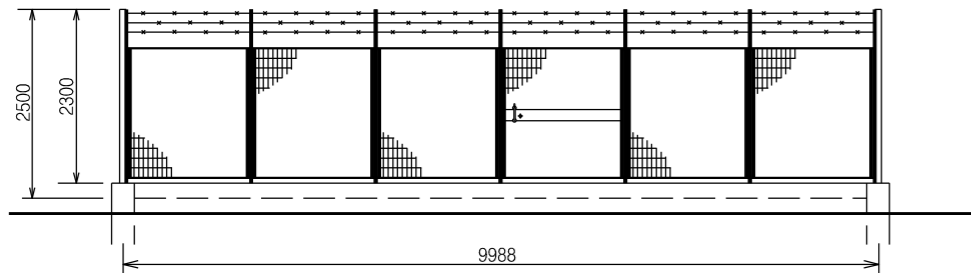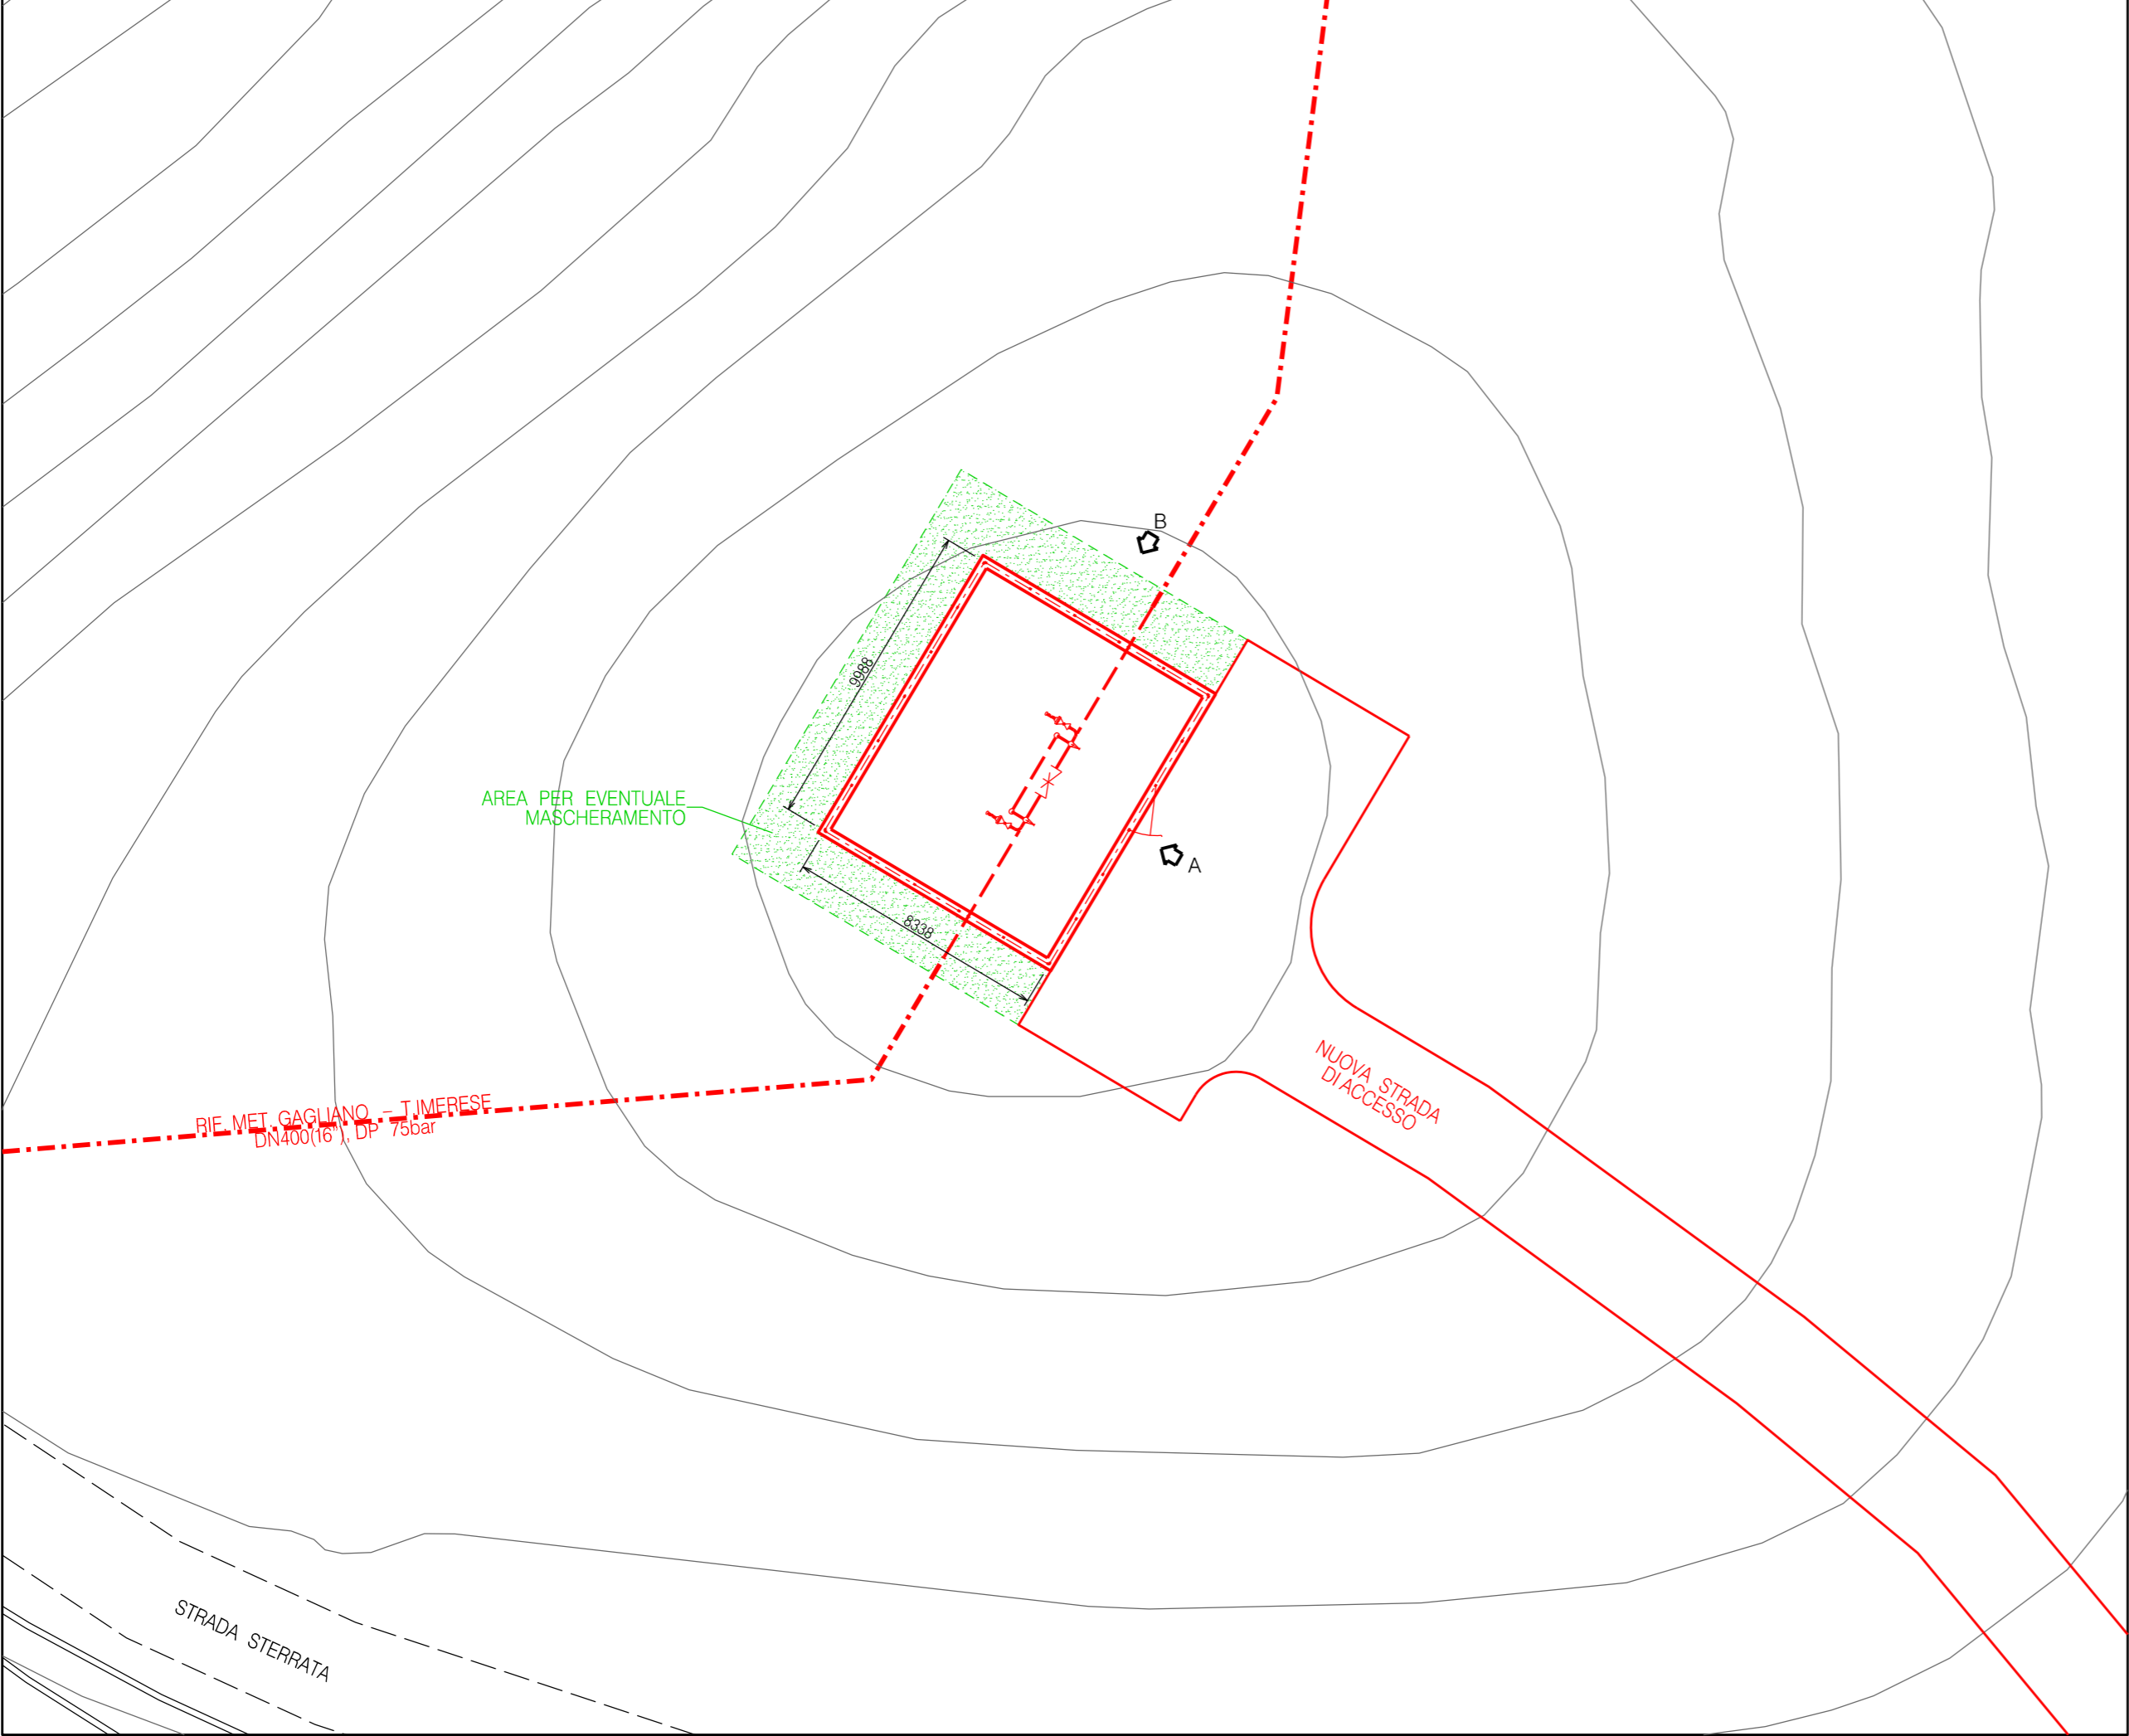

PROSPETTO A – Scala 1:100

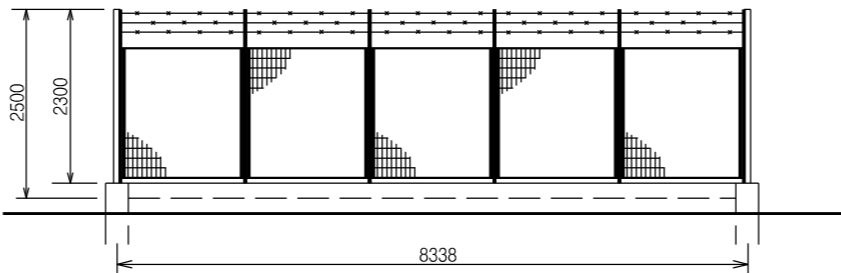

PROSPETTO B – Scala 1:100

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.


NOTE:

TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

LEGENDA:

- OPERE ESISTENTI
- OPERE IN PROGETTO
- OPERE DA SMANTELLARE

COROGRAFIA1:10000

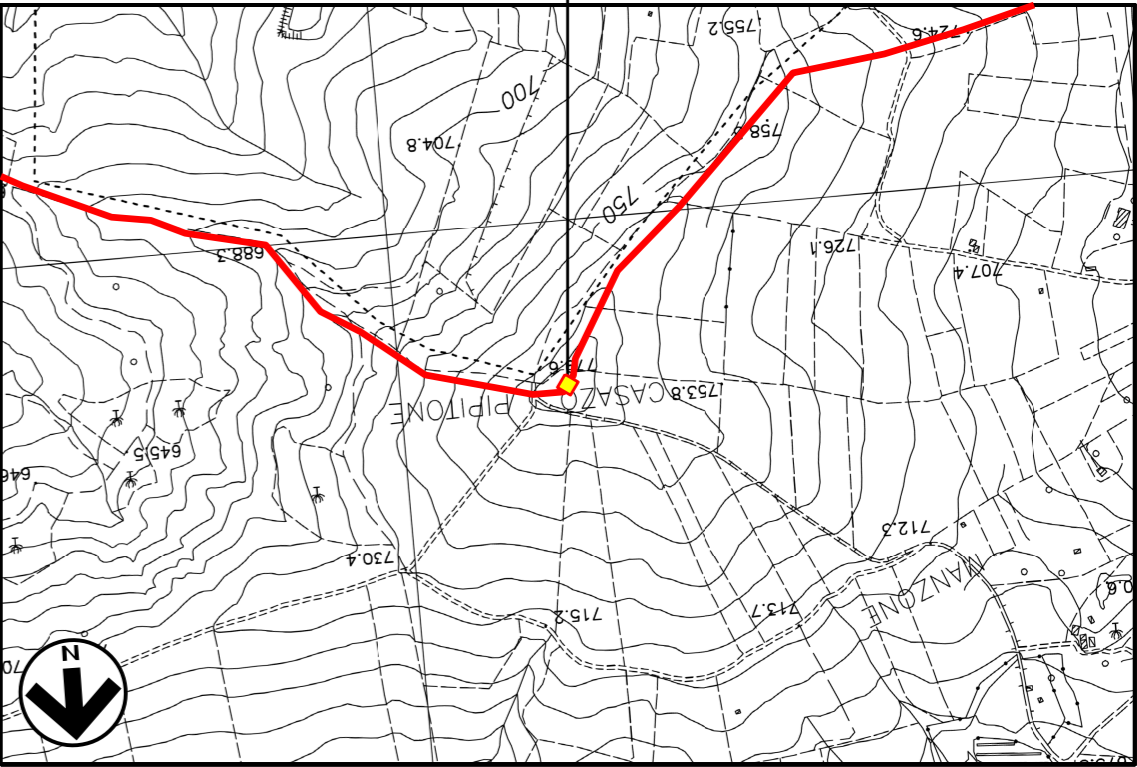

CTR FG. 622060

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
01	30-11-20	REVISIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO VERIFICATO APPROVATO
				Dis.	SI-1100
				Fg.	5 di 13
				Comm.	NR/19188
				INDICE	0001020304
				Scala	--
				Sostituisce il
				Sostituito dal



RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE
DN400(16'')/DN300(12''), DP 75bar (Fase 2)

Intervento 4


SCHEDA IMPIANTO – PIL
Com. di BOMPIETRO (PA), Loc. Casazo Pipitone

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

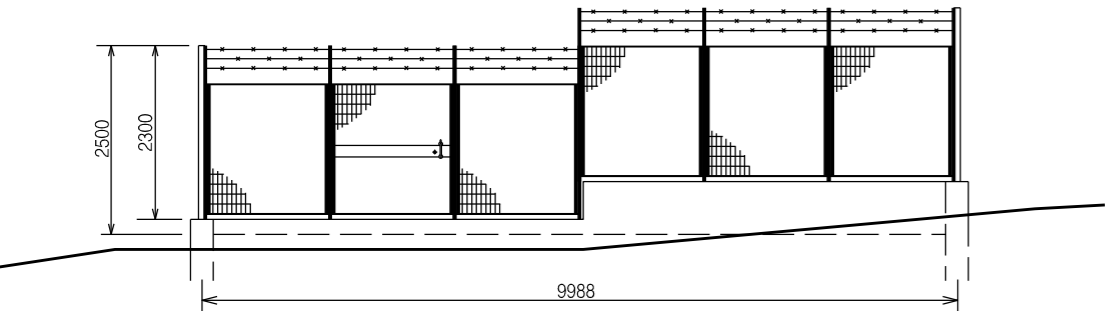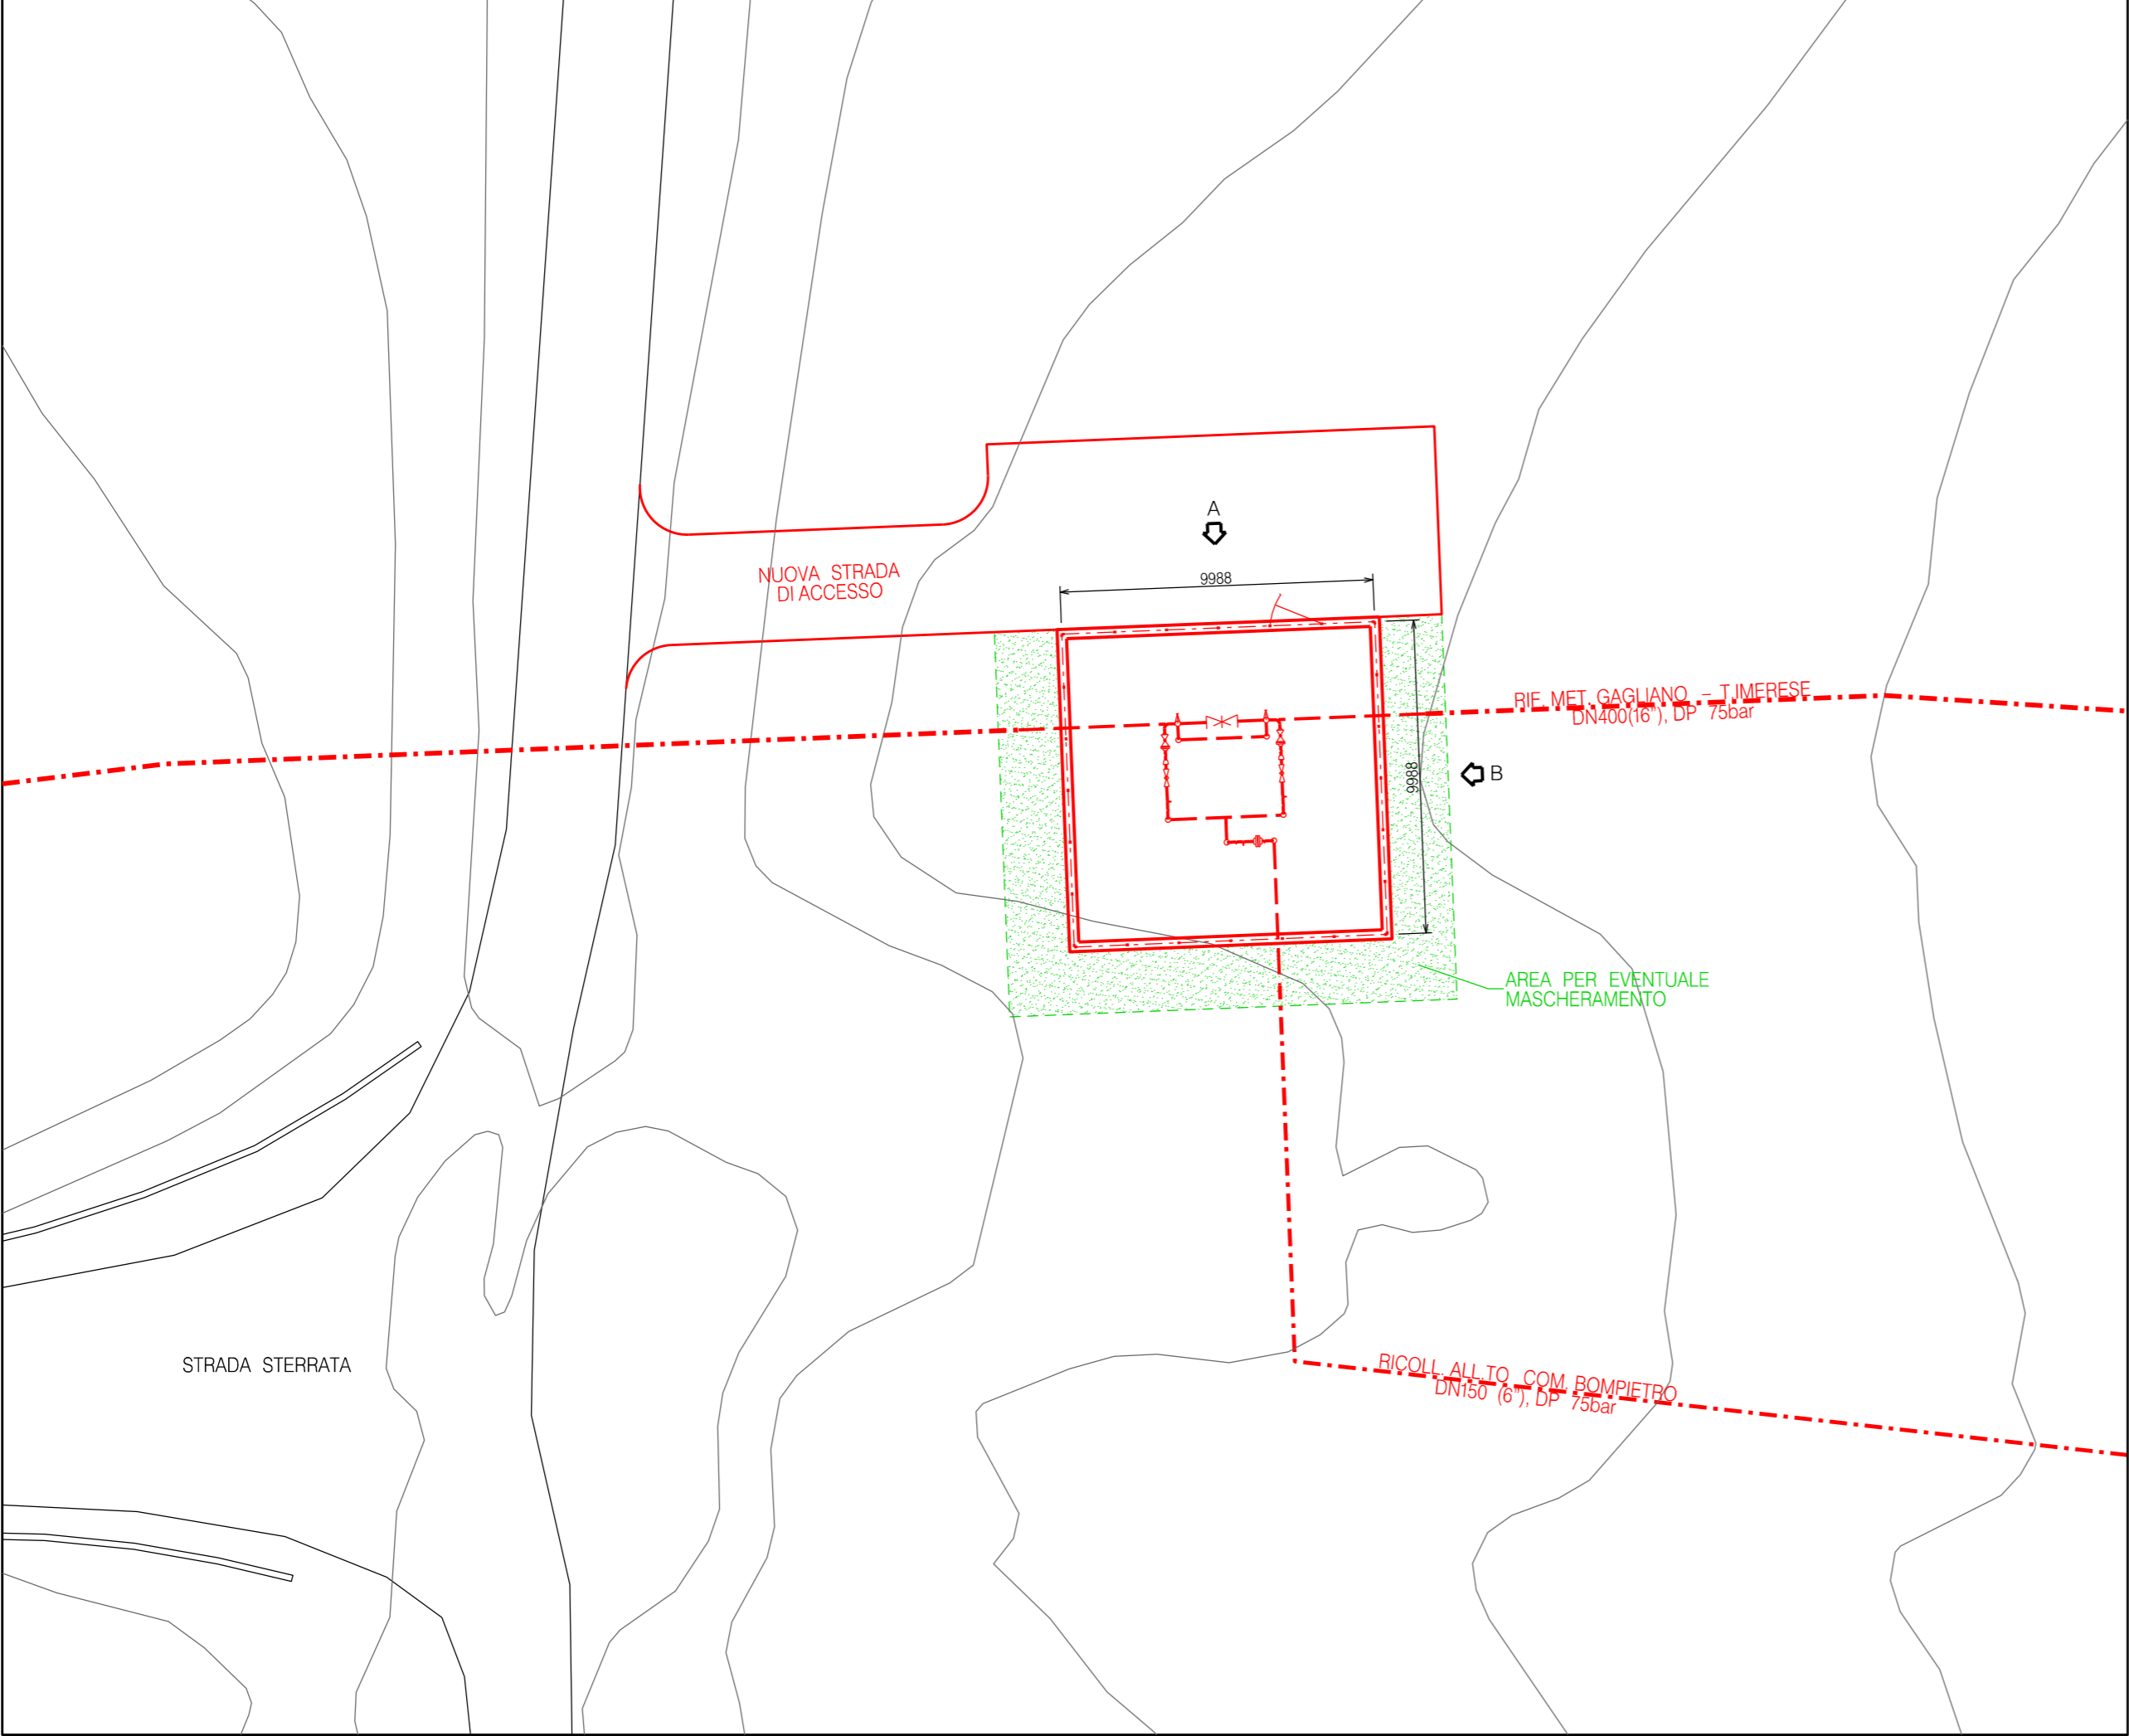


PROSPETTO A – Scala 1:100

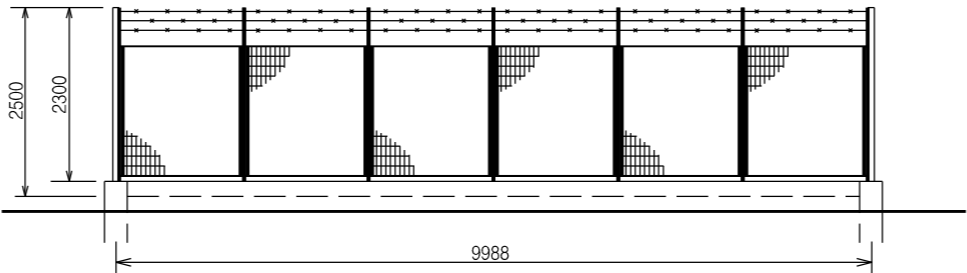

PROSPETTO B – Scala 1:100


NOTE:
TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

LEGENDA:
— OPERE ESISTENTI
— OPERE IN PROGETTO
// // OPERE DA SMANTELLARE

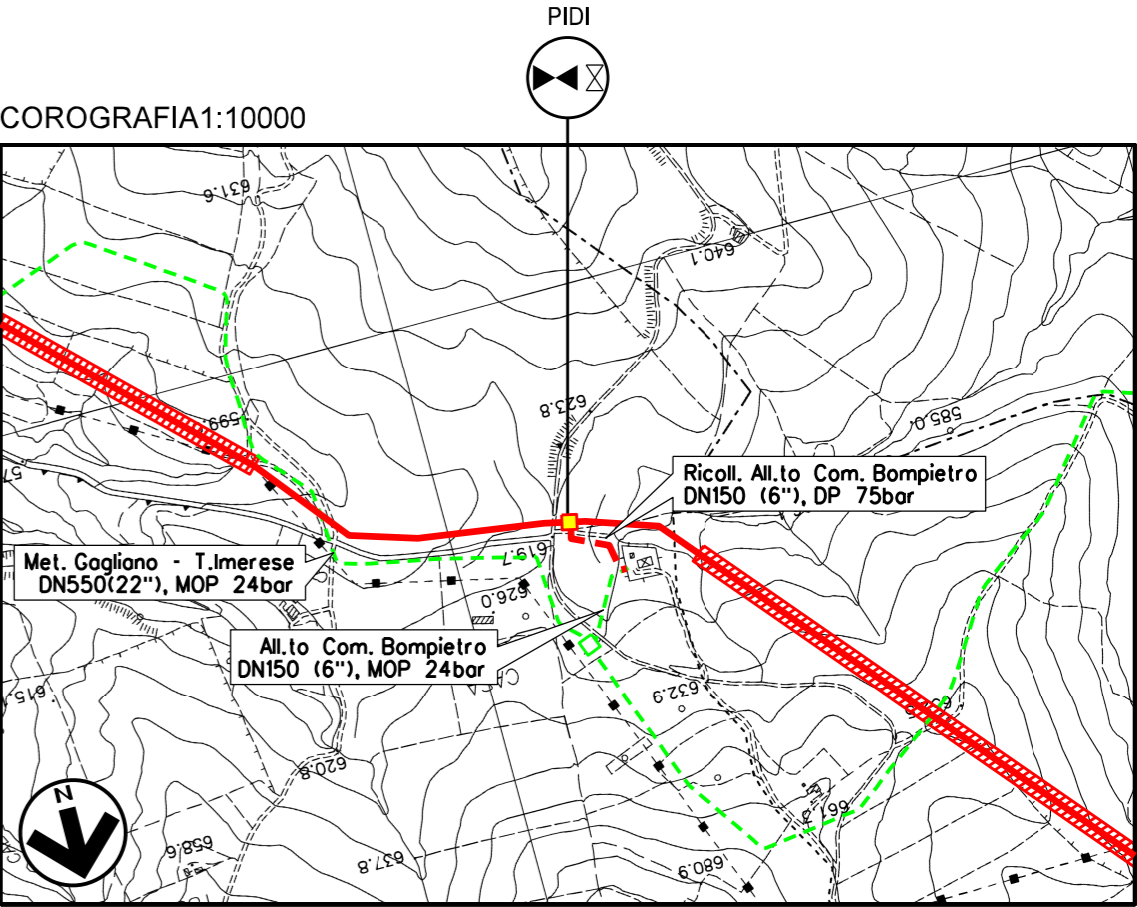

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO VERIFICATO APPROVATO
				Dis.	SI-1100
				Fg.	6 di 13
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16'')/DN300(12''), DP 75bar (Fase 2)				Comm.	NR/19188
Intervento 4				INDICE	00 01 02 03 04
				Scala	--
SCHEDA IMPIANTO – PIDI Com. di BOMPIETRO (PA), Loc. Casa Incenso				Sostituisce il	
				Sostituito dal	

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

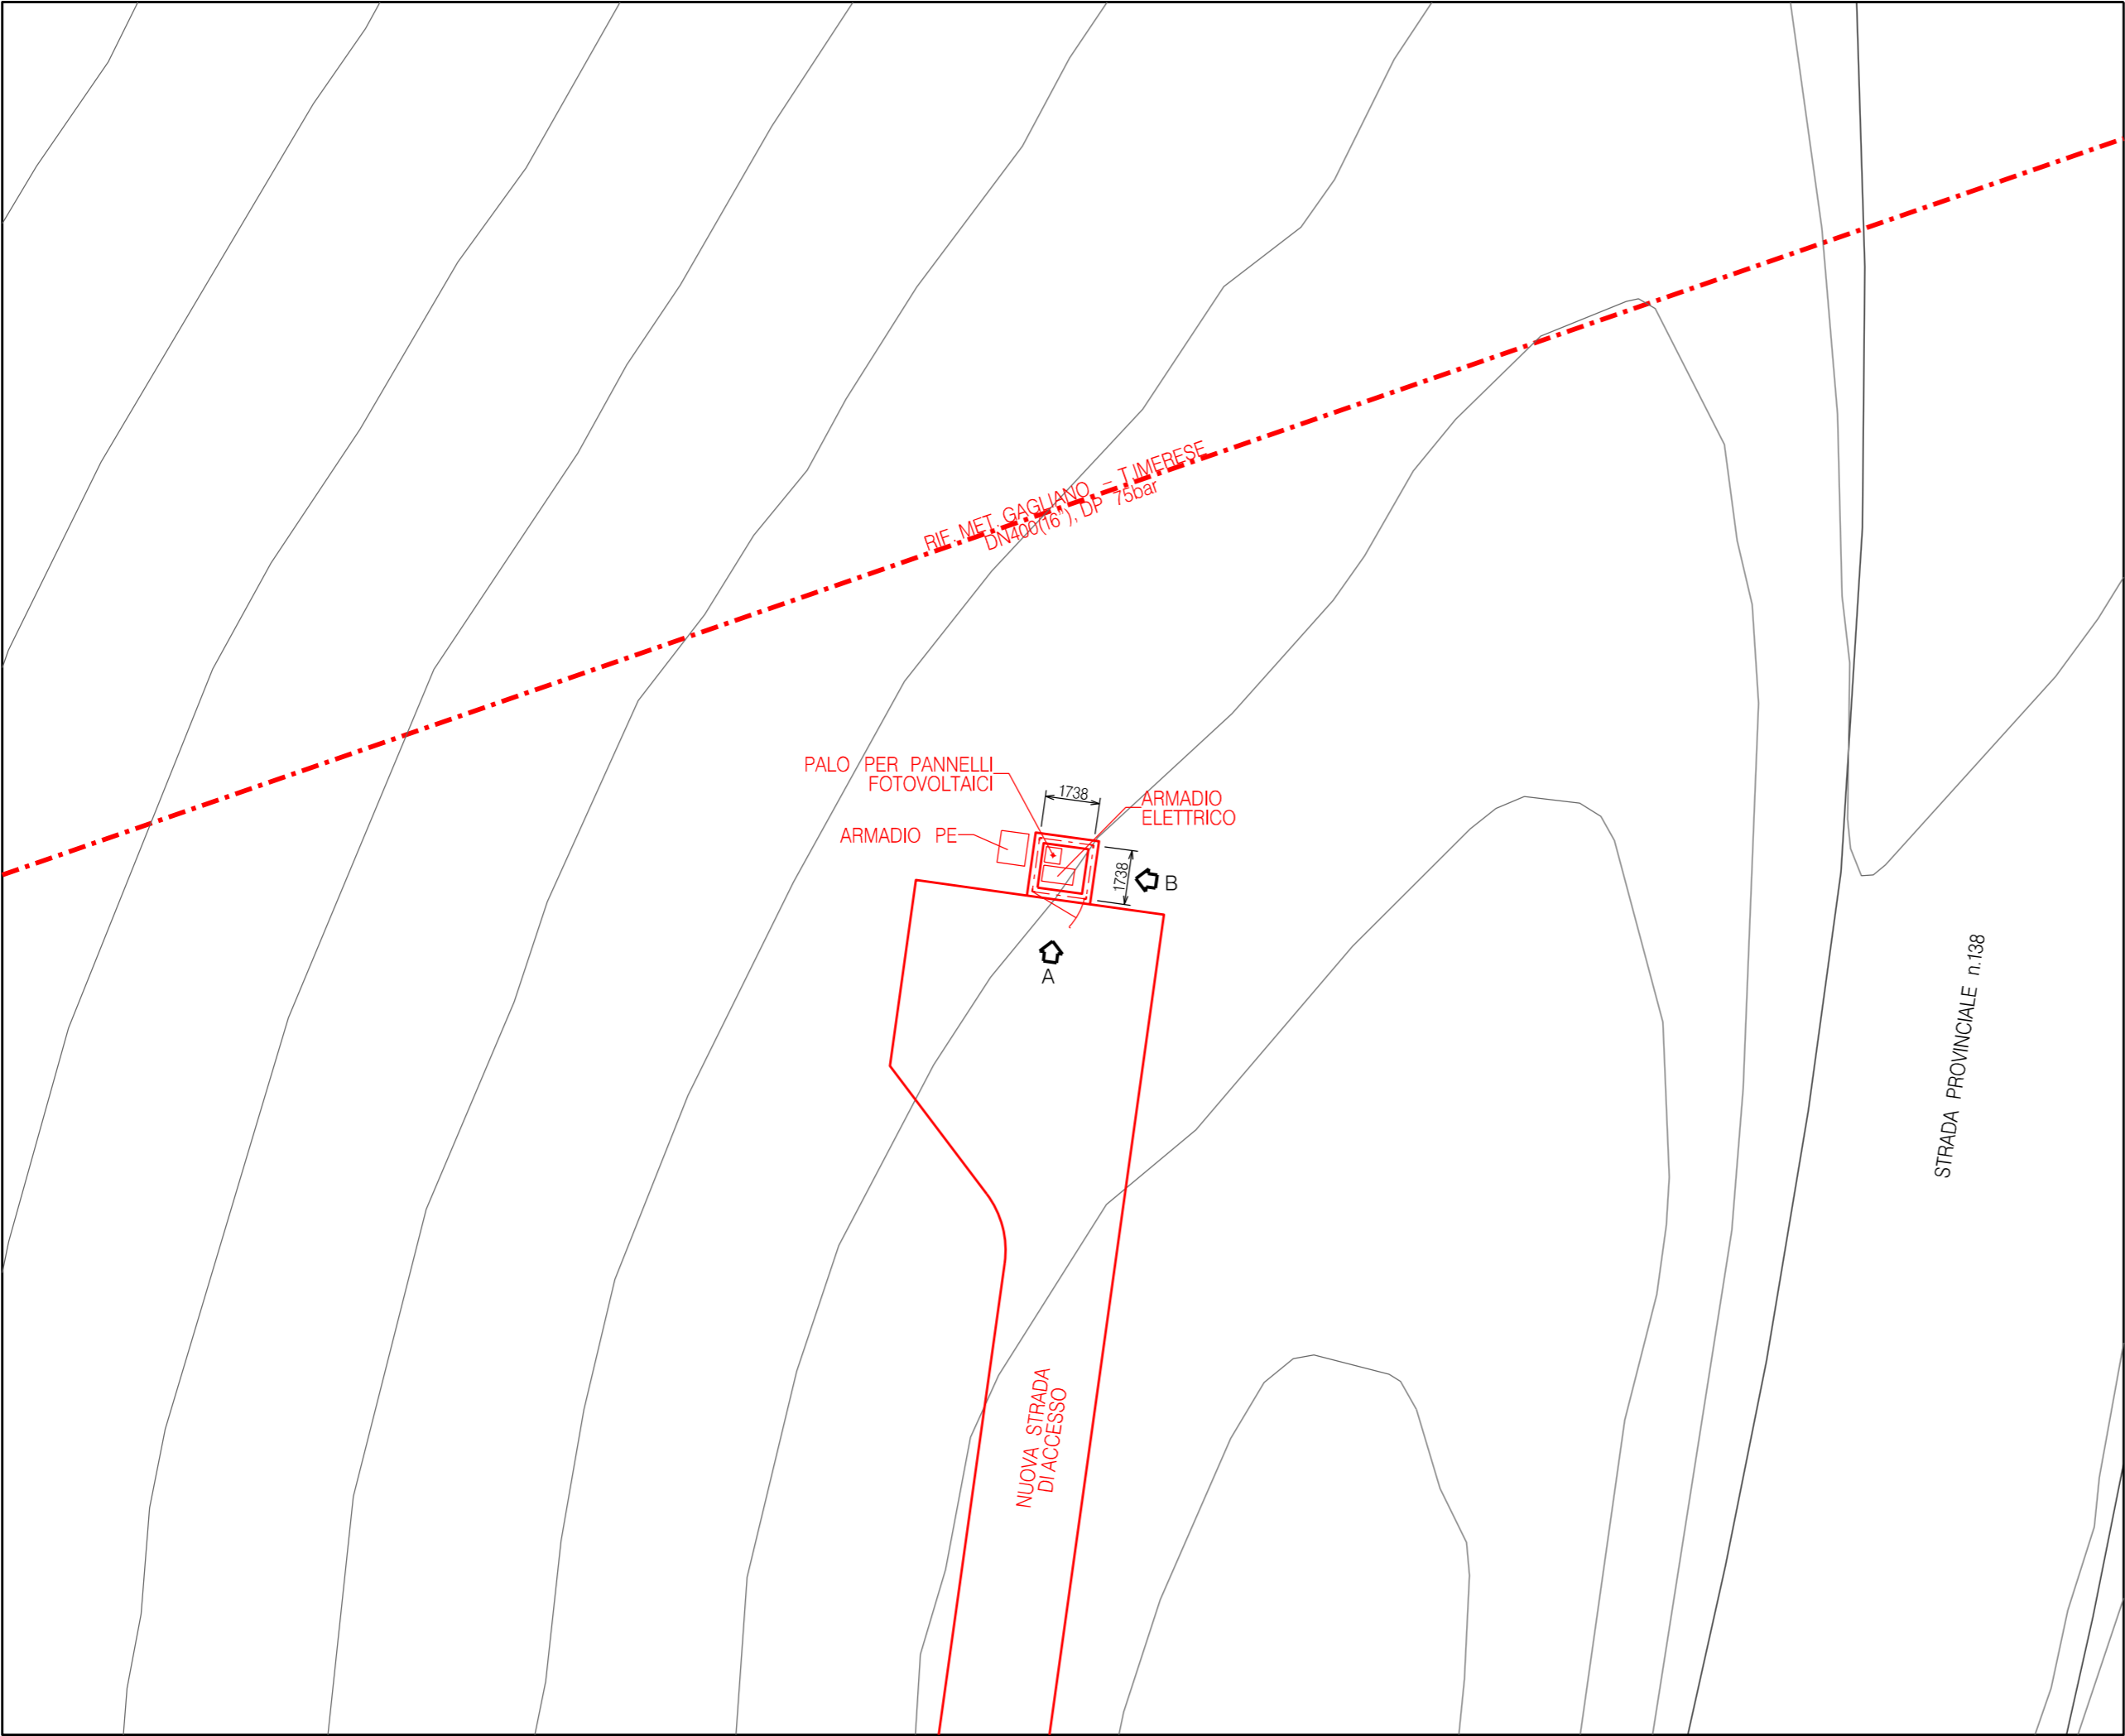

NOTE:


TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

LEGENDA:


- OPERE ESISTENTI
- OPERE IN PROGETTO
- OPERE DA SMANTELLARE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MICROTUNNEL "Casa Marabuto"


COROGRAFIA1:10000

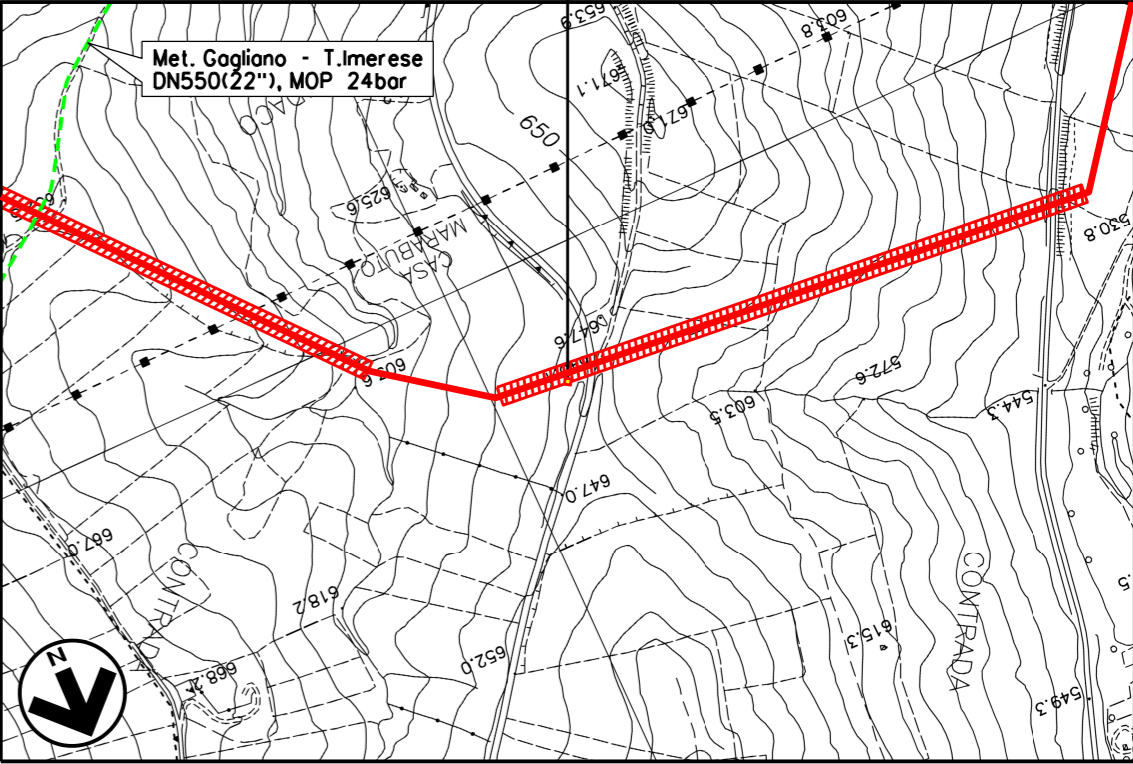

CTR FG. 622050

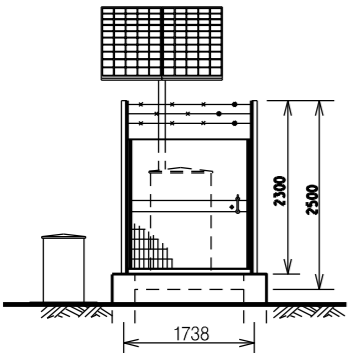


PROSPETTO A
Scala 1:100

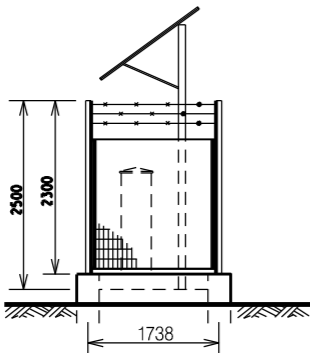

PROSPETTO B
Scala 1:100

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			
			Dis.	SI-1100	
			Fg.	7	di 13
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16'')/DN300(12''), DP 75bar (Fase 2) Intervento 4			Comm.	NR/19188	
			INDICE	00	01 02 03 04
			Scala	--	
IMP. FOTOVOLTAICO MICROTUNNEL "Casa Marabuto" Com. di BLUFI (PA), Loc. Casa Marabuto			Sostituisce il	
			Sostituito dal	

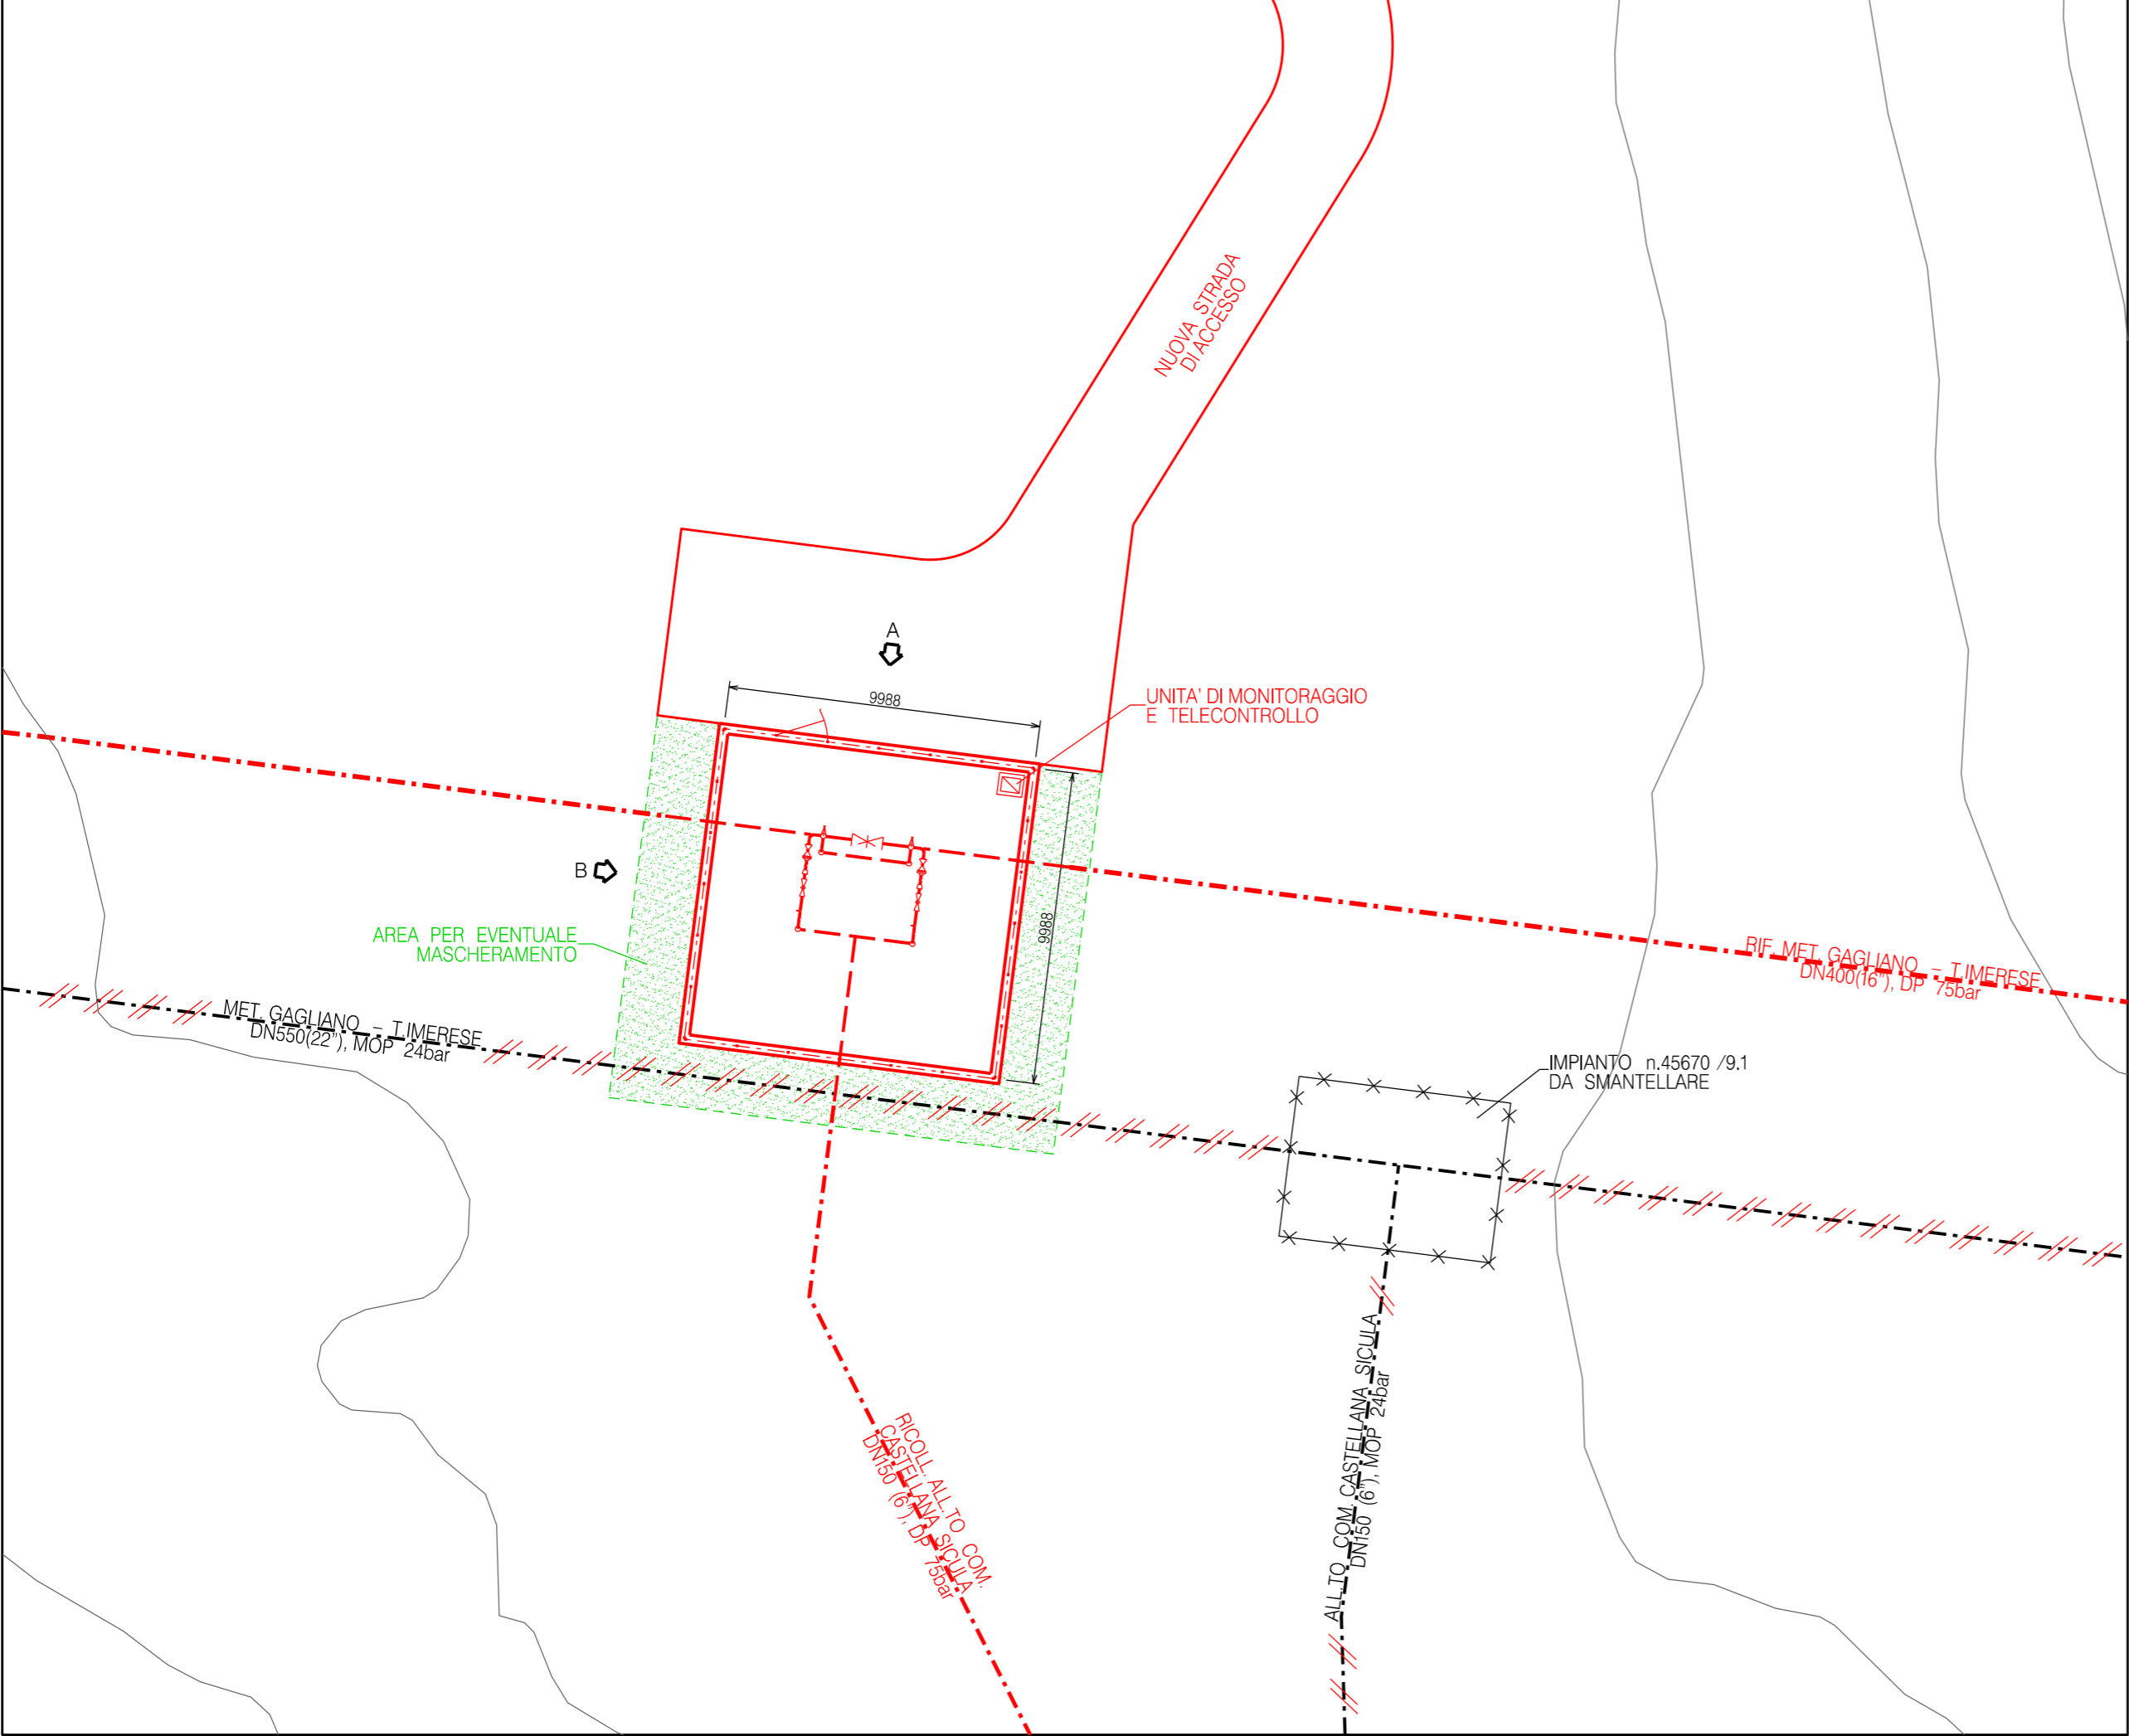


NOTE:


TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

LEGENDA:


- OPERE ESISTENTI
- OPERE IN PROGETTO
- /// OPERE DA SMANTELLARE

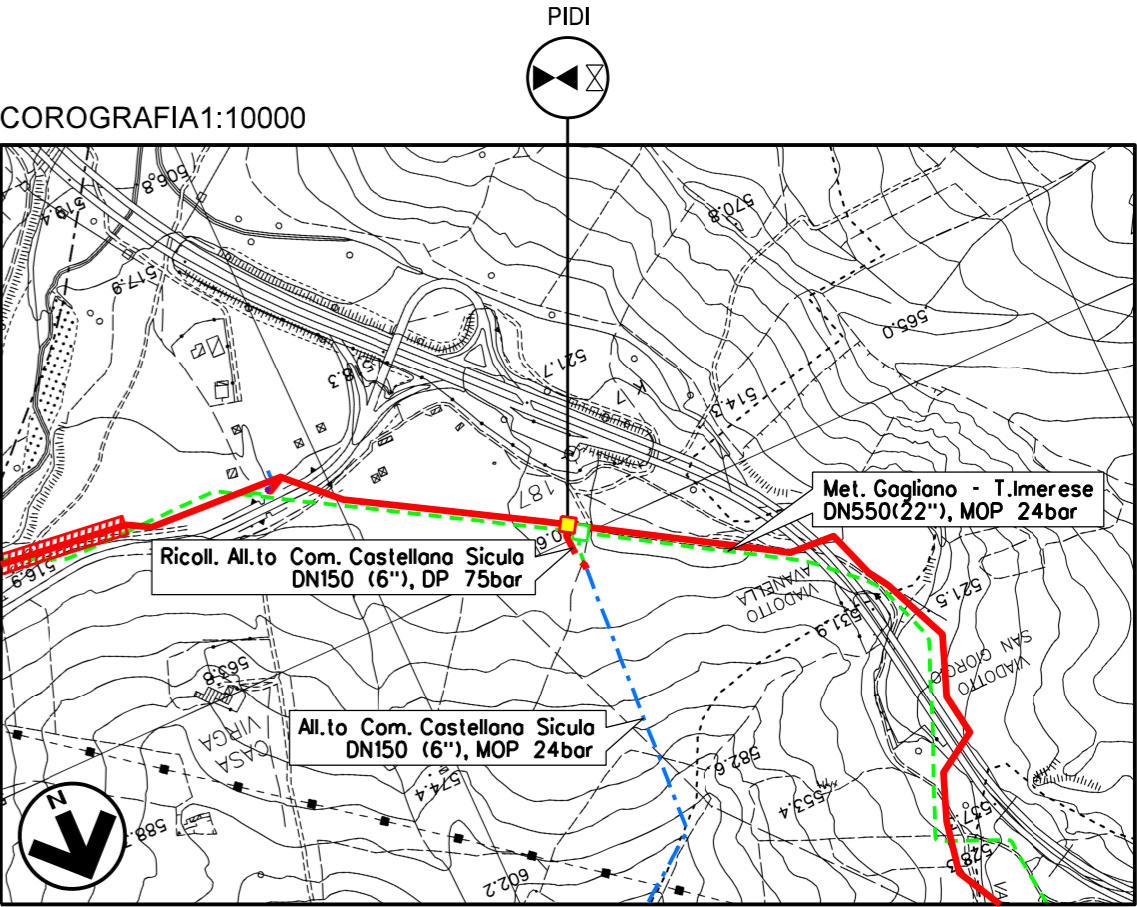

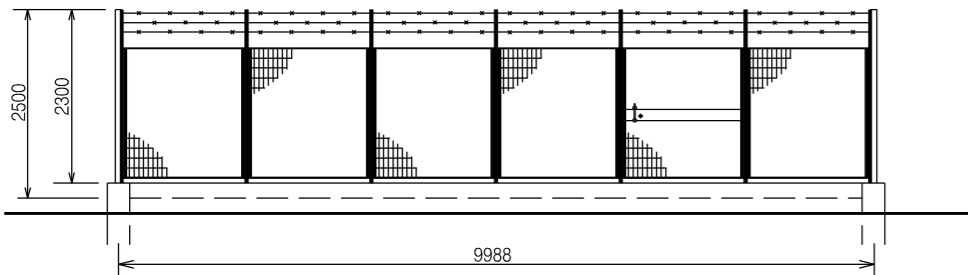

CTR FG. 622050

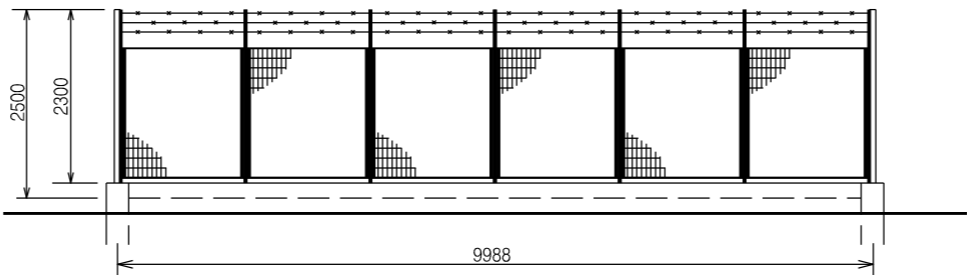



PROSPETTO A – Scala 1:100




PROSPETTO B – Scala 1:100

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI												
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI												
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI												
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI												
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI												
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO											
						Dis.	SI-1100										
						Fg.	8	di	13								
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) Intervento 4						Comm.	NR/19188										
						INDICE	00	01	02	03	04						
						Scala	--										
SCHEDA IMPIANTO – PIDI Com. di PETRALIA SOTTANA (PA), Loc. Irosa						Sostituisce il											
						Sostituito dal											

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

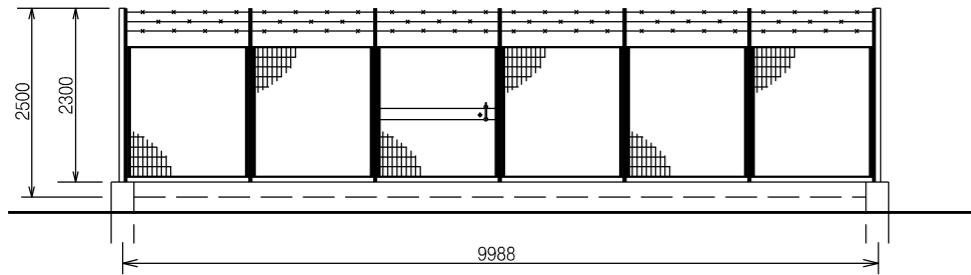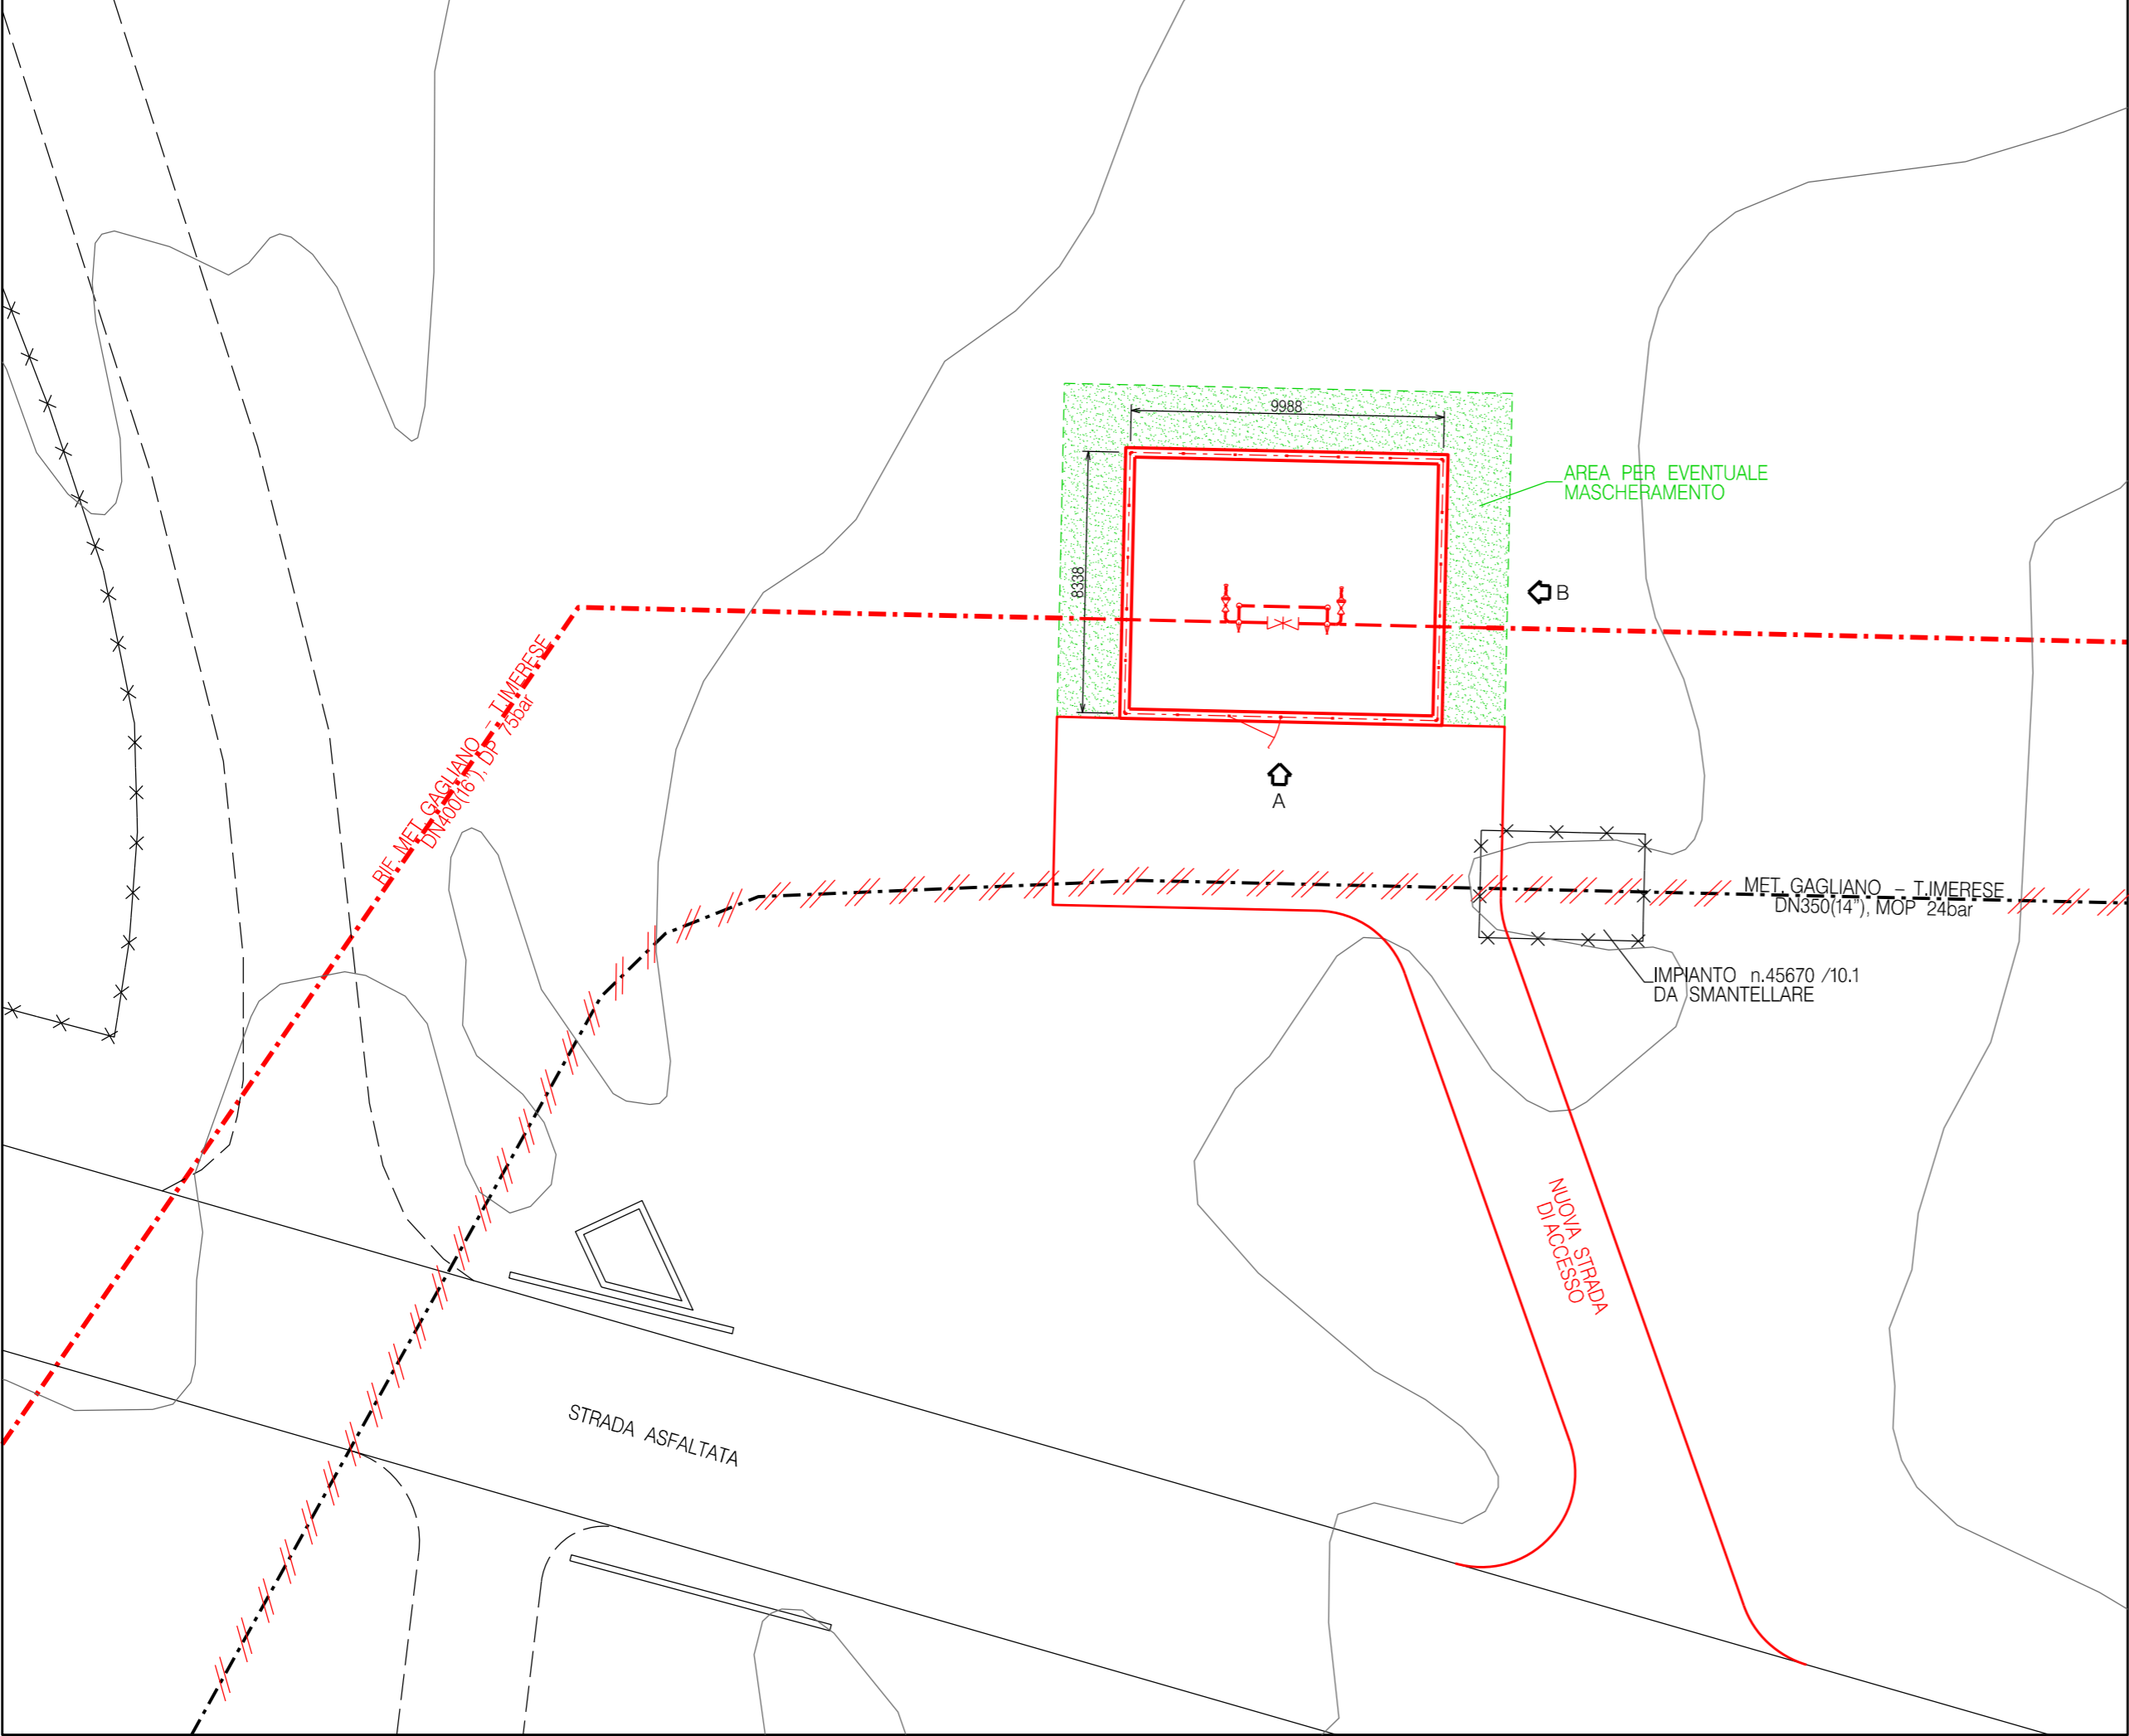


PROSPETTO A – Scala 1:100

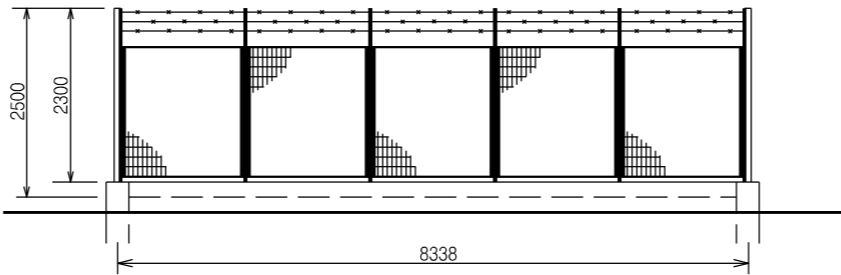



PROSPETTO B – Scala 1:100


NOTE:
TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

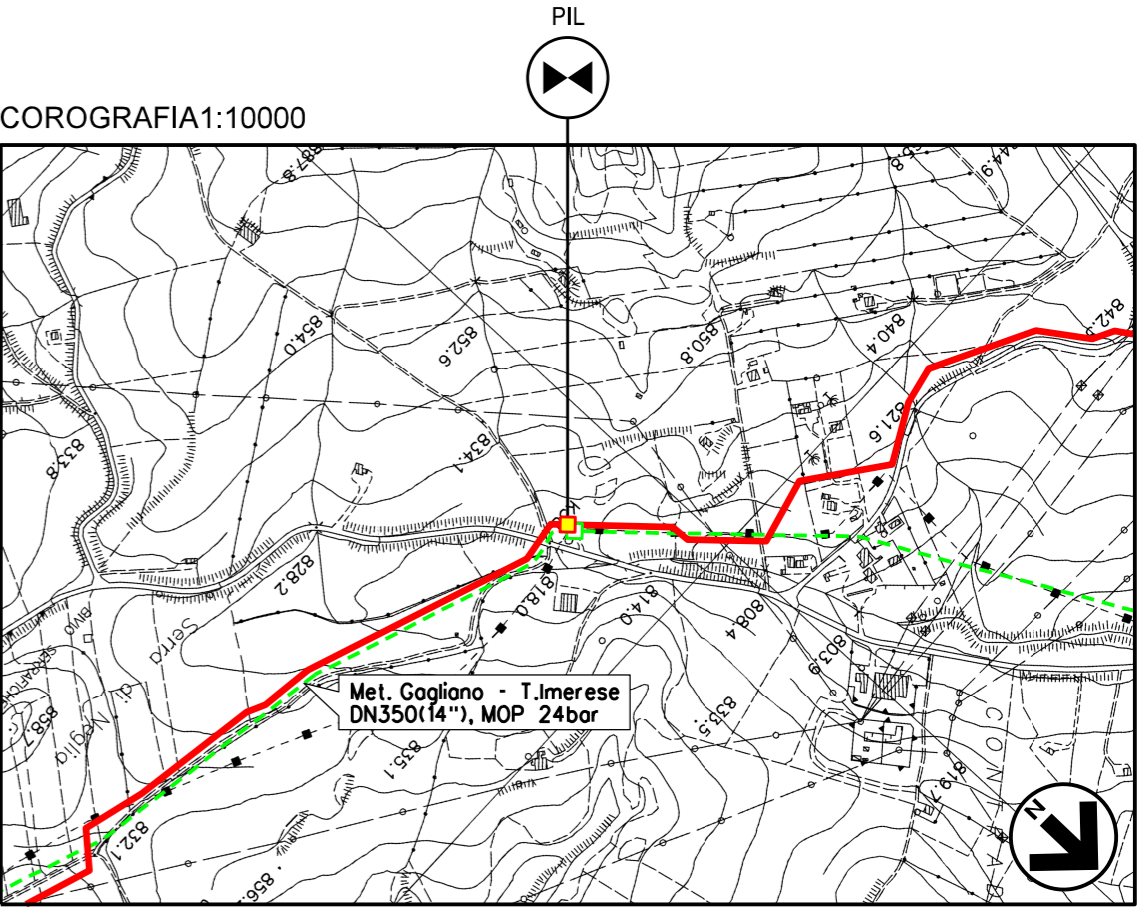- LEGENDA:
- OPERE ESISTENTI
 - OPERE IN PROGETTO
 - OPERE DA SMANTELLARE




CTR FG. 621040

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI										
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO APPROVATO										
				Dis. SI-1100											
				Fg. 9 di 13											
		RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) Intervento 8		Comm. NR/19188											
				INDICE <table border="1"><tr><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		00	01	02	03	04					
00	01			02	03	04									
		Scala --													
		SCHEDA IMPIANTO – PIL Com. di CALTAVUTURO (PA), Loc. Contrada Balate		Sostituisce il Sostituito dal											

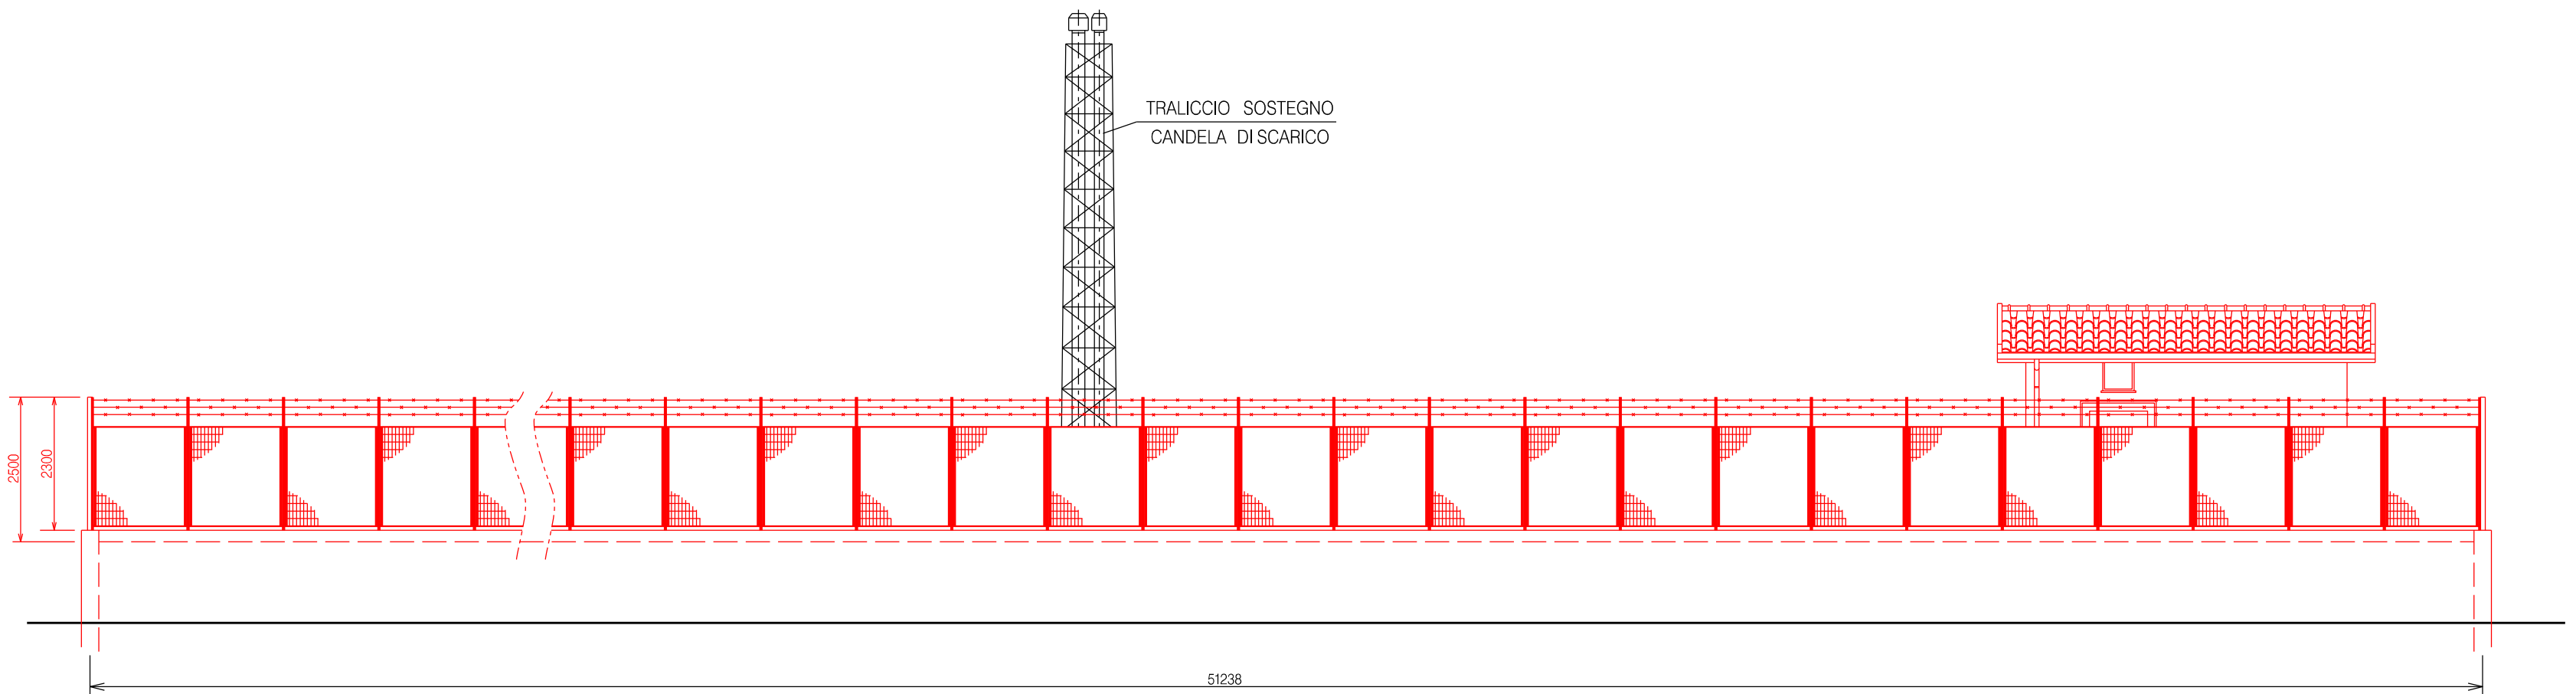


PROSPETTO A – Scala 1:100

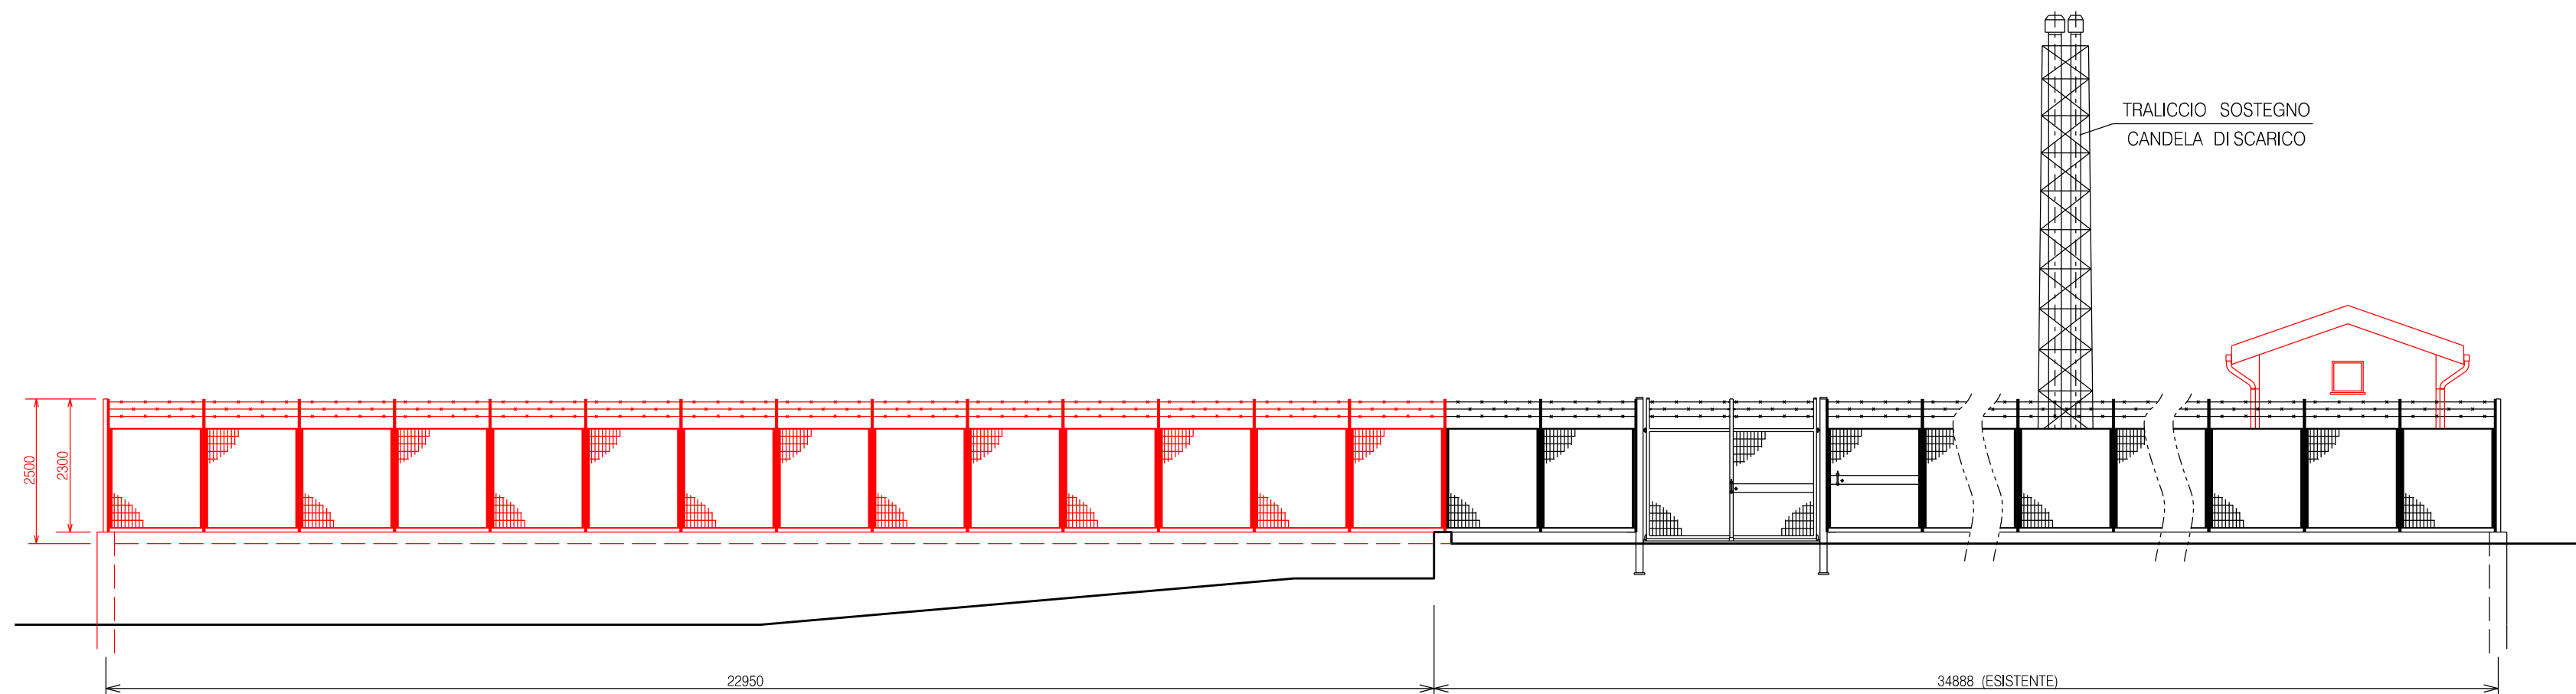


PROSPETTO B – Scala 1:100

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

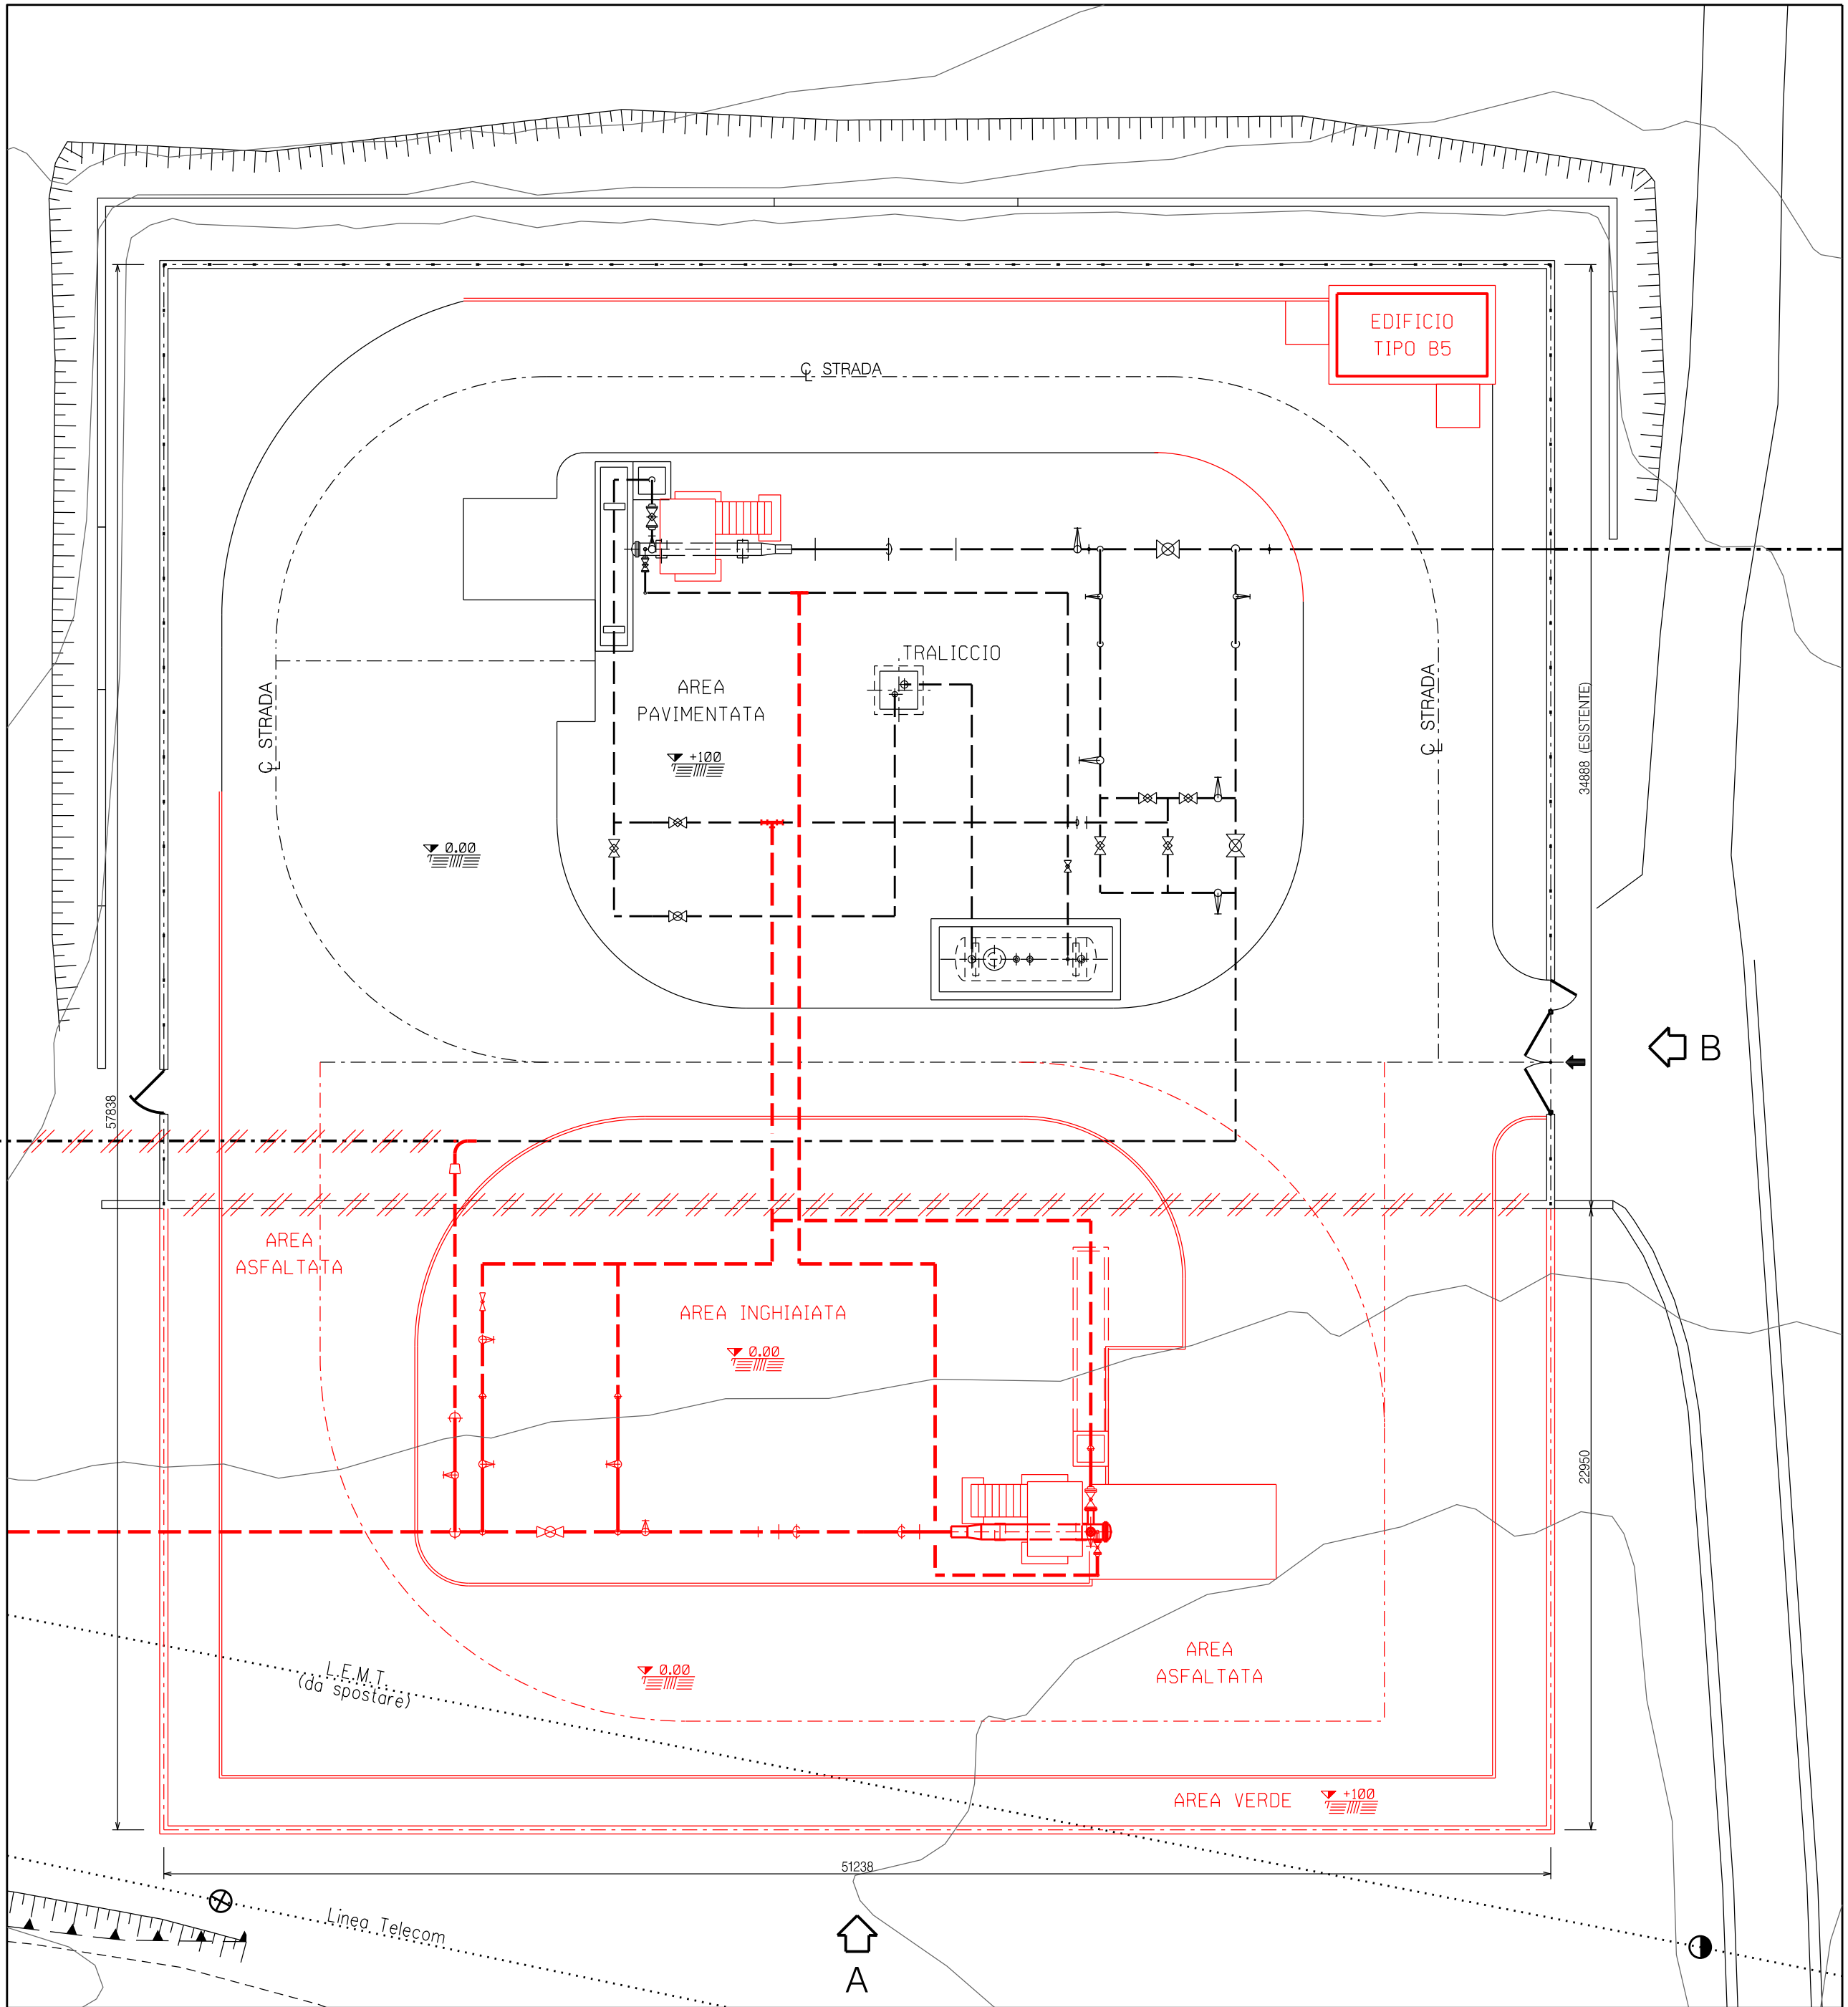

NOTE:
TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)


LEGENDA:
— OPERE ESISTENTI
— OPERE IN PROGETTO
// OPERE DA SMANTELLARE

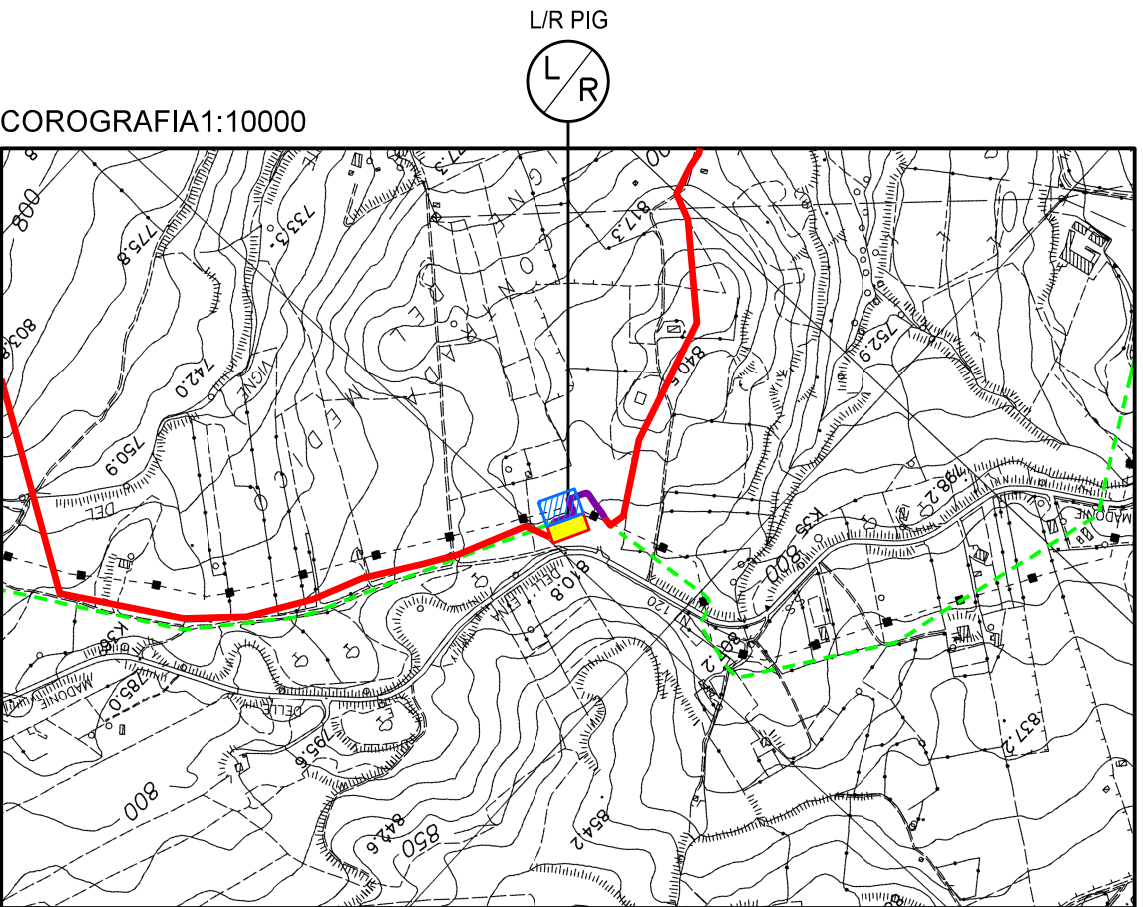

CTR FG. 621040


04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
					
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2)			Dis. SI-1100 Fg. 10 di 13		
Intervento 8			Comm. NR/19188		
SCHEDA IMPIANTO – STAZIONE DI L/R PIG Com. di CALTAVUTURO (PA)			Indice 00 01 02 03 04		
			Scala --		
			Sostituisce il		
			Sostituito dal		

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

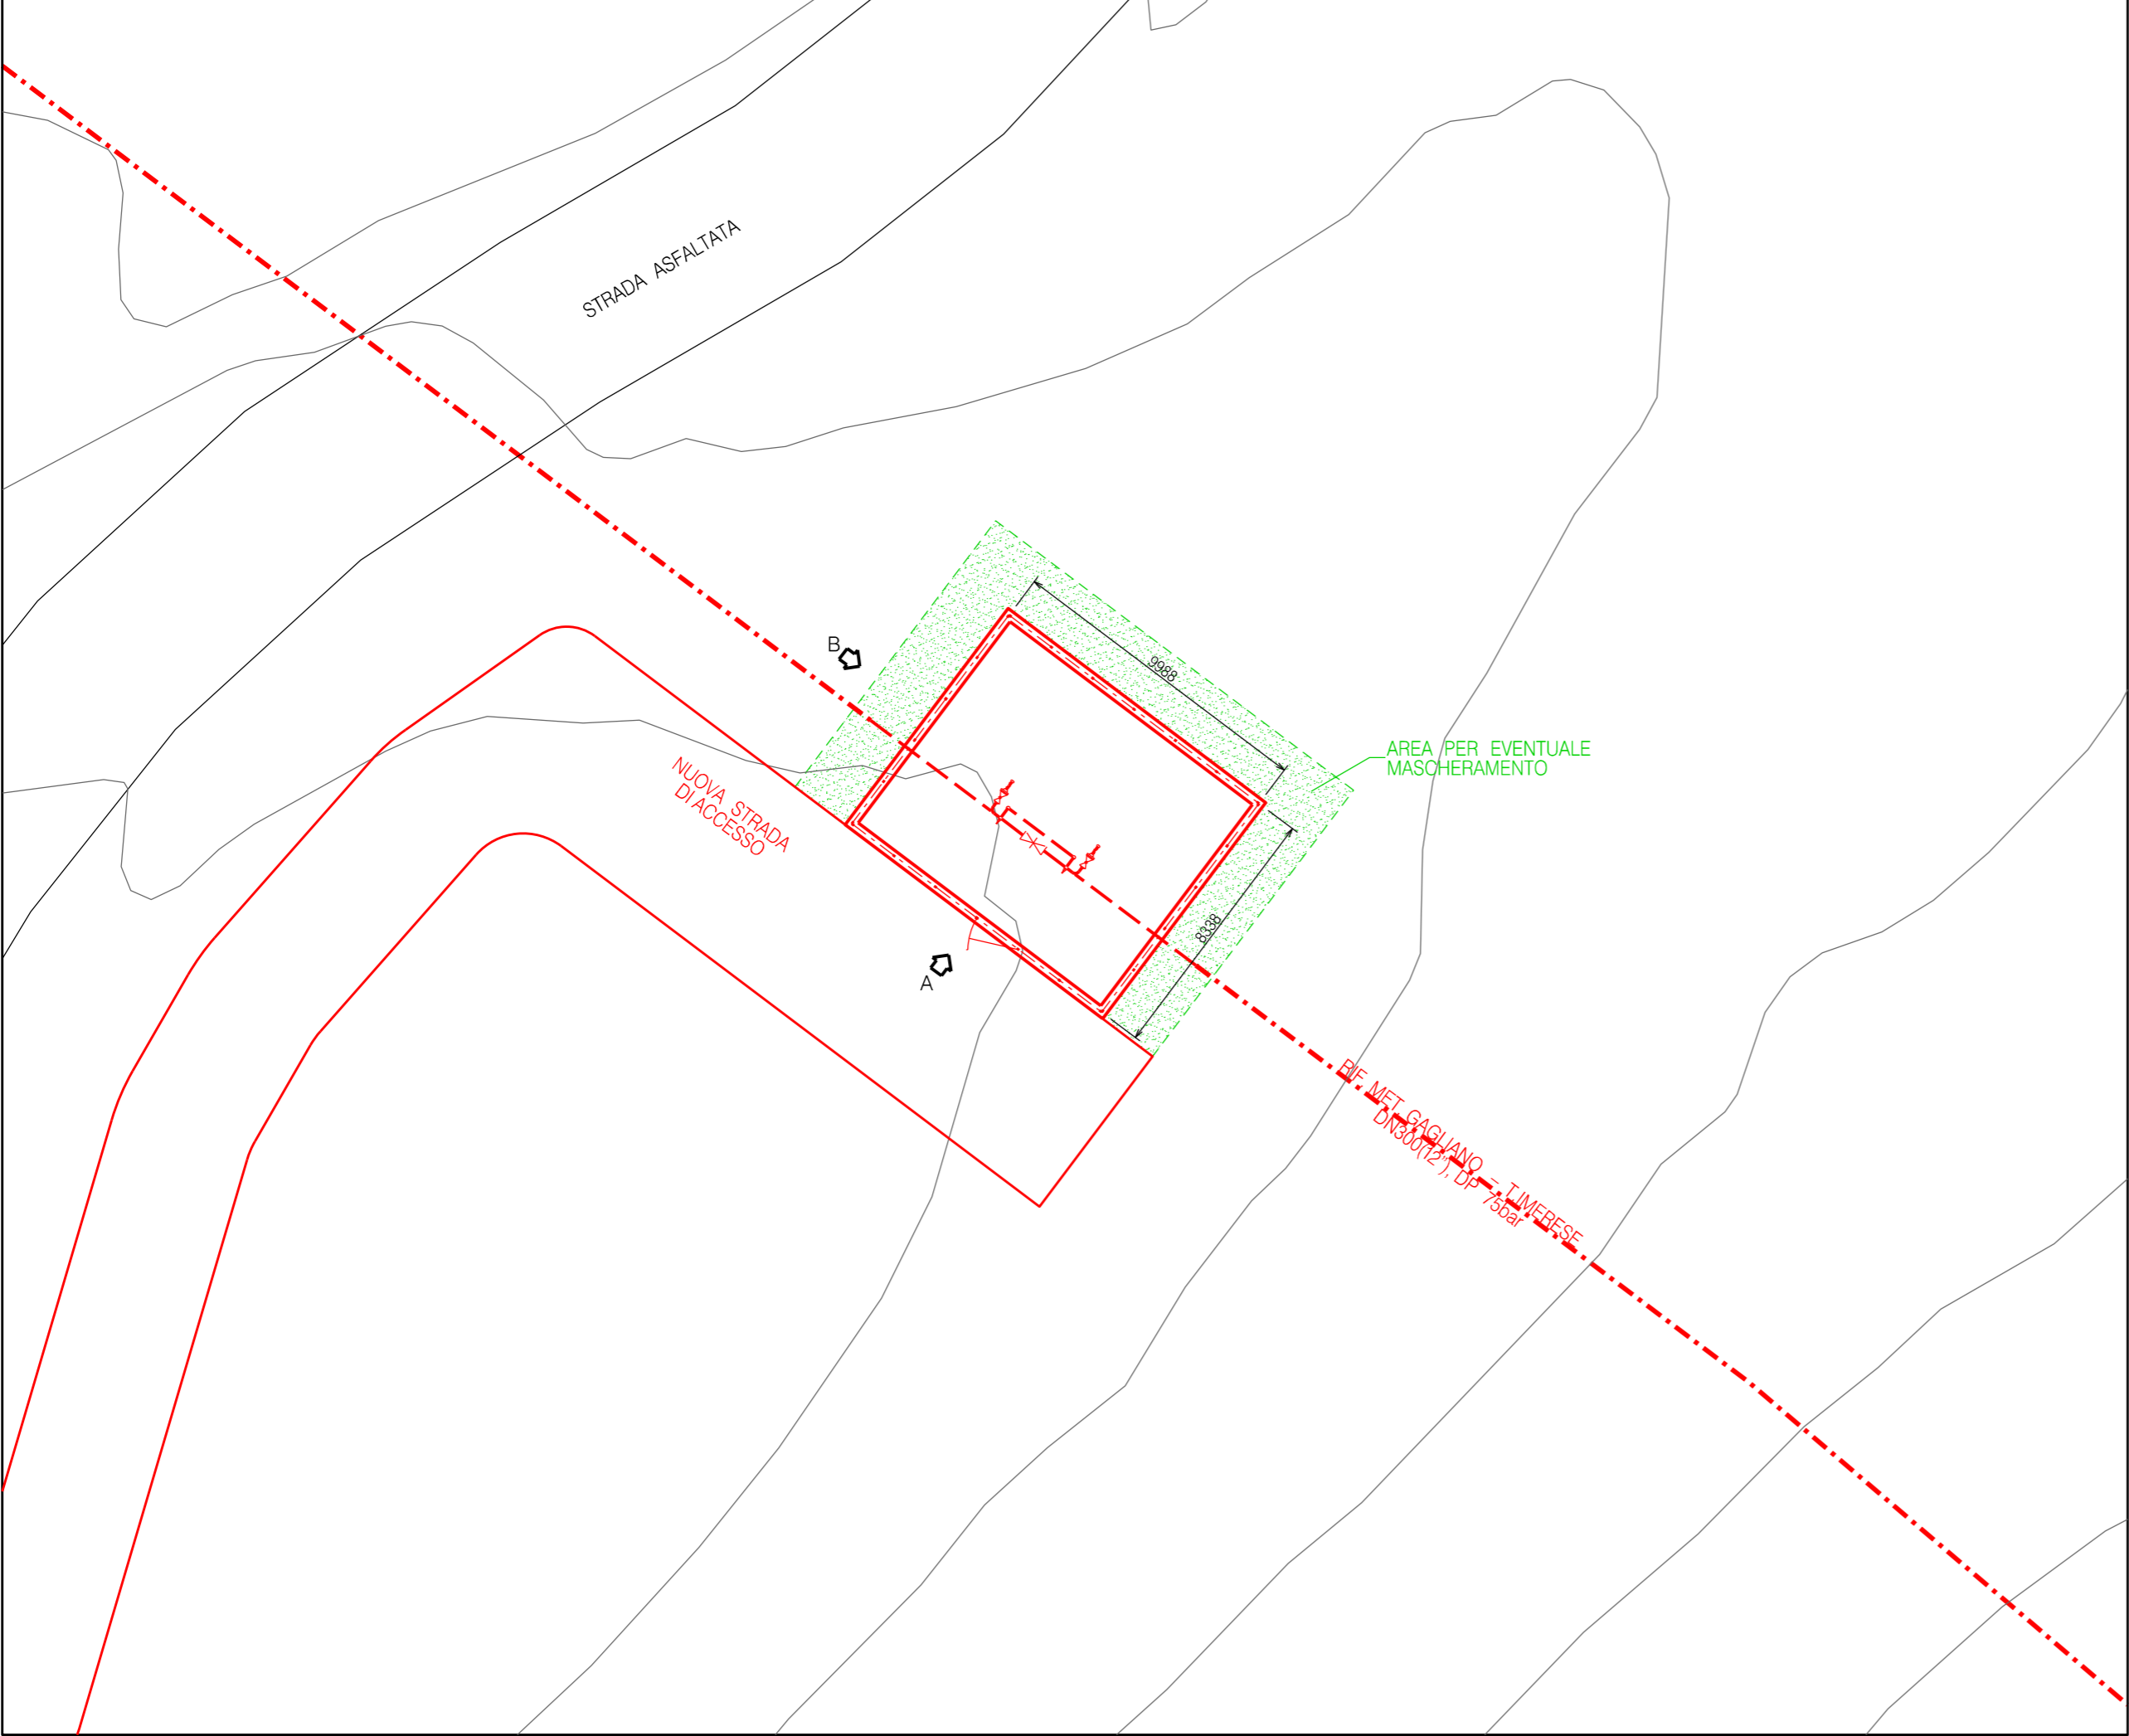


NOTE:
TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)


- LEGENDA:
- OPERE ESISTENTI
 - OPERE IN PROGETTO
 - OPERE DA SMANTELLARE

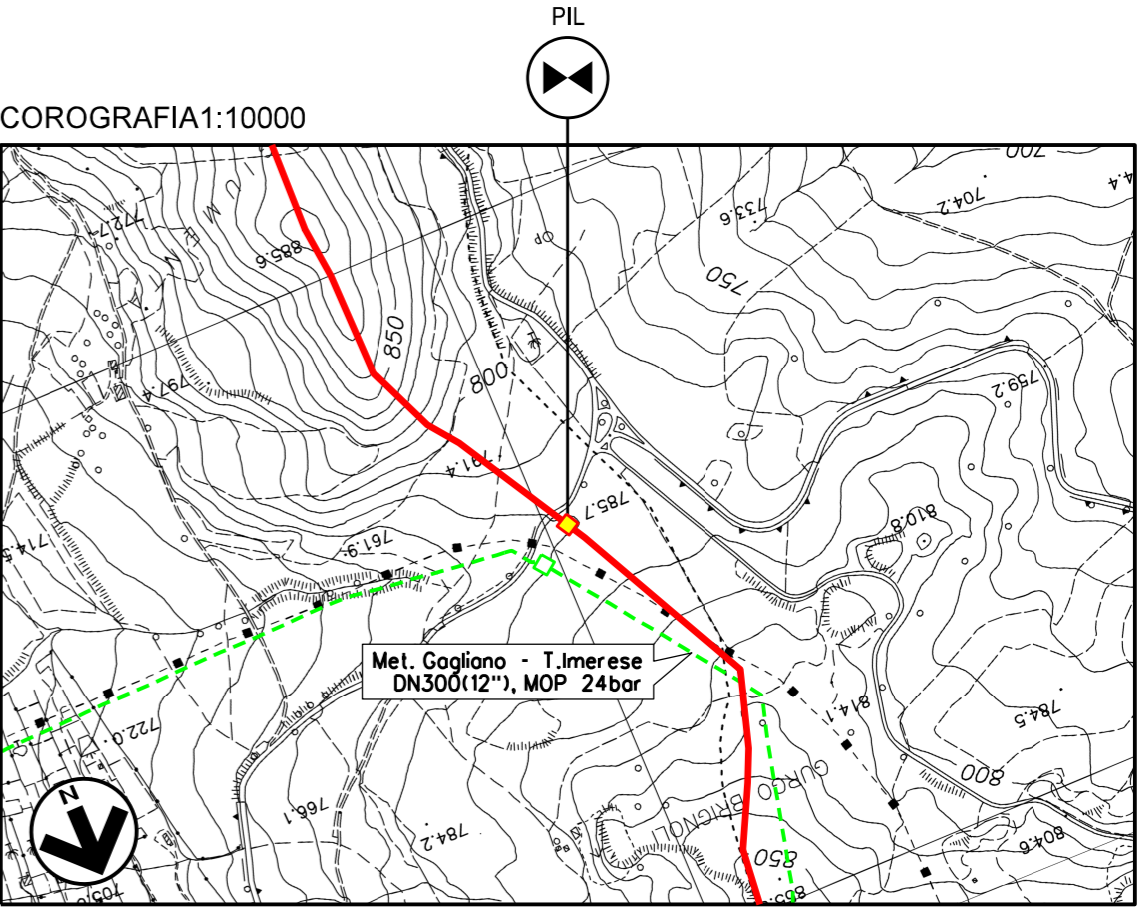

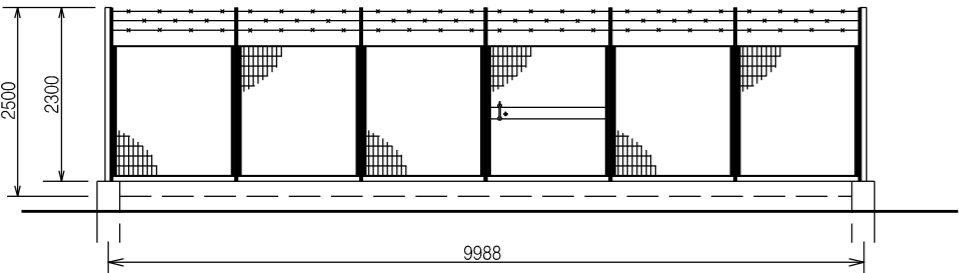

CTR FG. 621030

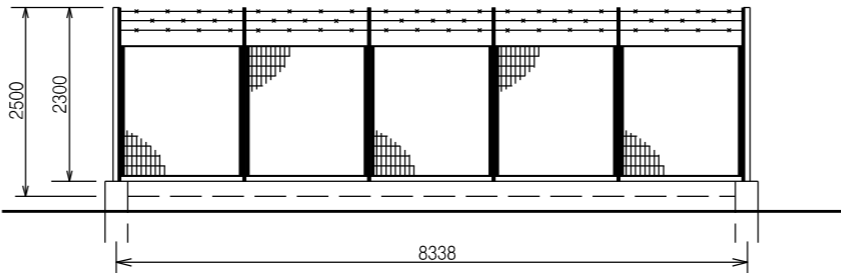

PROSPETTO A – Scala 1:100




PROSPETTO B – Scala 1:100

04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis. SI-1100										
				Fg. 11 di 13										
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) Intervento 9				Comm. NR/19188										
				INDICE	<table border="1"><tr><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	00	01	02	03	04				
				00	01	02	03	04						
Scala --														
SCHEDA IMPIANTO – PIL Com. di CALTAVUTURO (PA), Loc. Gurgo Brignoli				Sostituisce il										
				Sostituito dal										


TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

——— OPERE ESISTENTI
 ——— OPERE IN PROGETTO
 // // OPERE DA SMANTELLARE



04	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
03	15-11-21	RI-EMISSIONE		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
02	26-02-21	RI-EMISSIONE		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
00	20-12-19	EMISSIONE		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI									
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO									
				Dis. SI-1100											
				Fg. 12 di 13											
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) Intervento 9				Comm. NR/19188											
				INDICE	00	01	02	03	04						
				Scala --											
SCHEDA IMPIANTO – PIDI Com. di SCLAFANI BAGNI (PA), Loc. Contrada Mintima				Sostituisce il Sostituito dal											

STRALCIO PLANIMETRICO – Scala 1:200

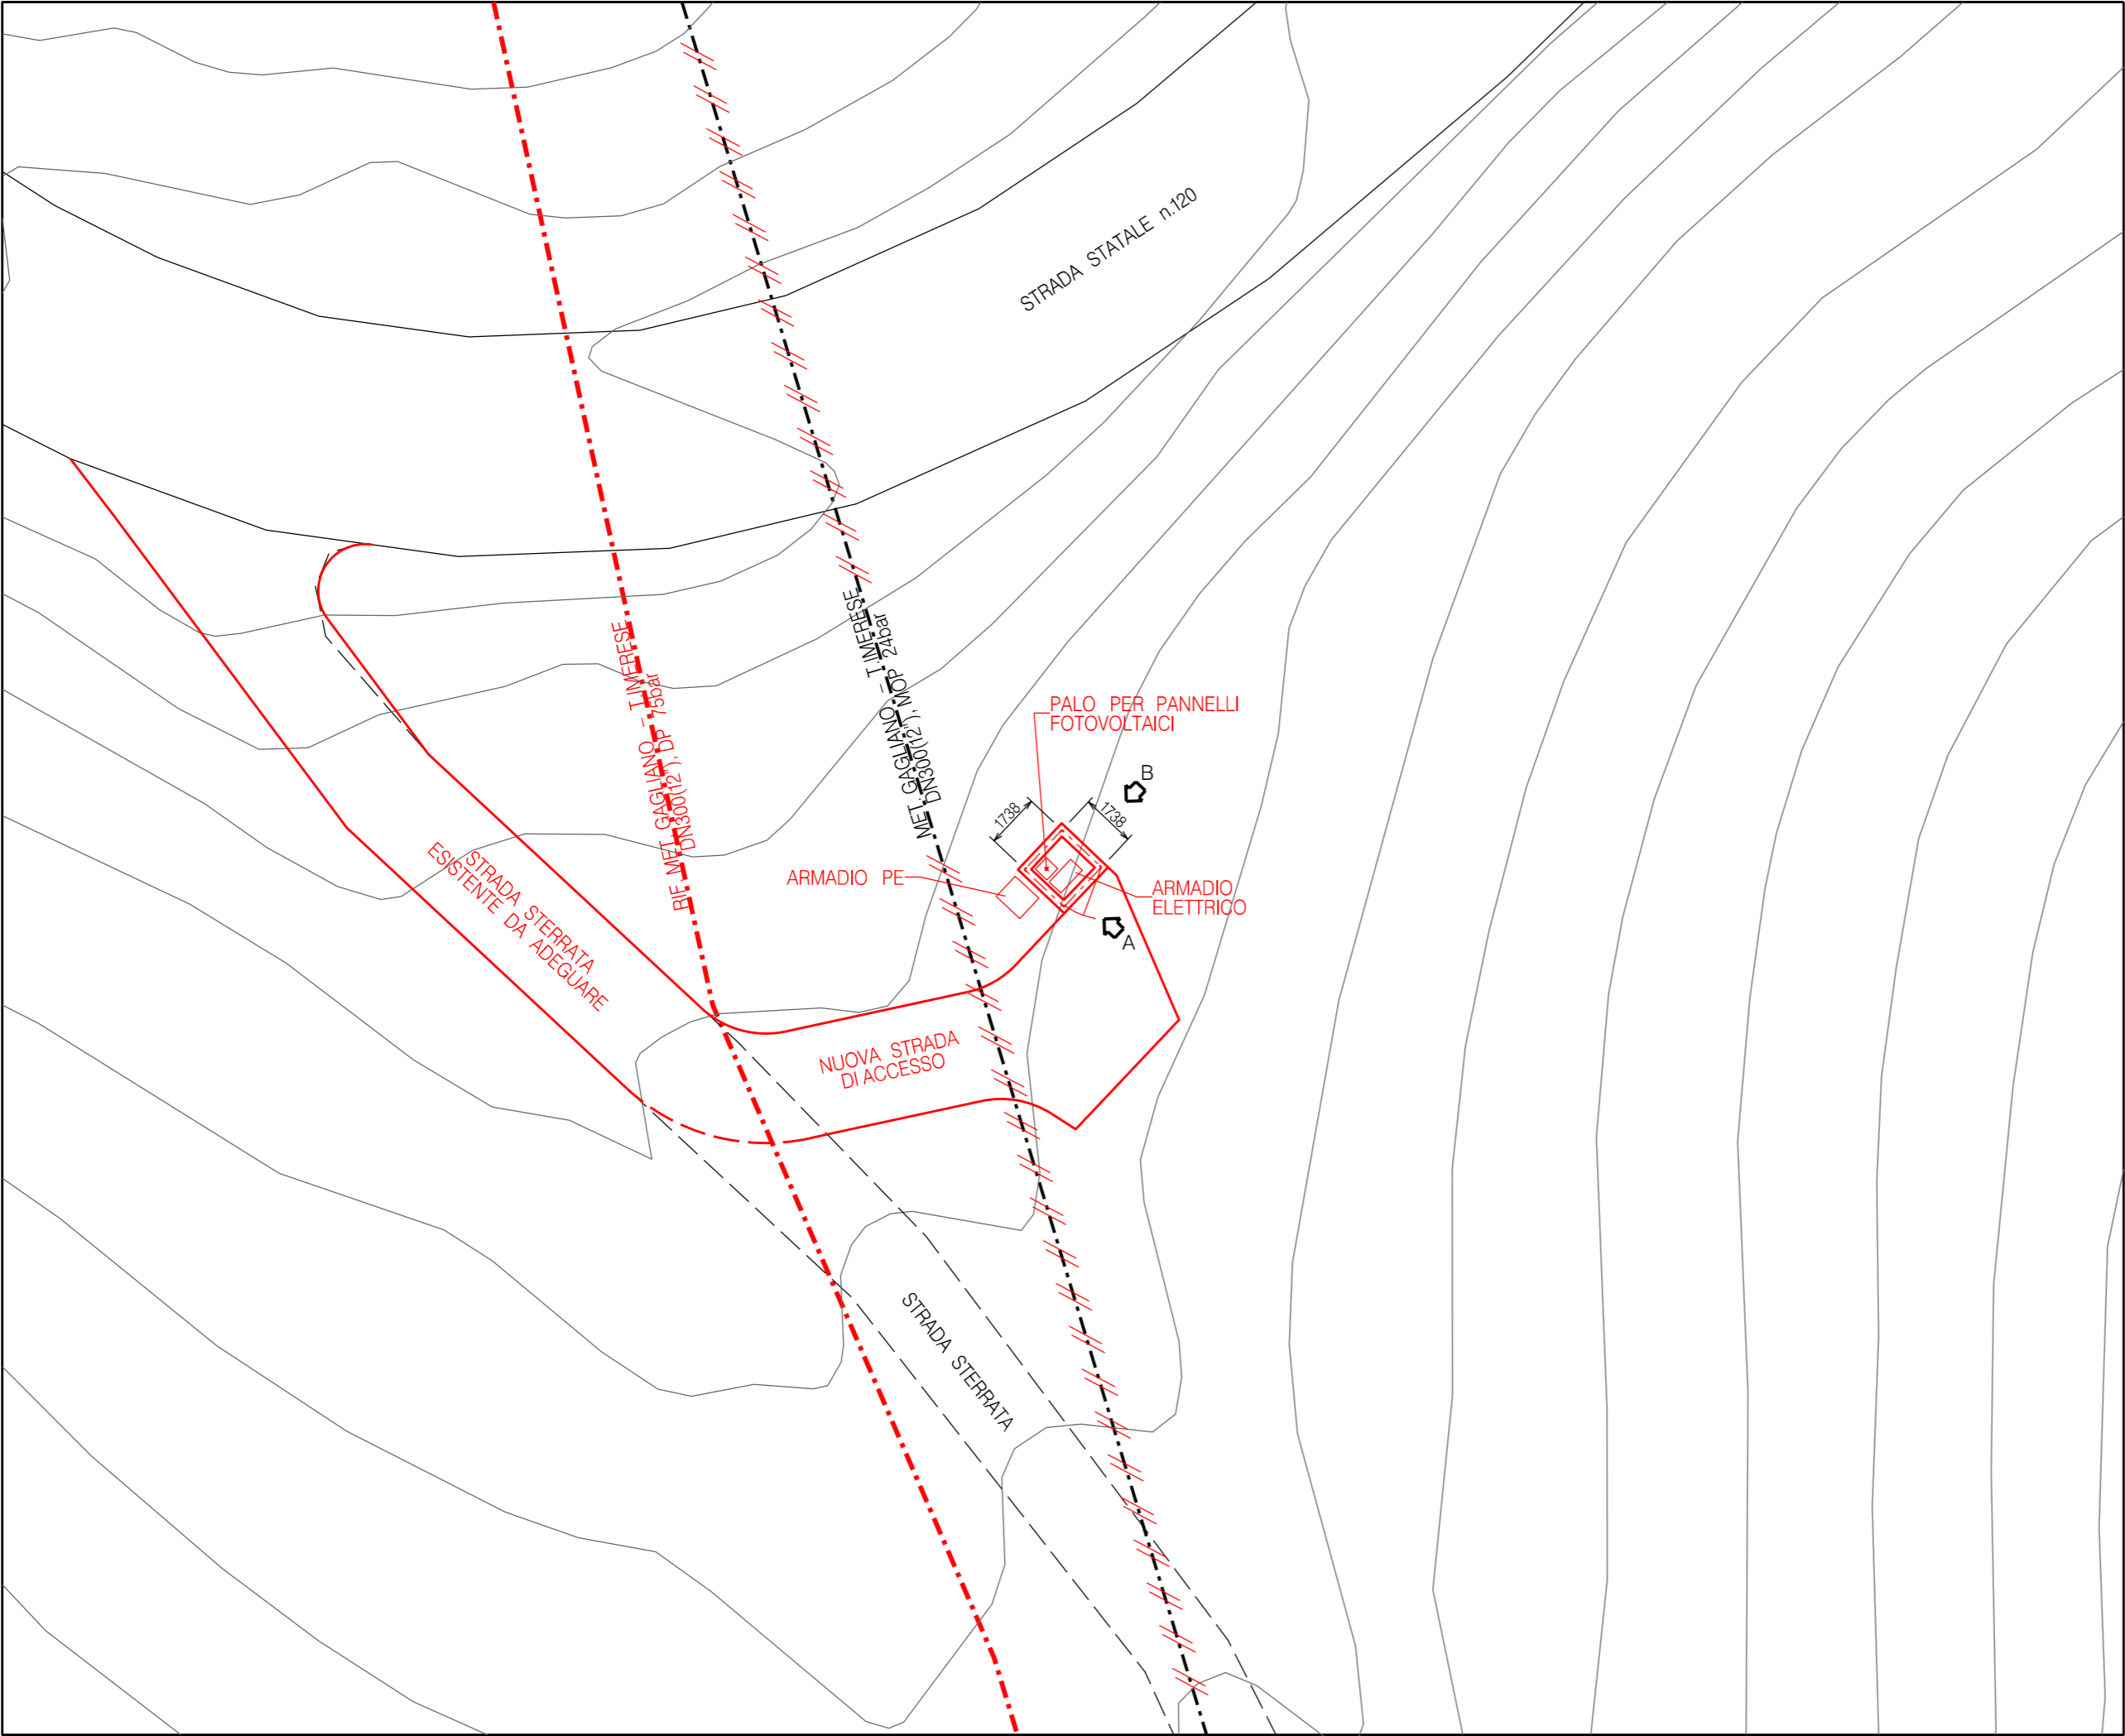

NOTE:


TUTTE LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI (mm)

LEGENDA:


- OPERE ESISTENTI
- OPERE IN PROGETTO
- OPERE DA SMANTELLARE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MICROTUNNEL "Discesa Salito"


COROGRAFIA1:10000

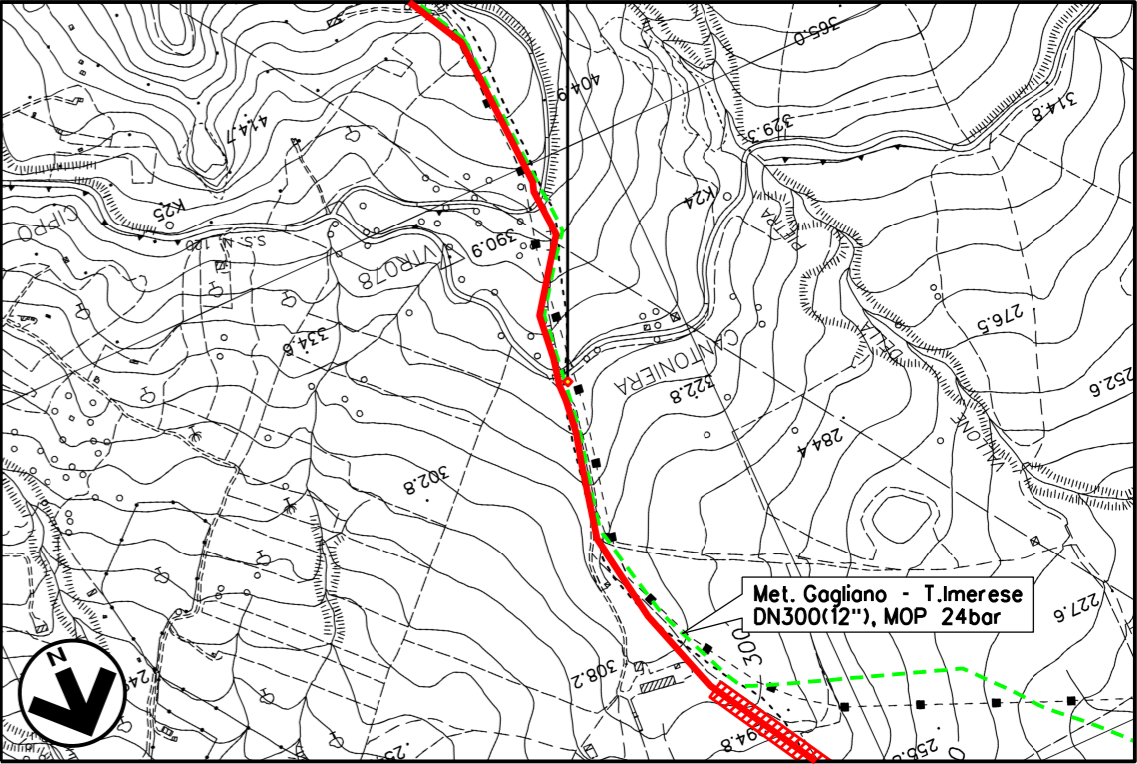

CTR FG. 622050

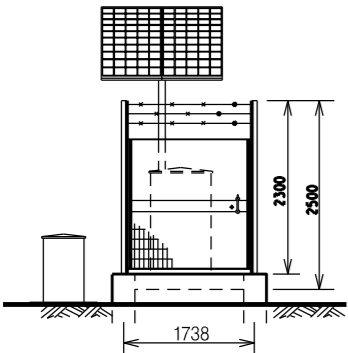

PROSPETTO A
Scala 1:100

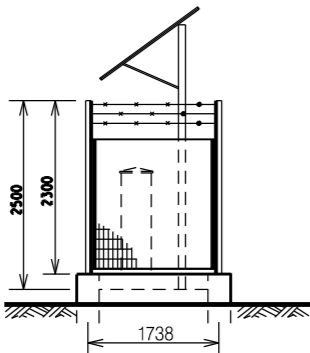

PROSPETTO B
Scala 1:100

02	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
03	15-11-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
02	26-02-21	RI-EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
01	30-11-20	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI SIA	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO VERIFICATO APPROVATO
				Dis. SI-1100	
				Fg. 13 di 13	
				Comm. NR/19188	
				INDICE 00 01 02 03 04	
				Scala --	
				Sostituisce il	
				Sostituito dal	
				RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2)	
				Intervento 9	
				IMP. FOTOVOLTAICO MICROTUNNEL "Discesa Salito" Com. di SCLAFANI BAGNI (PA), Loc. Cantoniera	