




Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge

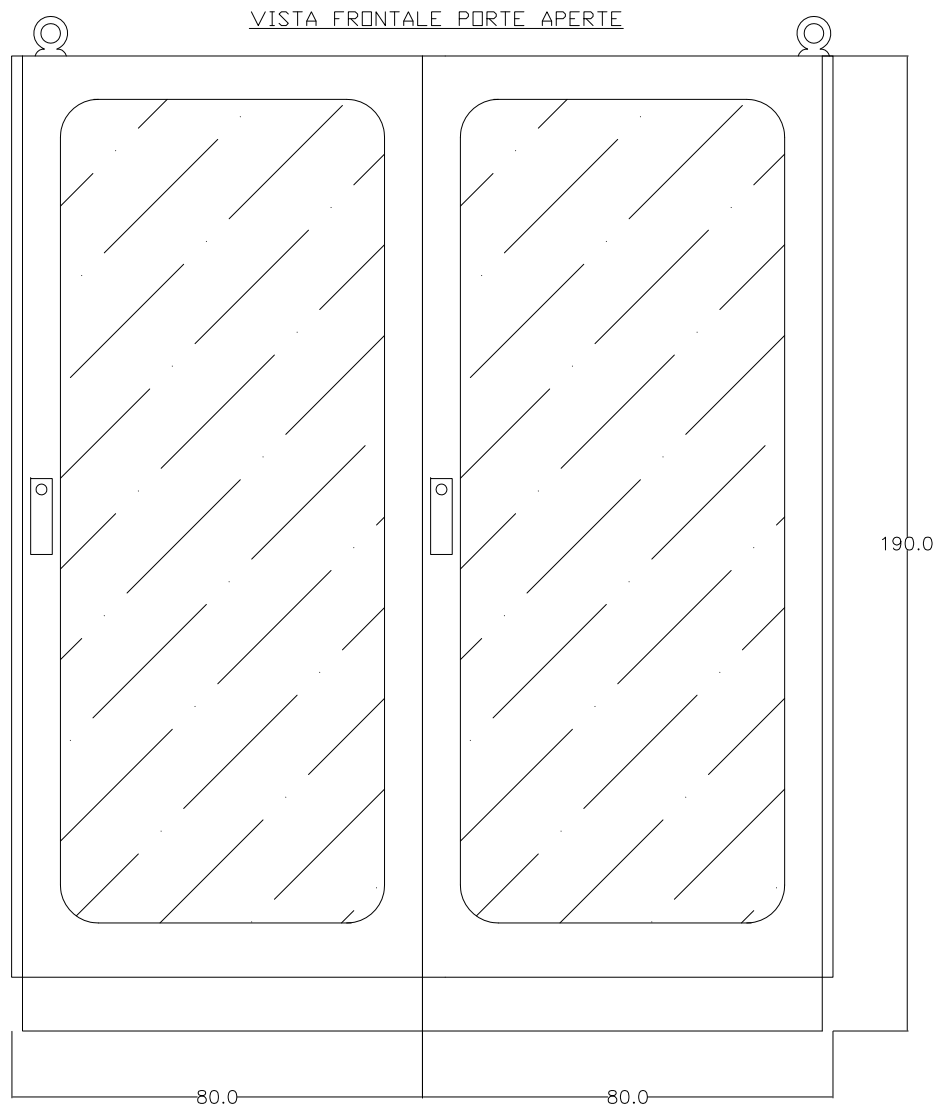

RAL 7035
IP 30 a porte chiuse e aperte
IP 20 a telaio girevole aperto

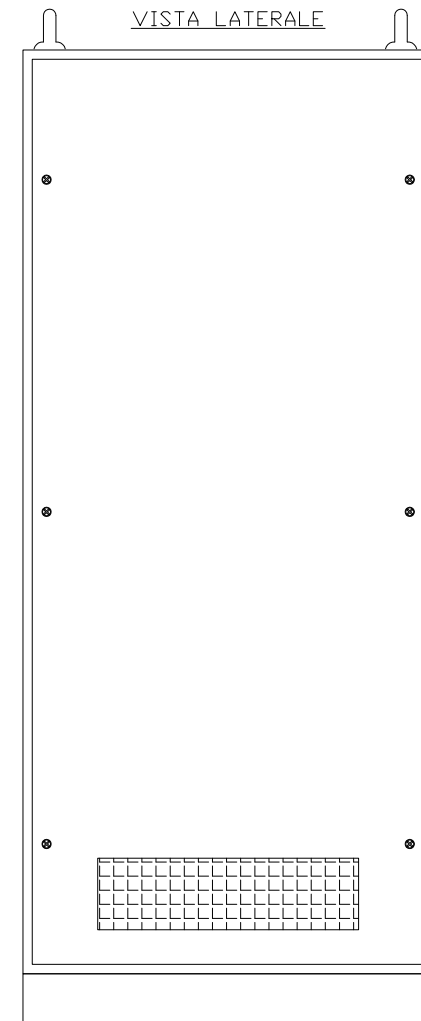

0	20.07.2017	EMISSIONE		M.M.	M.S.	A.G.			
INDICE	DATA	MODIFICHE		DISEGN.	CONTR.	APPROV.			
		SNAM RETE GAS		FOGLIO	1				
				DI	7				
Particolari costruttivi e carpenteria per quadri elettrici di distribuzione e telecontrollo				DIS. 194285					
				COMM.					
				INDICE	0				
				SCALA					
				SOSTITUISCE IL					
				SOSTITUITO DAL					

VISTA FRONTALE PORTE APERTE

VENTILATORI

PANNELLI LATERALI E POSTERIORI ASPORTABILI

PANNELLI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

VISTA DALL'ALTO IN SEZIONE "AA"

SEZIONE
400/230Vco

SEZIONE
24Vcc

190.0

80.0


LAMIERA GRIGLIATA
DI SEPARAZIONE

/TELAID GIREVOLE


/TELAIO/ GIREVOLE

BASE COMPOSTA DA ZOCCOLO DI TIPO PORTANTE
ADATTO A SOSTENERE IL QUADRO DURANTE
LO SPOSTAMENTO SU RULLI


VISTA FRONTALE INTERNA

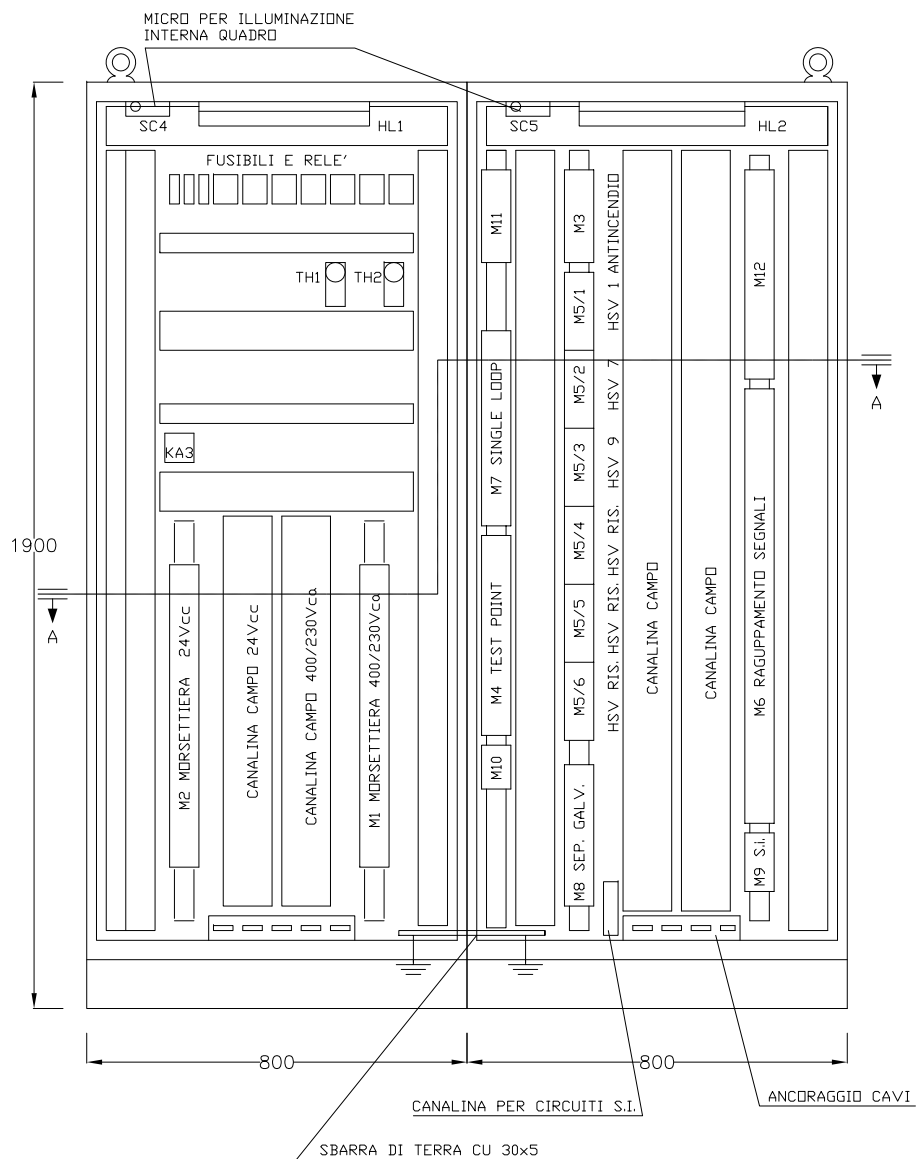

VISTA LATERALE INTERNA

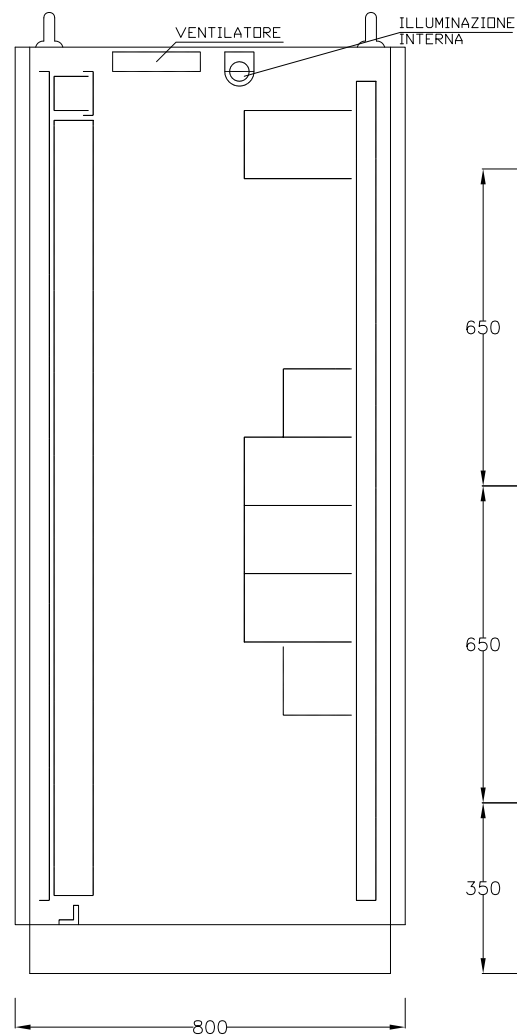

VISTA LATERALE CON FORATURE PER UNIONE

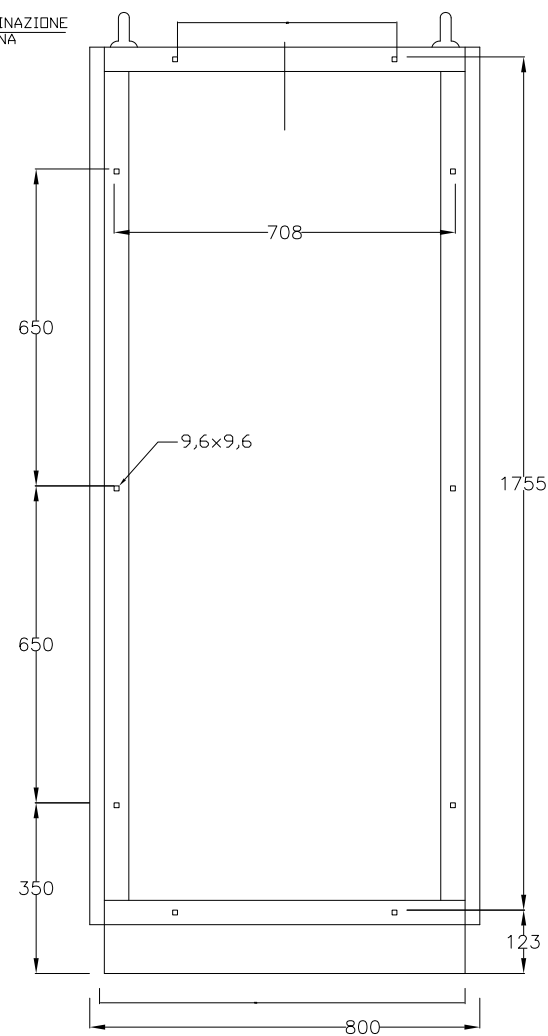

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge





FOGLIO 4
DI 7

REVISIONE

0						

CONFIGURAZIONE RACK 19" 3HE ADATTO A CONTENERE DC/DC CONVERTER

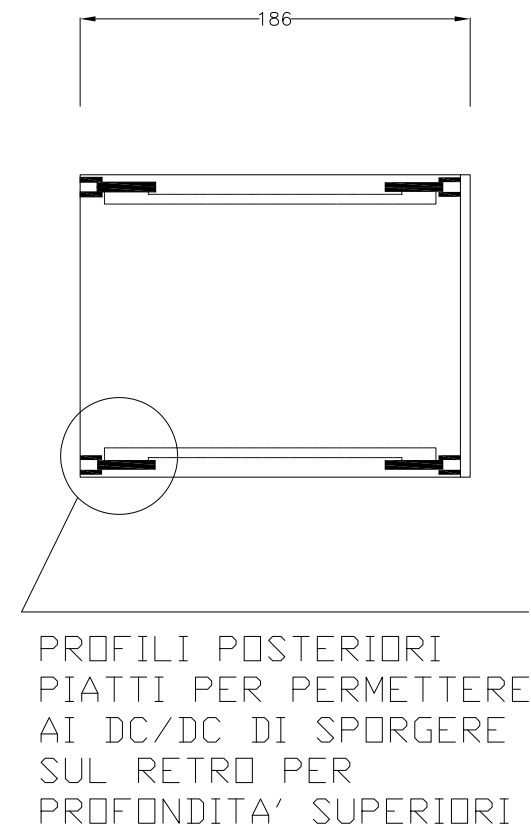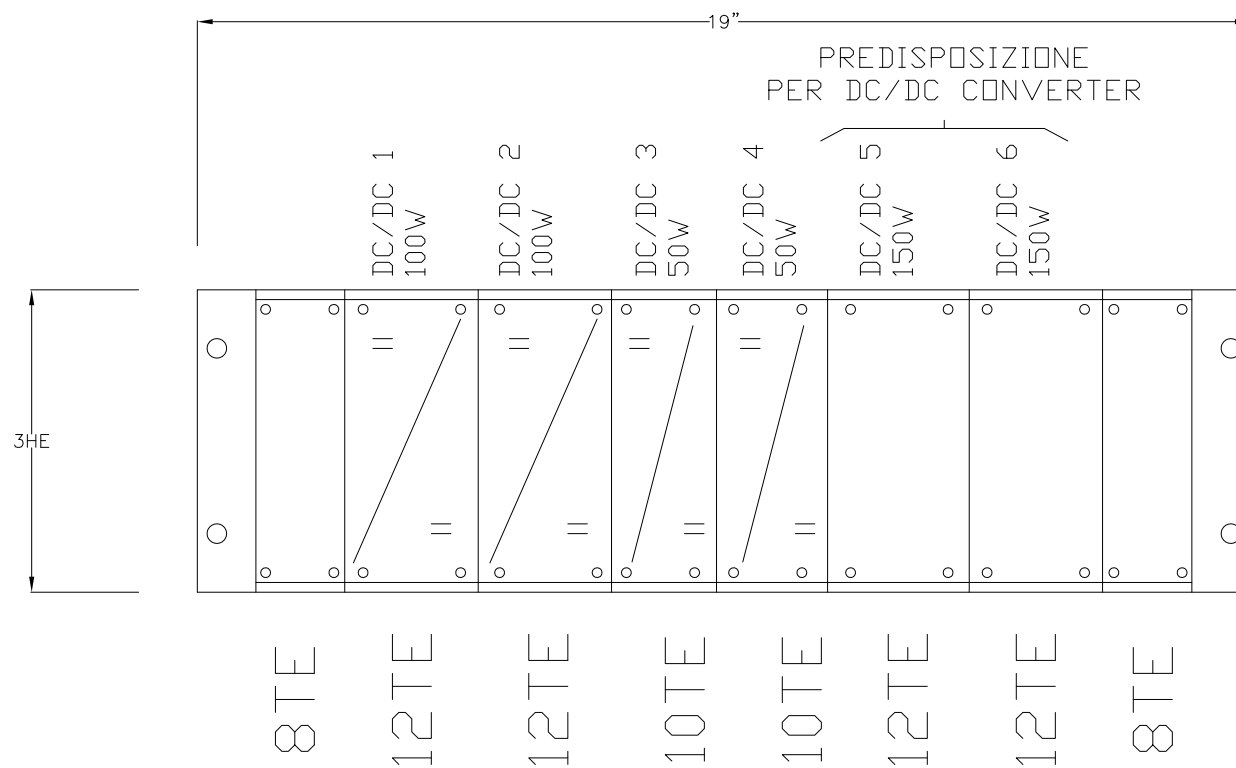


SNAM RETE GAS

FOGLIO 5
DI 7

DIS. 194285

REVISIONE 0



STAFFA DI SUPPORTO PER CONNETTORI PER SINGLE LOOP

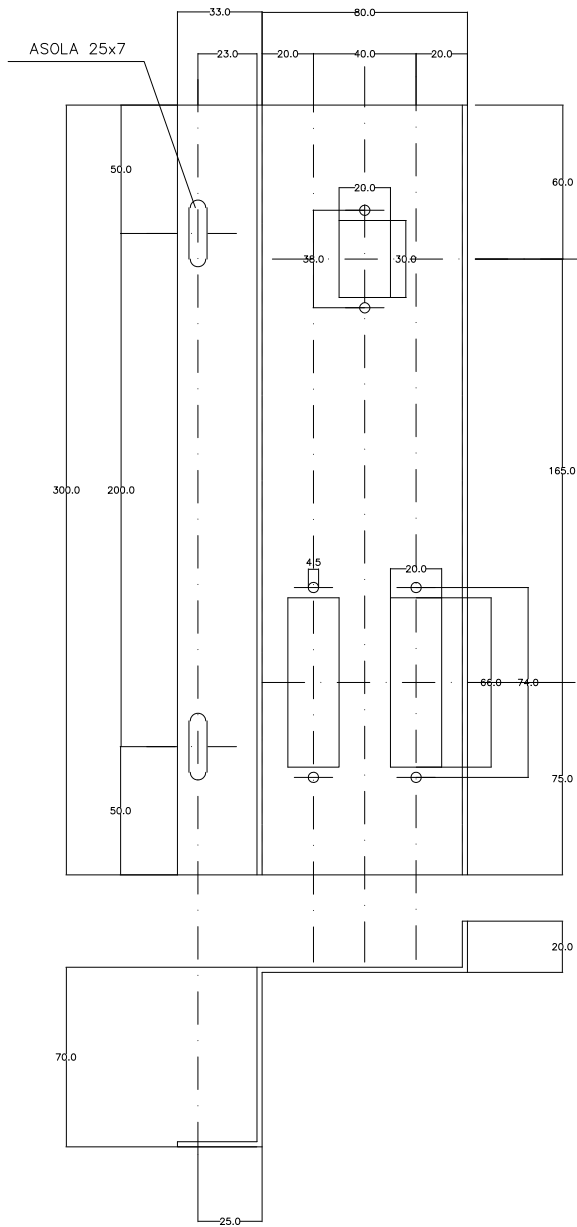

N. 1 pezzo in lamiera Sp.25/10
trattamento sendzimir



RACK TEST POINT

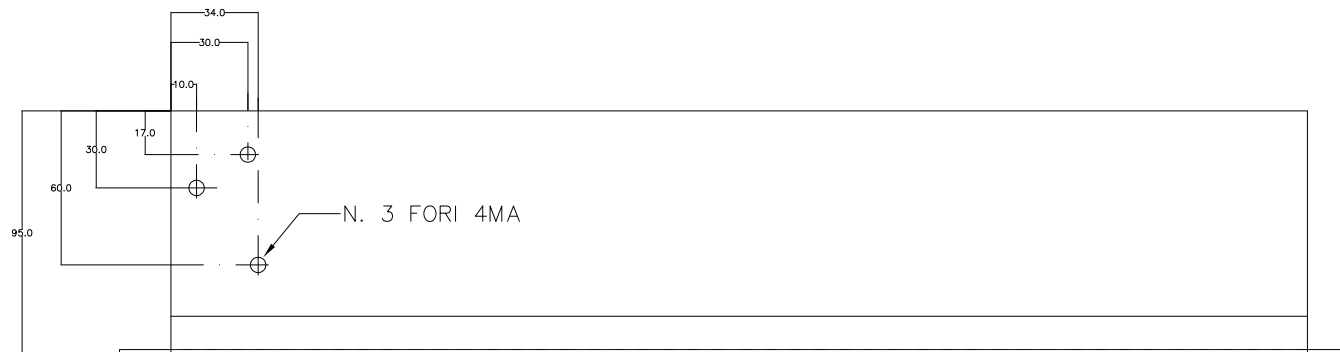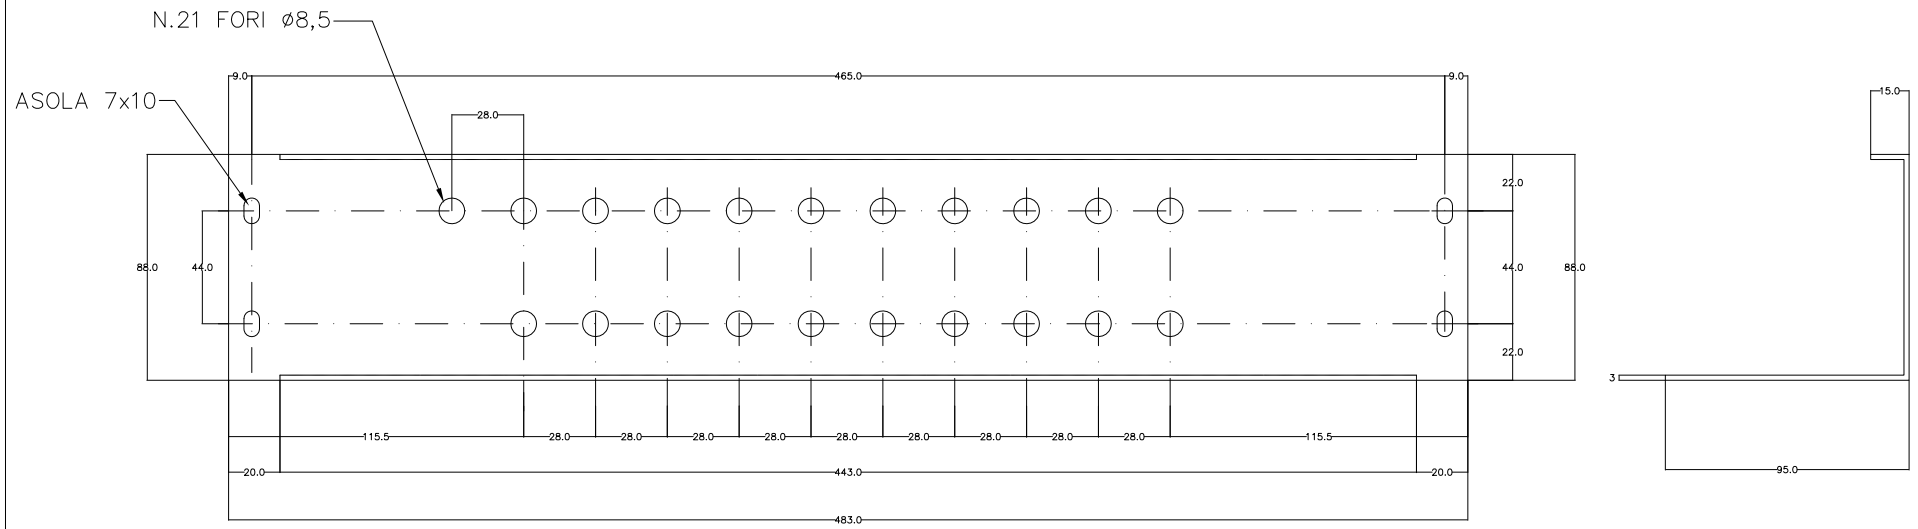

PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO SP. 30/10