


NOTE:

- 1- OGNI COMPONENTE DEL GASDOTTO DEVE ESSERE REALIZZATO, OVE POSSIBILE, AL DI FUORI DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE ELETTRICHE, AEREE O INTERRATE, DI NORMA STABILITA IN 30.00m DALL'ASSE DELLE LINEE E DAL CONFINE DEI RELATIVI IMPIANTI.
- 2- IN CASO DI INTERFERENZA TRA GASDOTTO E LINEE ELETTRICHE CON TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE A 30kV E' NECESSARIO VERIFICARE EVENTUALI EFFETTI ELETTROMAGNETICI SULLA CONDOTTA.
- 3- IN OGNI CASO LA DISTANZA MINIMA DA RISPETTARE TRA TUBAZIONI E SOSTEGNI DI LINEE ELETTRICHE AEREE E RELATIVE MESSA A TERRA E' PARI A :
6.00m PER GASDOTTI AVENTI PRESSIONI MAX DI ESERCIZIO $MOP \geq 24$ bar
2.00m PER GASDOTTI AVENTI PRESSIONI MAX DI ESERCIZIO < 24 bar
LA SUDDETTA DISTANZA E' COSI' SPECIFICATA:
-DA ELEMENTI DI MESSA A TERRA CORRISPONDE ALLA DISTANZA EFFETTIVA "d"
-DA FONDAZIONI DI SOSTEGNO A PALO CORRISPONDE ALLA DISTANZA "D" (MISURABILE TRA LO SPIGOLO DEL BASAMENTO E LA GENERATRICE DELLA CONDOTTA DIMINUITA DI 0.5m)
-DA BASAMENTI DI SOSTEGNO A TRALICCIO CORRISPONDE ALLA DISTANZA "D", MISURABILE SULL PIANO DI CAMPAGNA, DIMINUITA DI 1.00m

DISTANZE CONDOTTA DA SOSTEGNI DI LINEE ELETTRICHE AEREE NEL TERRITORIO NAZIONALE / DISTANZE DI RISPETTO DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE
GASD. C.04.01.00

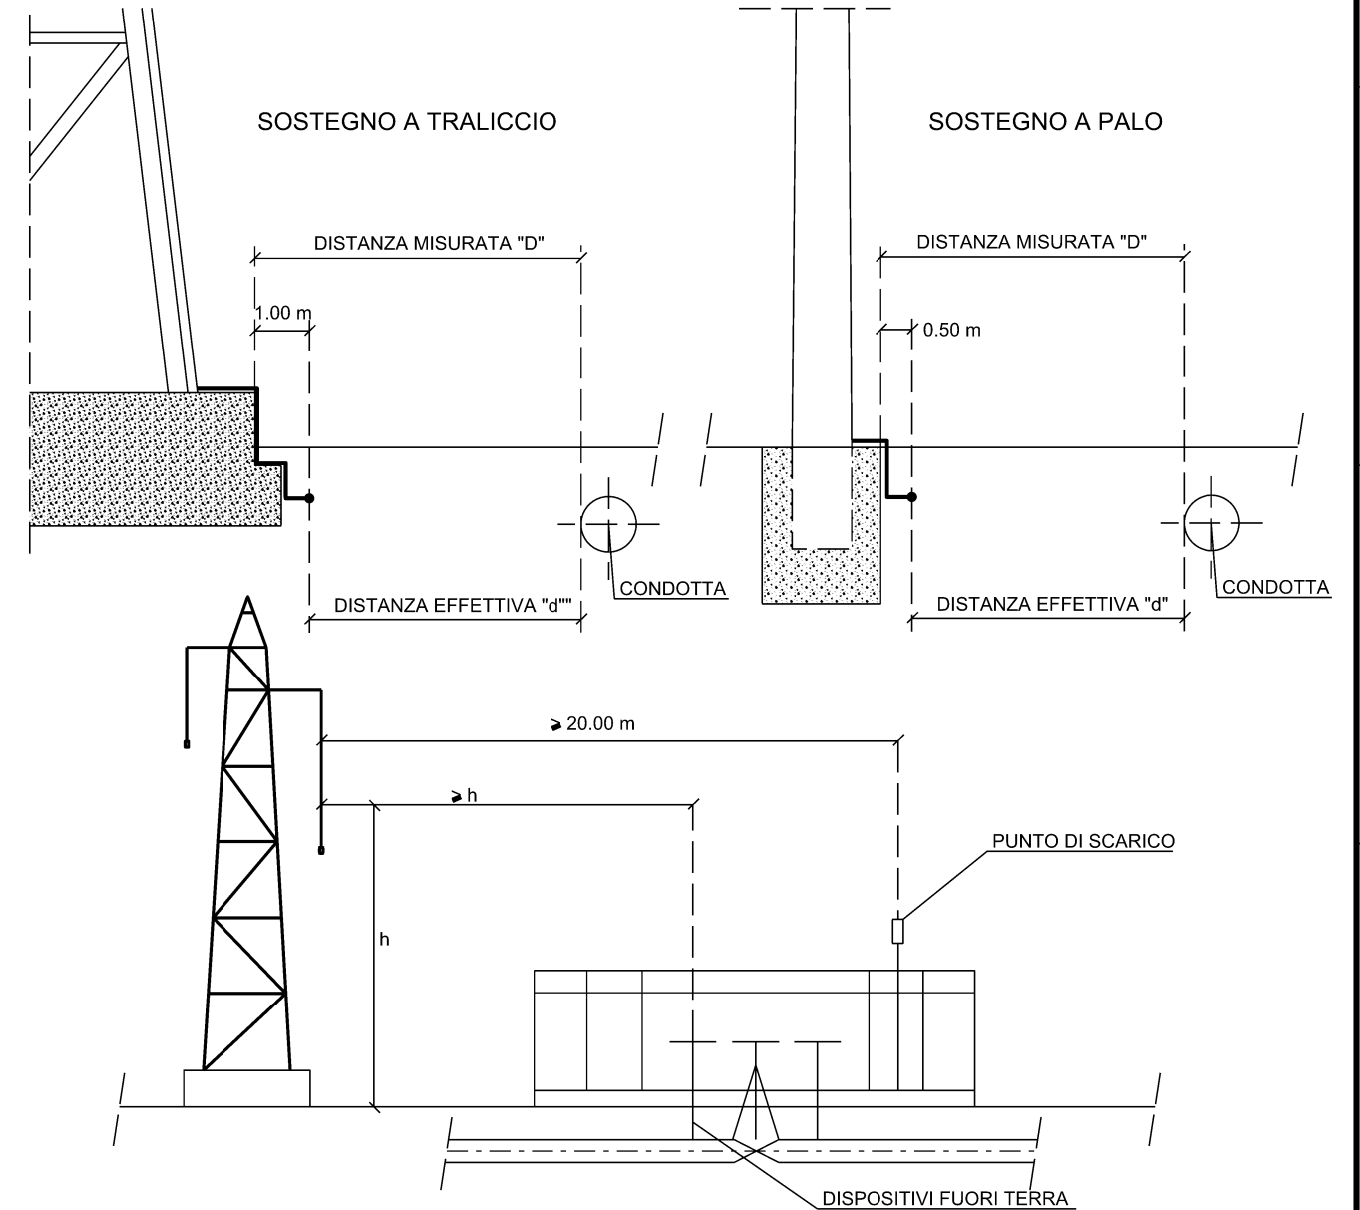

0	28/08/2025	Emissione per permessi A.U.	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Disegno	DSIC-224569-014.3		
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)			Revisione	0	
PROGETTAZIONE MET. N. 21459 "ALLACCIAMENTO EUROIL S.R.L. DI SAN GIOVANNI LA PUNTA DN 100 (4") - DP 12 BAR"			Comm.	NQ/R22173/L01	
ATTRaversamento TIPO: DISTANZE CONDOTTA DA SOSTEGNI DI LINEE ELETTRICHE AEREE NEL TERRITORIO NAZIONALE / DISTANZE DI RISPETTO DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE			Cod. tec.		
			Scale :	1:2000	