

[illegible]

- Metanodotto in esercizio
- Metanodotto in progetto
- Punti di ripresa fotografica


3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
2	17/06/2025	Emissione per commenti	Cittadino G.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
1	24/02/2025	Revisione a seguito di riunione SNAM	Cardile G.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Progettista	Disegno		
		 Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	 DSIC-219889-DF		
COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar			Revisione	3	
			Comm.	VR/22151/015	
			Cod. tec.		
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			Scale :	1:varie	

FOTO n. 1

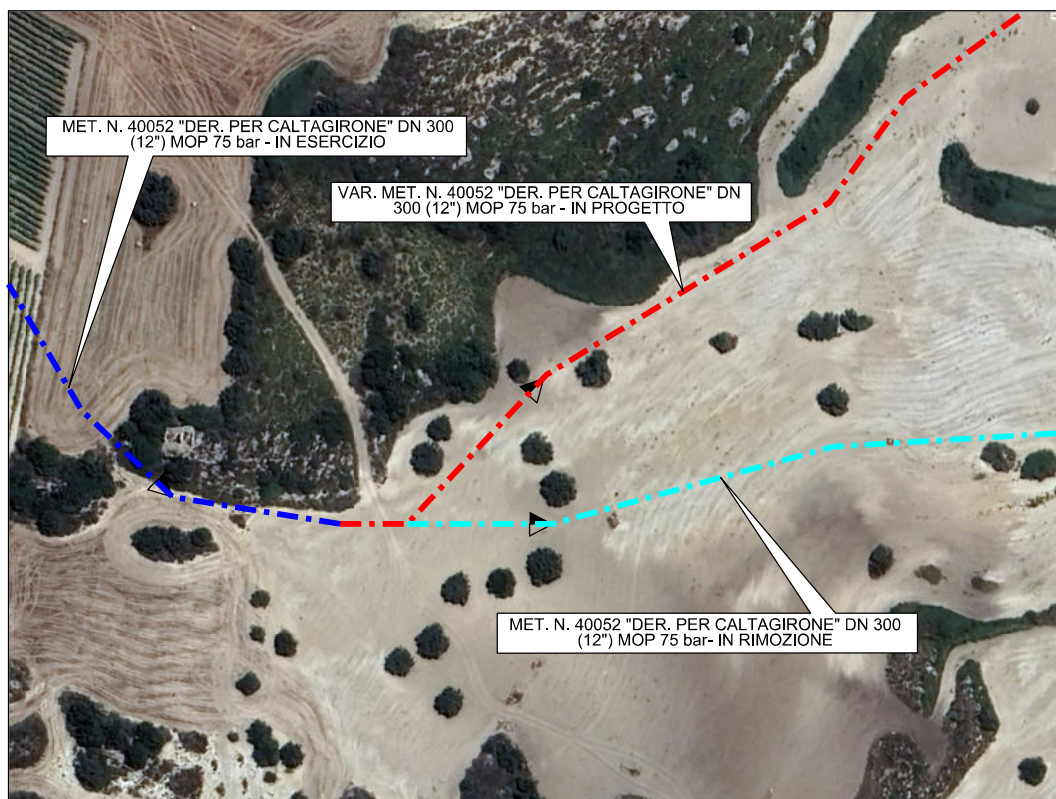


FOTO n. 2

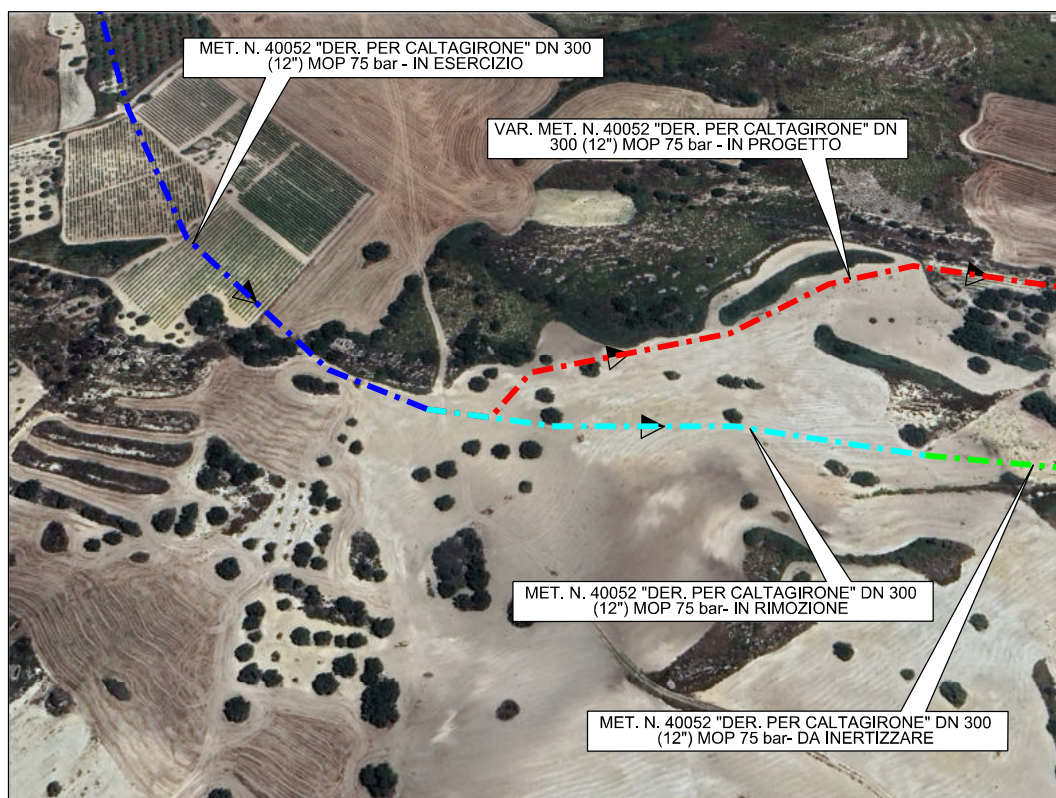


FOTO n. 3

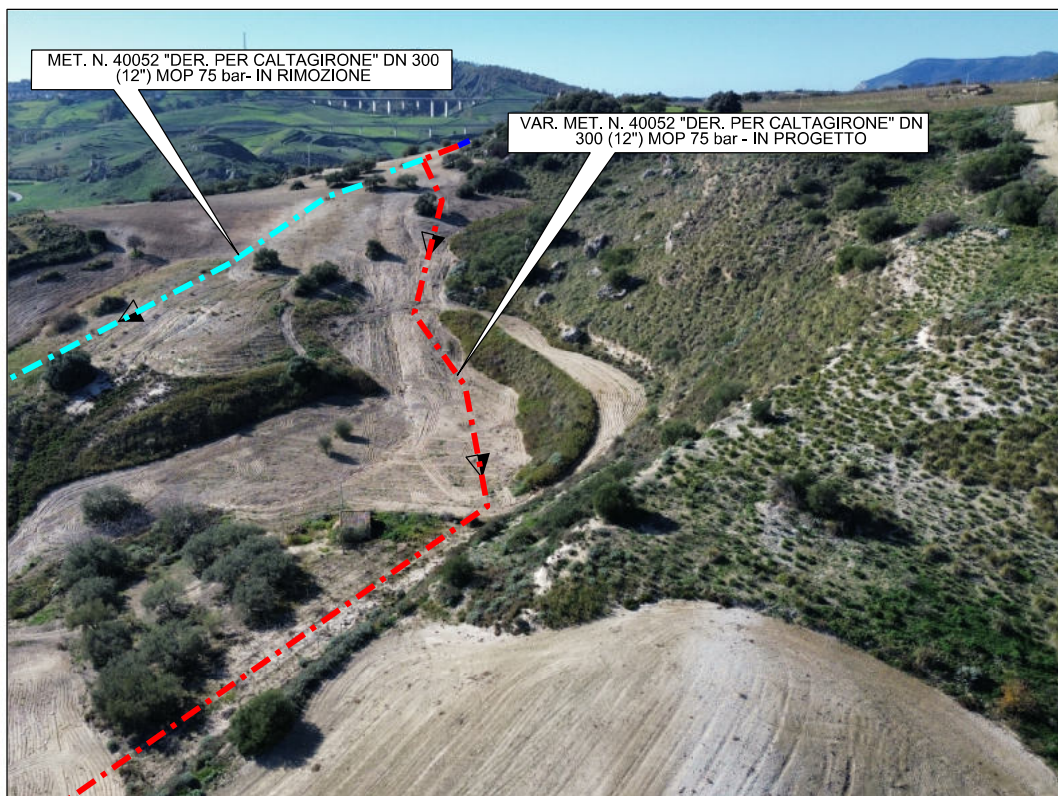


FOTO n. 4



FOTO n. 5


FOTO n. 6

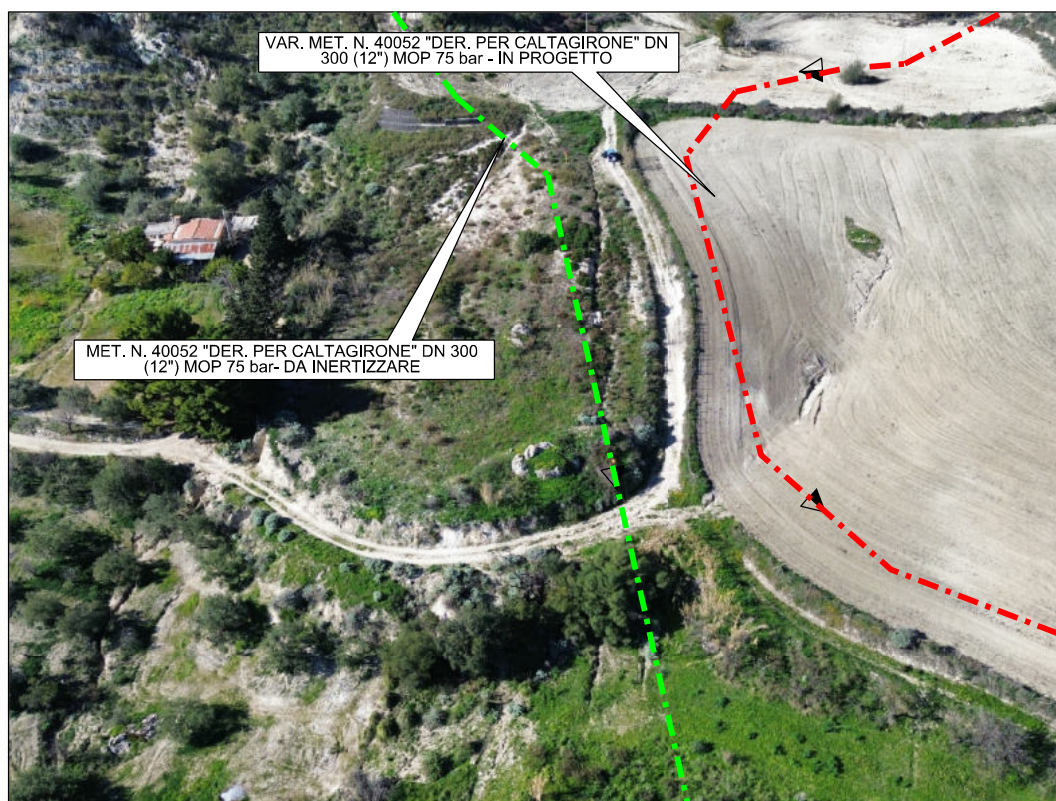


FOTO n. 7

