


DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

STRALCIO CARTOGRAFICO 1:10000

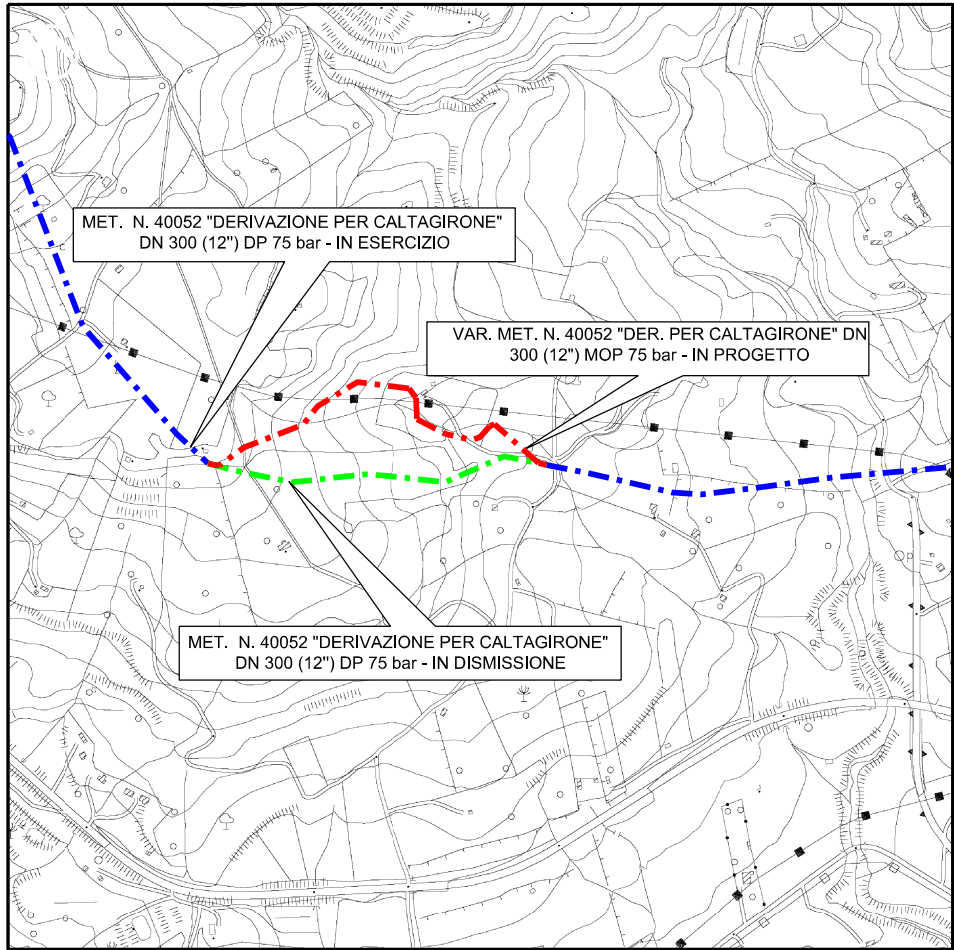

C.T.R. 639110

3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
2	17/06/2025	Emissione per commenti	Cittadino G.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
1	24/02/2025	Revisione a seguito di riunione SNAM	Cardile G.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Progettista	Disegno		
		 Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	 DSIC-219889-SCP		
COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar			Revisione	3	
			Comm.	VR/22151/015	
			Cod. tec.		
SCHEMA DI PROGETTO			Scale :	1: varie	

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar				3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 1 di 1	
				0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.		
				INDICE	DATA	REVISIONI			ELABORATO		VERIFICATO
				SCHEMA DI PROGETTO						Logo Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	
Comm. VR/22151/015											
DENOMINAZIONE DELLA LINEA		VAR. MET. N. 40052 "DER. PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") MOP 75 bar									
COMUNI		CALTAGIRONE									
PROVINCE		CATANIA									
DIAMETRI E SPESSORI		DN 300 (12") - sp. 9.5 mm.									
ATTRAVERSAMENTI	Strada Vicinale Cimitrella										
DENOMINAZIONE TIPO IMPIANTI											
PROGRESSIVE DEGLI IMPIANTI		0 + 000							0 + 650		
DISTANZE PARZIALI FRA GLI IMPIANTI		650.80 m									
MET. N. 40052 "DER. PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") MOP 75 bar - IN ESERCIZIO MET. N. 40052 "DER. PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") MOP 75 bar- IN RIMOZIONE MET. N. 40052 "DER. PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") MOP 75 bar- DA INERTIZZARE MET. N. 40052 "DER. PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") MOP 75 bar- IN RIMOZIONE VAR. MET. N. 40052 "DER. PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") MOP 75 bar- IN PROGETTO											